


Půdorys 3. NP - rozvod vody m 1:75

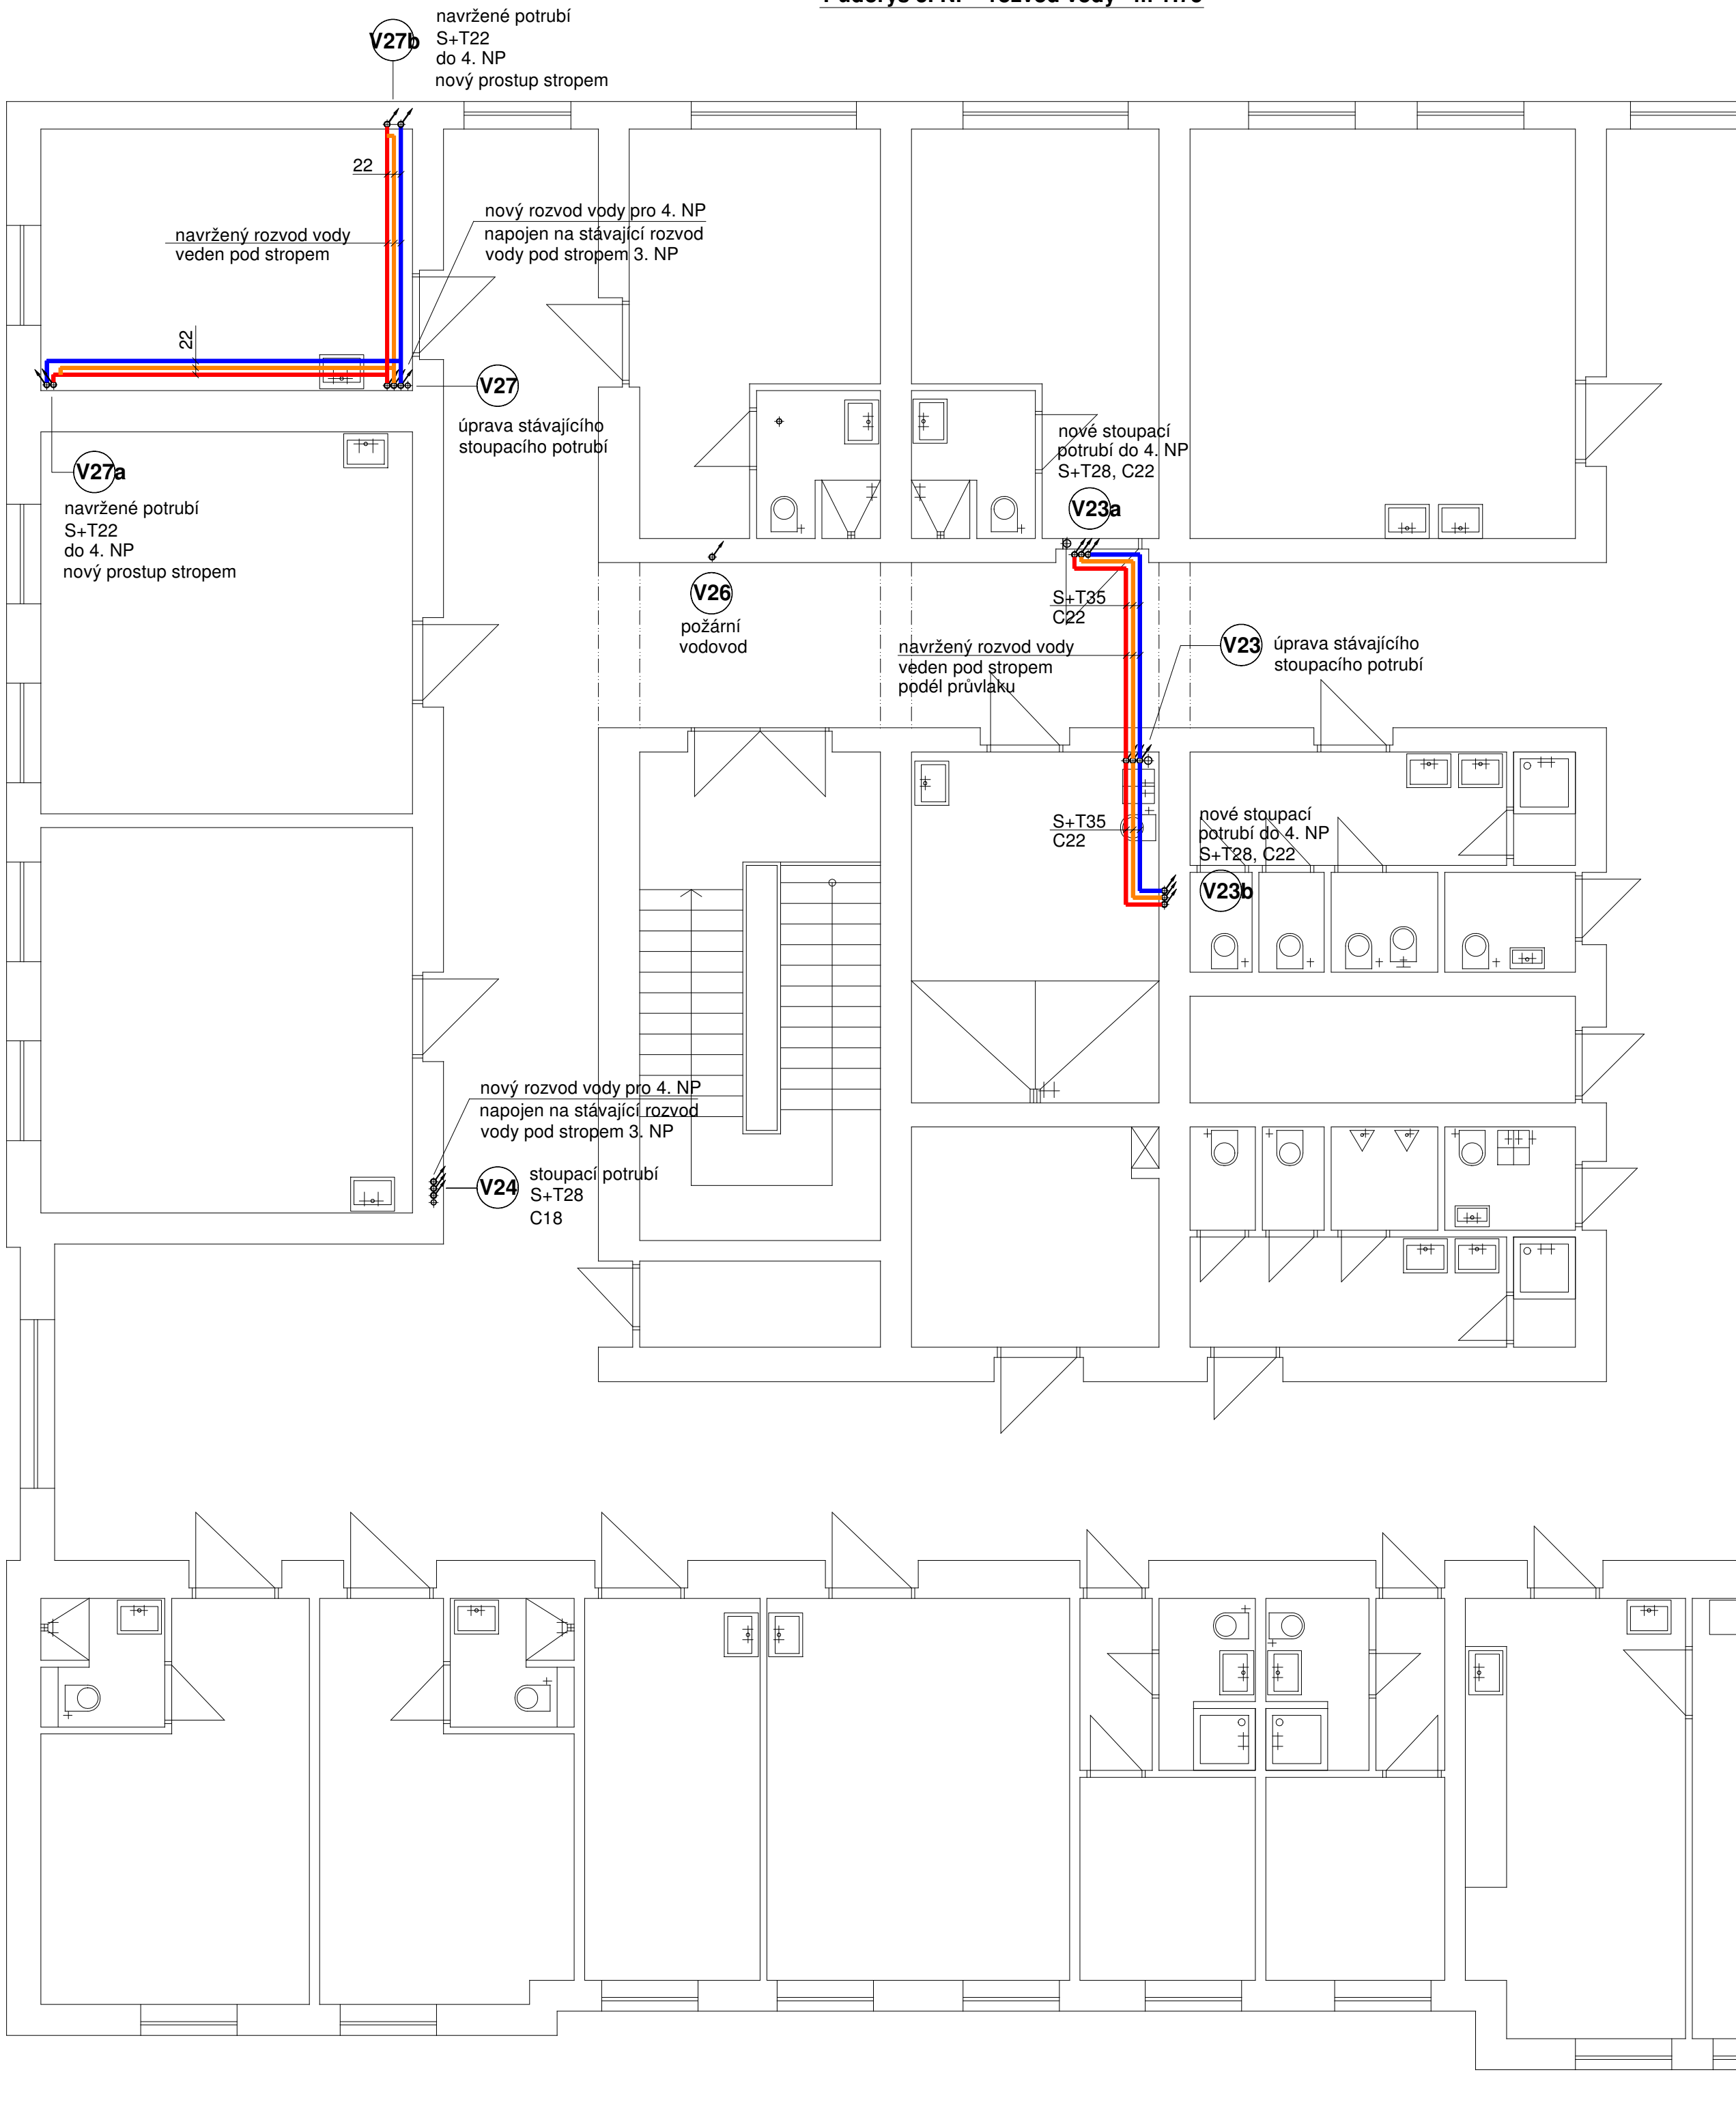

Legenda:

- navržený rozvod - studená voda
- navržený rozvod - teplá voda
- navržený rozvod - cirkulace
- stávající rozvod - studená voda
- stávající rozvod - teplá voda
- potrubí měděné (Cu)

Označení potrubí:

- 18 x 1,0 mm
- 28 x 1,2 mm
- 42 x 1,5 mm
- 22 x 1,2 mm
- 35 x 1,5 mm

Navržený rozvod studené, teplé vody a cirkulace zhotoven z trub a tvarovek z ušlechtilé oceli třídy 1.4521 (AISI 444) pro instalace pitné vody spojované lisováním z důvodu dezinfekce vody chlordioxidem (oxidem chloričitým). Rozvod vody k požárnímu hydrantu zhotoven z trub ocelových pozinkovaných. Při provádění stavby je nutné dodržet montážní předpisy výrobce potrubí.

Poznámka:

Označení stoupacího potrubí bylo převzato z původní PD : Zdravotní instalace - Rekonstrukce pavilonu "A" Nemocnice Český Krumlov, zpracovatel: Okresní stavební podnik v Českém Krumlově, duben 1990. Dále projektu Rekonstrukce pavilonu "E" Chirurgické obory - vodovod, zpracovatel: Ing. Jan Špingl, listopad 2011.

Název akce:		<b>Marie Vaněčková</b> Lipová 157, 381 04 Český Krumlov mob:603 596 121, tel./fax: 380 726 791 e-mail: marie.vaneckova@seznam.cz IČ: 41904885		
Stavební úpravy 4. NP pavilonu Chirurgie - nová JIP				
Investor:	Nemocnice Český Krumlov, a.s. Nemocniční 429, 381 01 Český Krumlov			
Archivní číslo:	35 - 2021	Měřítko:	1:75	Výkres:
Výkres:	<b>D.1.4 - Zdravotně technické instalace</b> <b>Půdorys 3. NP - rozvod vody</b>	Datum:	srpen 2021	<b>5</b>
		Zodp.projektant:	Vaněčková	
		Vypracovala:	Vaněčková	
Stupeň:	Dokumentace pro provedení stavby (DPS)		Ing. Burdová	