


PŮDORYS 1.NP 1:100

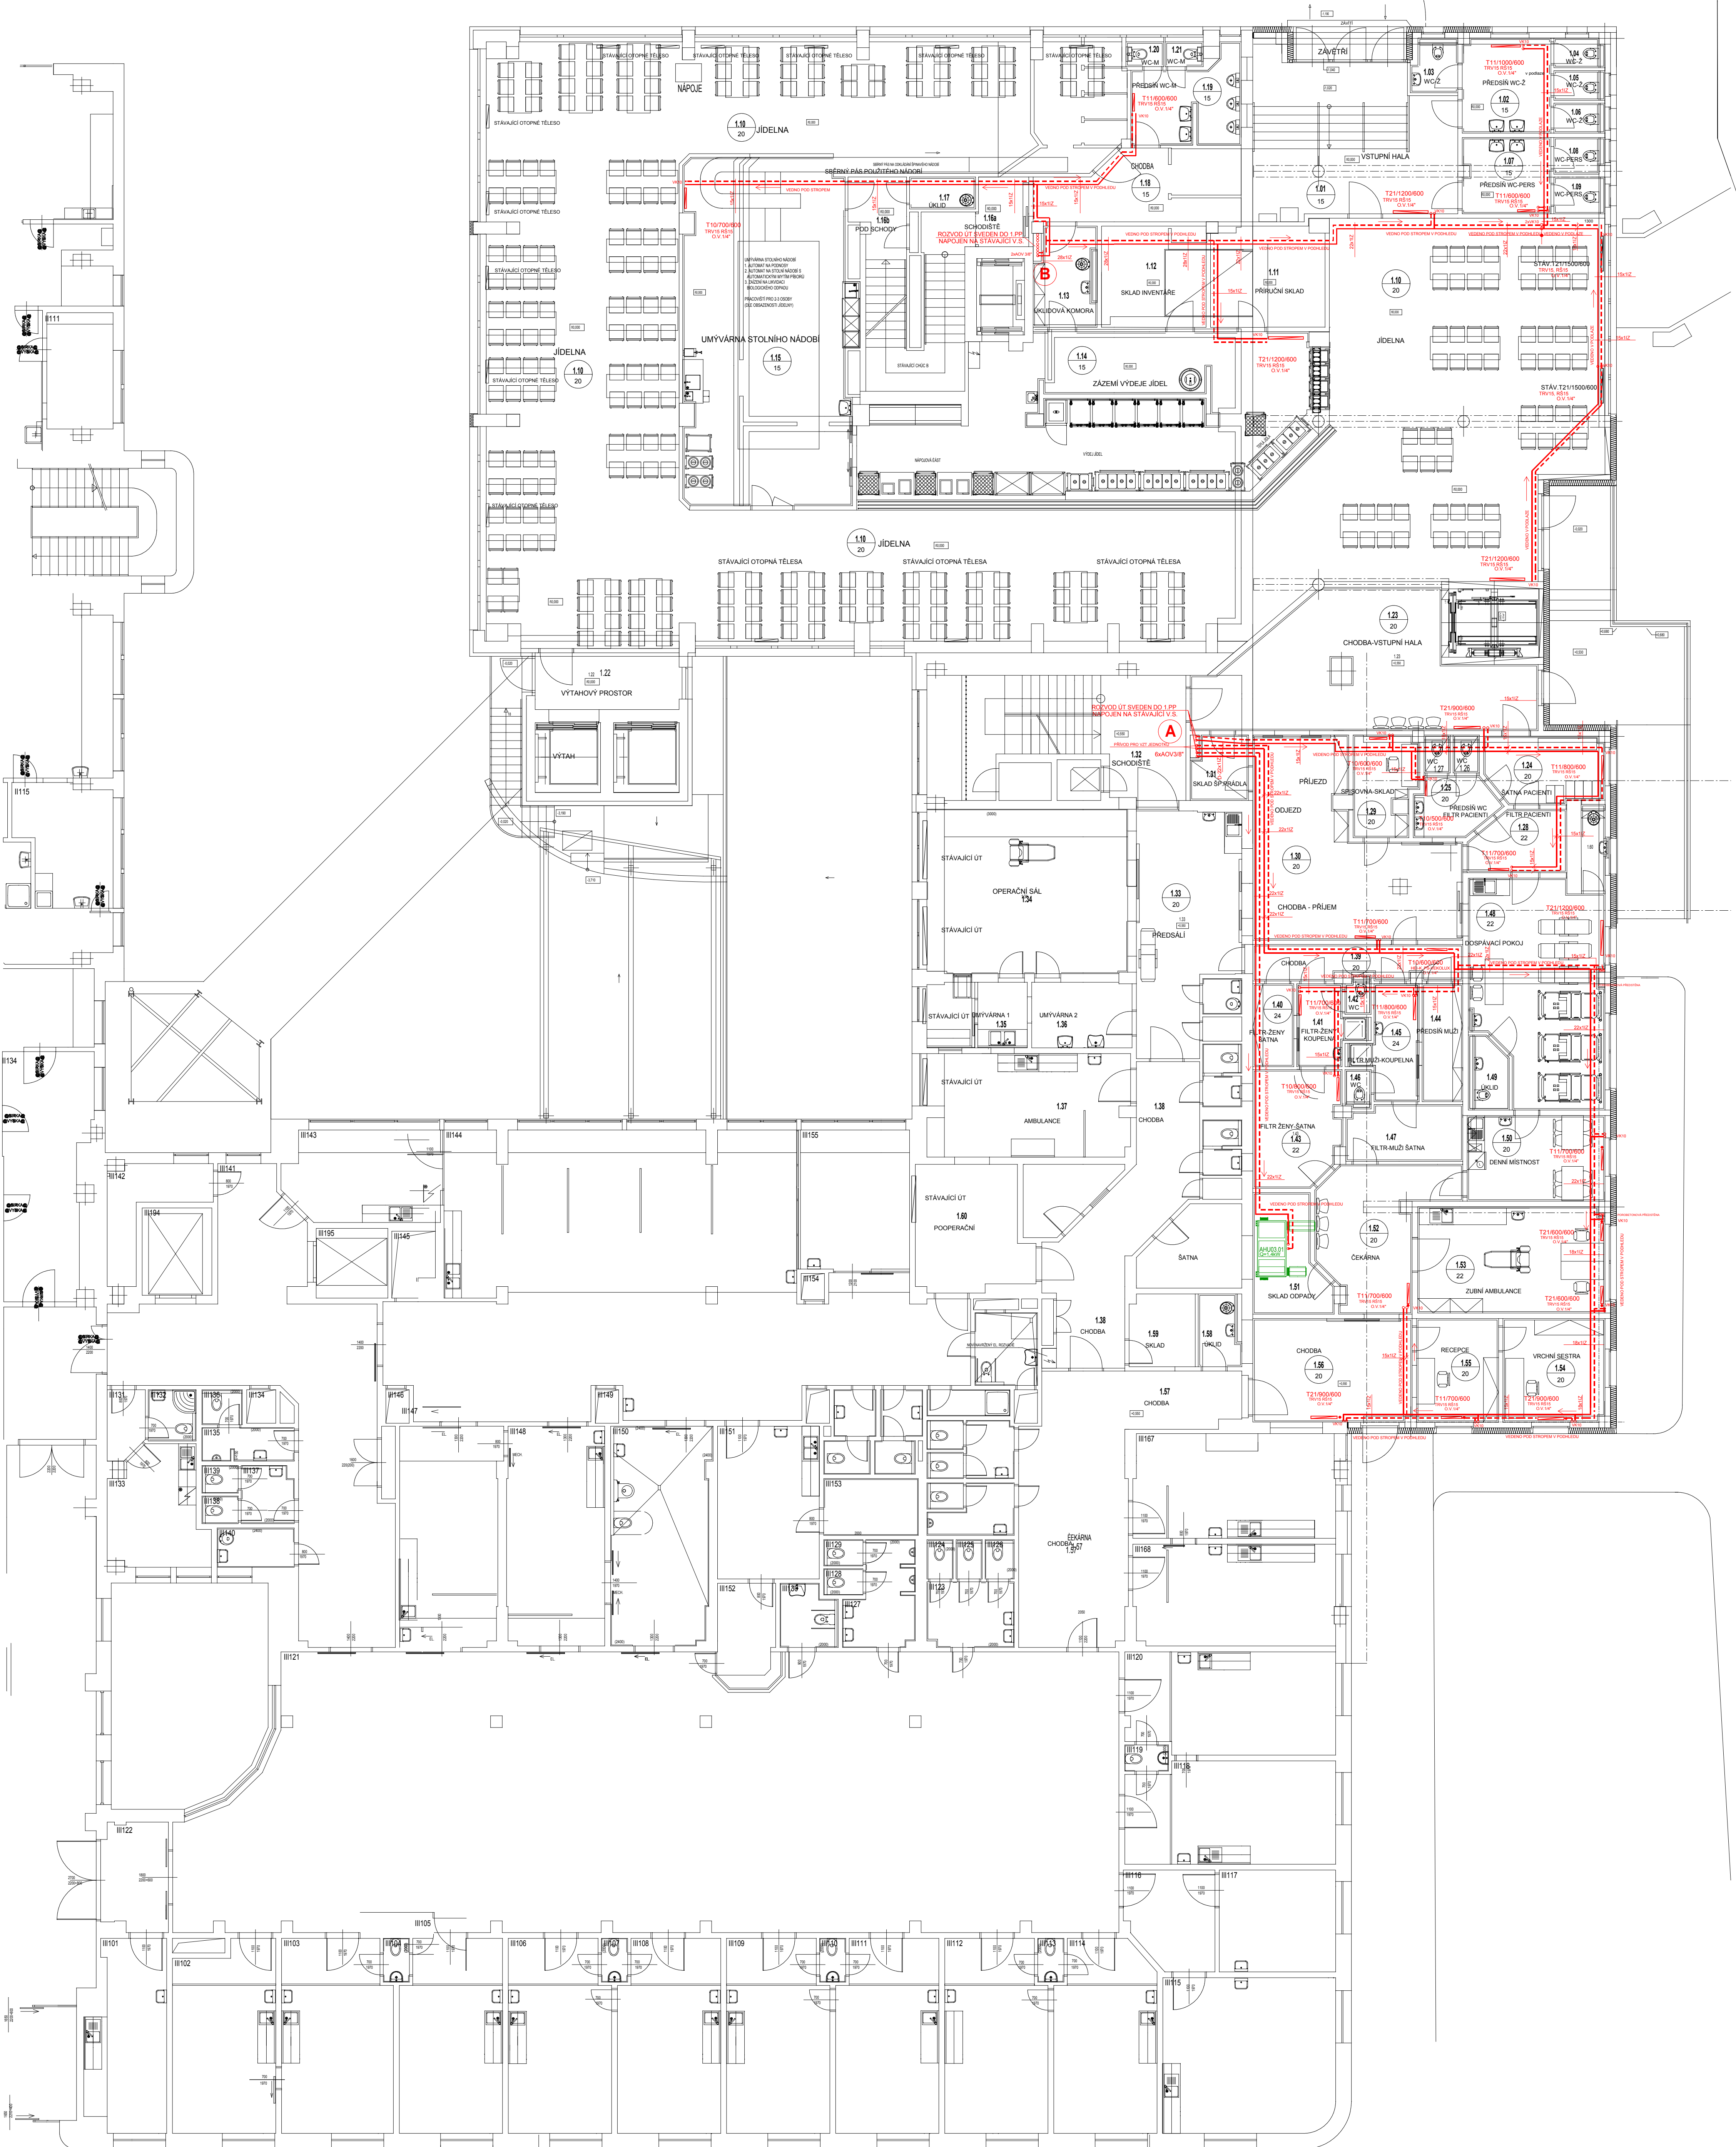

- LEGENDA**
- TOPNA VODA - NABEHOVA 70°C
 - TOPNA VODA - ZRETNA 55°C
 - POJISTNE POTRUBI
 - SPAD POTRUBI
 - STUPACKA POOL VYTAPENI
 - KK KULOVY KOKHOUT "GACOMIN" R25D3
 - F FILTR ZAVATOVY "RETINAROLL" TYP EMS
 - AOV AUTOMATICKY ODVOZUBROVACI VENTIL "GACOMIN" R88
 - OV ODVOZUBROVACI VENTIL V 4320
 - VK KULOVY VYPOUSTECI KOKHOUT "GACOMIN" R808
 - T TERPOMER ROZSAH 0 - 120°C
 - M MANOMETER ROZSAH 0 - 250 kPa
 - ZK ZPETNA KLAPKA "EURV"
 - RV RADIATOROVY VENTIL ROHOVY "HEIMEER" S RUJON HLAVICI
 - TRV RADIATOROVY VENTIL ROHOVY "HEIMEER" S TERMOSTAT HLAVICI "IC"
 - RŠ UZAVIRACI A REGULACNI RADIATOROVE SPOLENI ROHOVY "REGULUX" - HEIMEER S VYPUSOVAN
 - HEI 4340 - K TERMOSTATICKA HLAVICE HEIMEER TYP "K"
 - PŠ-VEKOLUX VENTILUX SROBESE S KULOVYMI KOKHOUTY PRO KOMPAKTNÍ VENTILOVÁ TĚLESA "TORADO"

POZNÁMKA

HORIZONTÁLNÍ ROZVOD TOPNÉ VODY V 1.2 NP A 3. NP JIDELNY JE VEDEN POD STROPEM.
HORIZONTÁLNÍ ROZVOD TOPNÉ VODY V 1. NP STOMATOLOGIE JE VEDEN POD STROPEM V PODHLEDU.
ROZVOD BUDE TEPELNĚ OIZOLOVÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ TRUBICE V SÍLE DLE DIMENZE POTRUBÍ.

SO 01 STAVAJICI OBJEKT T14 STRAVOVACI A DOODLENÍ ÚČOCH
SO 02 STAVAJICI OBJEKT PAVILION T2
SO 03 STAVAJICI OBJEKT PAVILION T3
SO 04 PRÍSTAVBA TRAKTU STOMATOLOGIE

0,000 = 391,65 m.n.m.

projektant	autor	odp.projektant	ved.projektant	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Nejedlý Václav Gregersova 2424 397 01 Písek email: vnejedly@seznam.cz tel: +420 773 131 035
NEJEDLÝ		NEJEDLÝ	Ing. arch. PROKOP	
Knp: JIHOČESKÝ		ICO: 11315431	Č BUDĚJOVICE	
zveřejněn: NEMOCNICE ČB, a.s. B.Náměstí 585/54, 370 01 České Budějovice				
PRÍSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ GASTRONOMICKÉHO PROVOZU NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE D.1.4. VYTÁPĚNÍ				datum: 07/2022 form: 12 A4
				zprac: D.P.S. mřížka: 1:100 zak. číslo: 046-2022
PŮDORYS 1.NP				par. číslo: číslo výřv: D1.4.2