


PŪDORYS 1.NP M 1 : 75



LEGENDA



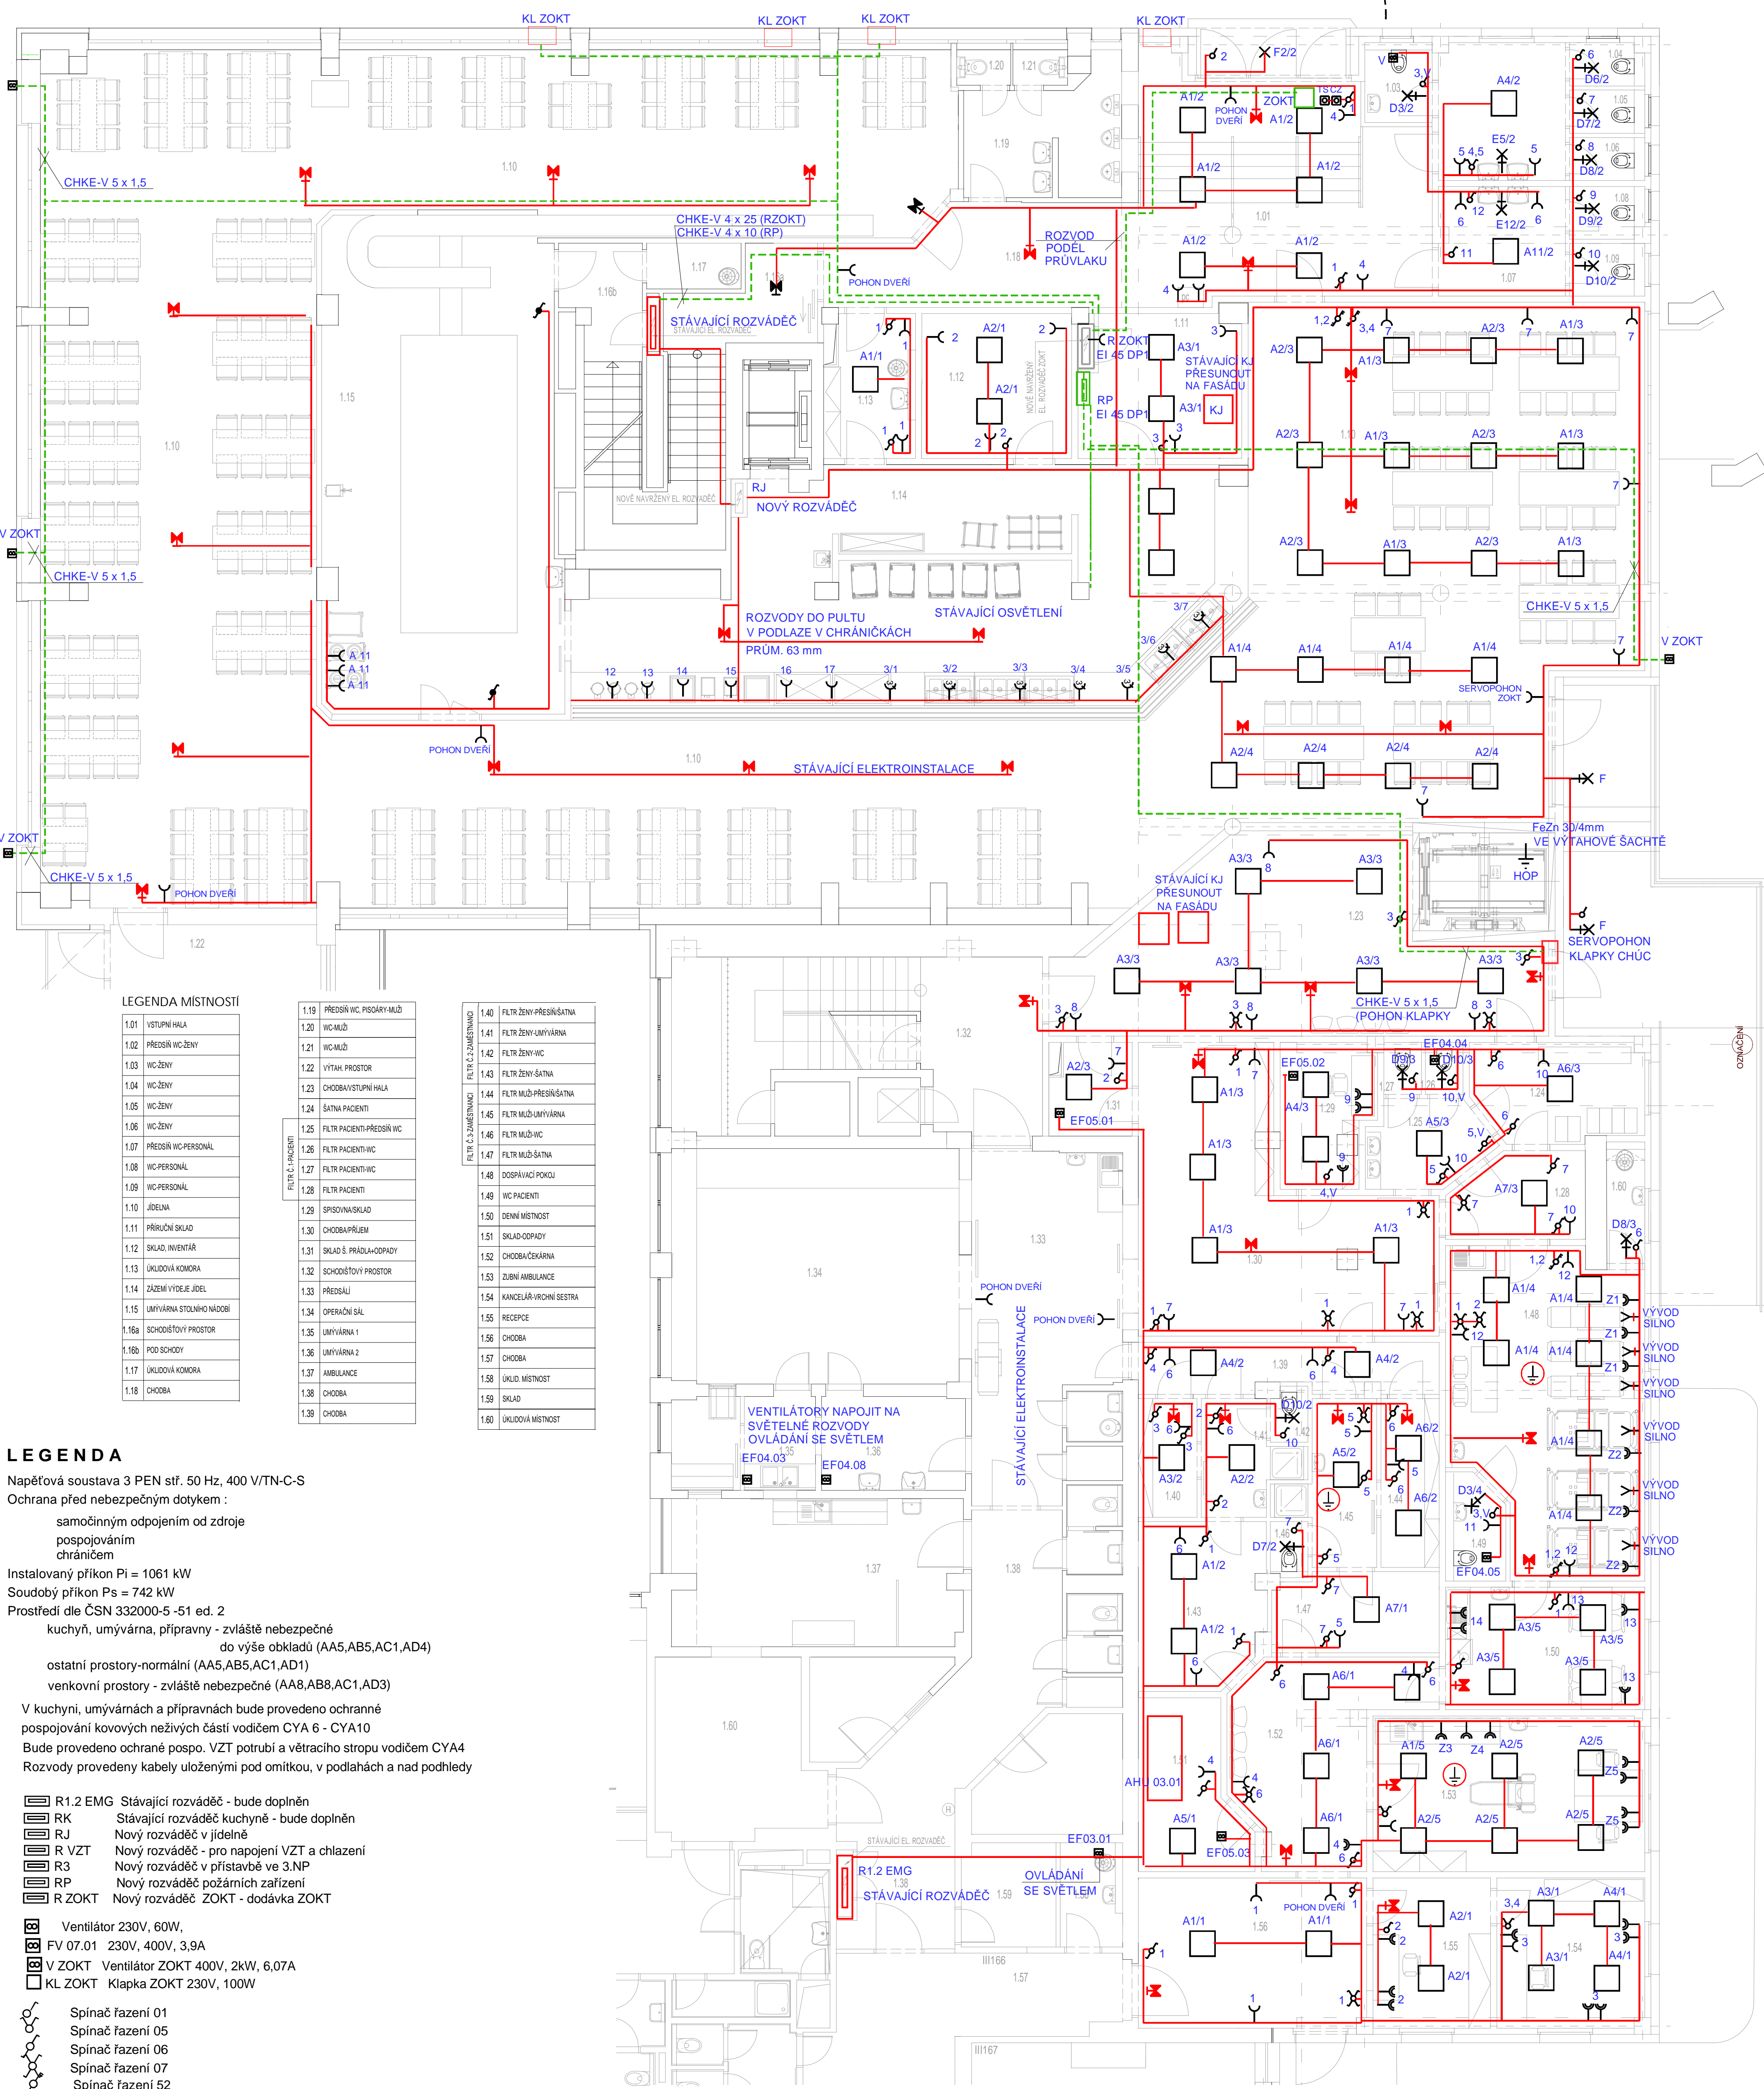



Napětová soustava 3 PEN stř. 50 Hz, 400 V/TN-C-S
Ochrana před nebezpečným dotykem :

	saмоčinným odpojením od zdroje
	pospojováním
	chráničem



















Instalovaný příkon Pi = 1061 kW
Soudbový příkon Ps = 742 kW
Prostředí dle ČSN 332000-5 -51 ed. 2

kuchyň, umývárna, přípravny	zvláště nebezpečné
	do výše obkladů (AA5,AB5,AC1,AD4)
ostatní prostory-normální (AA5,AB5,AC1,AD1)	
venkovní prostory - zvláště nebezpečné (AA8,AB8,AC1,AD3)	

V kuchyni, umývárkách a přípravkách bude provedeno ochranné pospojování kovových neživých částí vodičem CYA 6 - CYA10
Bude provedeno ochranné pospo. VZT potrubí a větracího stropu vodičem CYA4
Rozvody provedeny kabely uloženými pod omítkou, v podlahách a nad podhledy

	R1.2 EMG	Stávající rozváděč - bude doplněn
	RK	Stávající rozváděč kuchyně - bude doplněn
	RJ	Nový rozváděč v jídelně
	R VZT	Nový rozváděč - pro napojení VZT a chlazení
	R3	Nový rozváděč v přístavbě ve 3.NP
	RP	Nový rozváděč požárních zařízení
	R ZOKT	Nový rozváděč ZOKT - dodávka ZOKT

- ☒ Ventilátor 230V, 60W,
- ☒ FV 07.01 230V, 400V, 3,9A
- ☒ V ZOKT Ventilátor ZOKT 400V, 2kW, 6,07A
- ☐ KL ZOKT Klapka ZOKT 230V, 100W

-  Spínač řazení 01
 Spínač řazení 05
 Spínač řazení 06
 Spínač řazení 07
 Spínač řazení 52
 Spínač řazení 01 (IP 44)
 Spínač řazení 05 (IP 44)
 Spínač řazení 01 (IP 44)
 Spínač řazení 52 (IP 44)
 Spínač řazení 06 (IP 44)
 Spínač 400V, 25 - 63A, IP44
 SA1-3 2tlačítkový ovladač ve skřínce, IP44
 Zásuvka jednoduchá 230V, 16A, zapuštěná
 Dvojzásuvka 230V, 16A, zapuštěná s natočenými horními zdílkami
 Zásuvka jednoduchá 230V, 16A (IP 44)
 Zásuvka nástěnná (IP 44)
 Zásuvka průmyslová 400 V / 32A
 Ochranné pospojování vodičem CYA6

- ☐ CS Tlačítko " CETRAL STOP" v prosklené skříňce
- ☐ TS Tlačítko " TOTAL STOP" v prosklené skříňce
- ☐ Z1-Z11 Zdroj pro LED svítidla 230V, 480W - dodávka větracího stropu
- ☐ ZOKT Ovládací panel ZOKT

- (M1) Čerpadlo topné vody 230V/50Hz, 0,42A, X4D
(M2) Čerpadlo topné vody 230V/50Hz, 0,26A, X4D

Výtah Výtah 400V, 17,1 kW, 20,3A,jištění 30A

VÝVODY U LŮŽKA DO ZDROJOVÉHO MOSTU
1x CYA6 ZŽ
2x ZIS
2x DO
2x VDO
VOLNÝ KONEC DÉLKY 2m

- | | | |
|--------------------------|-----------|--|
| <input type="checkbox"/> | AHU 01.01 | VZT jednotka 400V, 5,74kW, 8,3A (přívod)
400V, 4,7kW, 6,2A (odvod) |
| <input type="checkbox"/> | AHU 02.01 | VZT jednotka 400V, 1,3kW, 1,8A (přívod)
400V, 1kW, 1,4A (odvod) |
| <input type="checkbox"/> | AHU 03.01 | VZT jednotka 230V, 0,4kW, 1,4A (přívod)
230V, 0,3kW, 1,0A (odvod) |
| <input type="checkbox"/> | AHU 06.01 | VZT jednotka 230V, 0,49kW, 2,1A (přívod)
230V, 0,43kW, 1,9A (odvod) |
| <input type="checkbox"/> | Cu 01.01 | kondenzační jednotka 400V, 4,2kW, 6,2A |
| <input type="checkbox"/> | Cu 01.02 | kondenzační jednotka 400V, 4,2kW, 6,2A |
| <input type="checkbox"/> | Cu 02.01 | kondenzační jednotka 230V, 1,6kW, 7,8A |
| <input type="checkbox"/> | Cu 03.01 | kondenzační jednotka 230V, 0,8kW, 3,3A |
| <input type="checkbox"/> | KLAPKA | Klapka VZT 230V, 150W |

LEGENDA SVÍTIDEL

- A LED svítidlo podlahové rast 600x600mm, 1x LED 48W, 4249 lm, Ra 80, 4000K, IP20, opálový kryt
 - B LED svítidlo prizásené 4x LED, 11,5W, 1093,5lm, Ra 80, 3000K, sklenný kryt, IP40
 - C LED svítidlo prúmyslové, 1x LED, 58W, 6849lm, 4000K, IP54, PC kryt
 - D LED svítidlo 1x E27, montura polykarbonát, mliečny kryt, 1x LED 15W, IP43
 - E LED svítidlo 1x E27, montura polykarbonát, mliečny kryt, 2x LED 15W, IP43
 - F LED svítidlo 230V, 65W, IP20 - dodáva vetrácky stropu
- Nouzové svítidlo 230V, LED 8W, 60lm., s vestavbeným akumulátorom, IP 44

projektant	kreslí	odp. projektant	ved. projektant	ING. FRIEDL - PROJKA Gregora 2424 397 01 Písek tel.: 777 295 295
ing. FRIEDL		ing. FRIEDL	Ing. arch. PROKOP	
		ICO: 43811027		
St.Úř.	Č. BUDĚJOVICE	MÚ (Oba.)	Č. BUDĚJOVICE	
Investor:	NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s. B. NEMOCNICE 586/VA, Č. BUDĚJOVICE 7, 370 01			
PŘÍSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ GASTRONOMICKÉHO PROVOZU NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE D.1.4 TPS - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE				datum: 08/2022 form.: Bx A4 dél.: DPS měřítko: 1 : 75 zak. číslo: 12-2022
období výzevy				období výzevy: D1.4.3 číslo parčí: