

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1.NP - ROZVADĚČ R1.1

UMÍSTĚN V CHODBĚ

NAPÁJENÍ PODSTROPNÍ REKUPERAČNÍ
JEDNOTKY


NOVÝ PŘÍSTROJ BUDE PŘIPOJEN ZE STÁVAJÍCÍHO ROZVODU
ROZVADĚČ +R1.1 a R1.2 jsou zálohované

VÝVODY BUDOU V ROZVADĚČI POPSÁNY
A DO DVEŘÍ BUDE VLOŽENA VÝKRESOVÁ
DOKUMENTACE NOVÝCH VÝVODŮ

			Datum	14.7.2022	Zakázka Větrání západního křídla Nemocnice Tábor - Budova B		Výkres Úvod	Č. projektu	019-2022	= budova B + R1.1	
			Zprac.	Krejčí						List:	1
			Zkontr.								
Změna	Datum	Název	Norma	IEC						Celkem:	2

DOPLNĚNÍ VÝVODŮ
DO ROZVADĚČE R1.1

ROZVADĚČ R1.1 - 1.NP

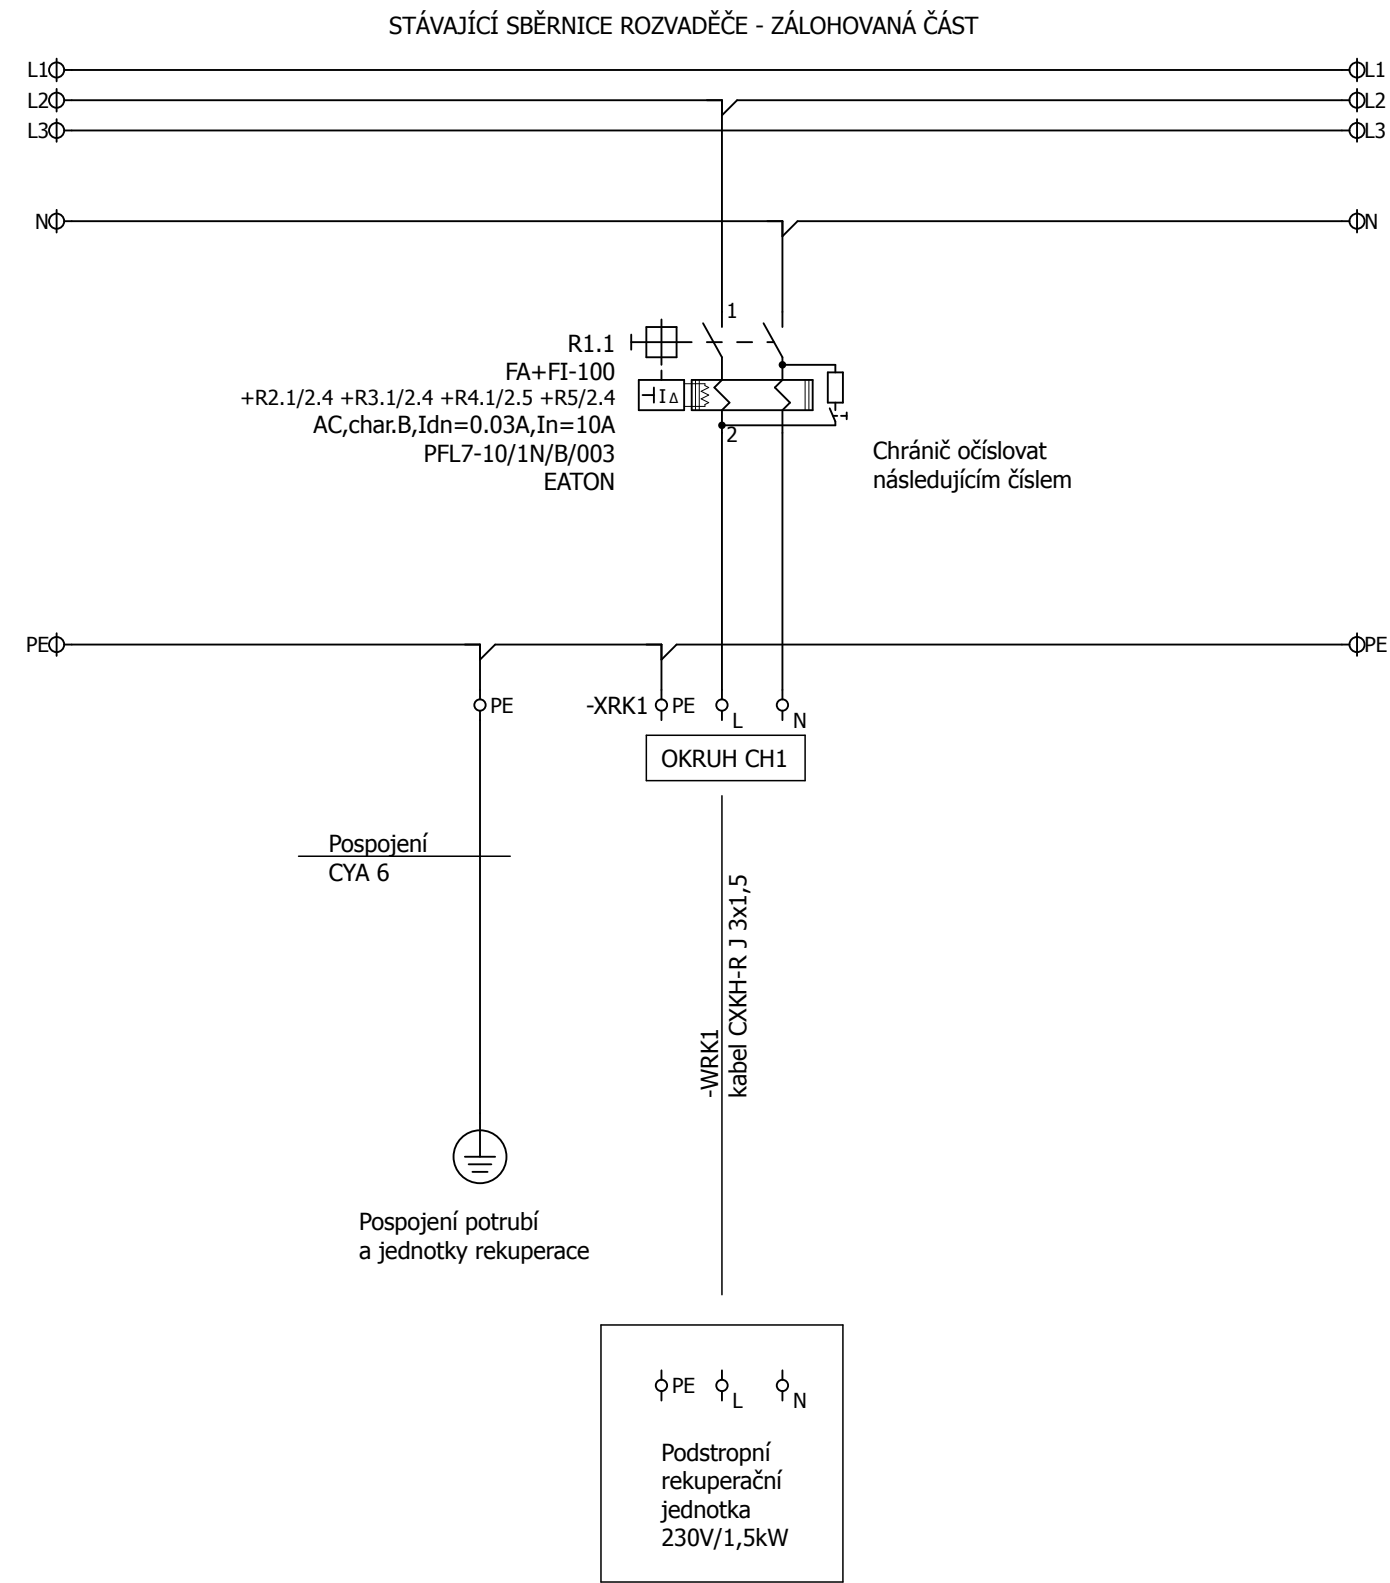

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2.NP - ROZVADEČ R2.1

UMÍSTĚN V CHODBĚ

NAPÁJENÍ PODSTROPNÍ REKUPERAČNÍ
JEDNOTKY

NOVÝ PŘÍSTROJ BUDE PŘIPOJEN ZE STÁVAJÍCÍHO ROZVODU
ROZVADEČ +R2.1 a R2.2 jsou zálohované

VÝVODY BUDOU V ROZVADEČI POPSÁNY
A DO DVEŘÍ BUDE VLOŽENA VÝKRESOVÁ
DOKUMENTACE NOVÝCH VÝVODŮ

			Datum	14.7.2022	Zakázka Větrání západního křídla Nemocnice Tábor - Budova B		Výkres Úvod	Č. projektu		019-2022	= budova B		
			Zprac.	Krejčí								+ R2.1	
			Zkontr.									List:	1
Změna	Datum	Název	Norma	IEC								Celkem:	2

ROZVADĚČ R2.1 - 2.NP

			Datum	14.7.2022	Zakázka Větrání západního křídla Nemocnice Tábor - Budova B		Výkres Vývod pro napájení rekuperační jednotky 2.NP	Č. projektu		019-2022	= budova B		
			Zprac.	Krejčí						+ R2.1			
			Zkontr.								List:	2	
Změna	Datum	Název	Norma	IEC							Celkem:	2	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3.NP - ROZVADEČ R3.1

UMÍSTĚN V CHODBĚ

NAPÁJENÍ PODSTROPNÍ REKUPERAČNÍ
JEDNOTKY


NOVÝ PŘÍSTROJ BUDE PŘIPOJEN ZE STÁVAJÍCÍHO ROZVODU
ROZVADEČ +R3.1 a R3.2 jsou zálohované

VÝVODY BUDOU V ROZVADEČI POPSÁNY
A DO DVEŘÍ BUDE VLOŽENA VÝKRESOVÁ
DOKUMENTACE NOVÝCH VÝVODŮ

			Datum	14.7.2022	Zakázka Větrání západního křídla Nemocnice Tábor - Budova B		Výkres Úvod	Č. projektu	019-2022	= budova B + R3.1	
			Zprac.	Krejčí						List:	1
			Zkontr.								
Změna	Datum	Název	Norma	IEC						Celkem:	2

DOPLNĚNÍ VÝVODŮ
DO ROZVADĚČE R3.1

ROZVADĚČ R3.1 - 3.NP

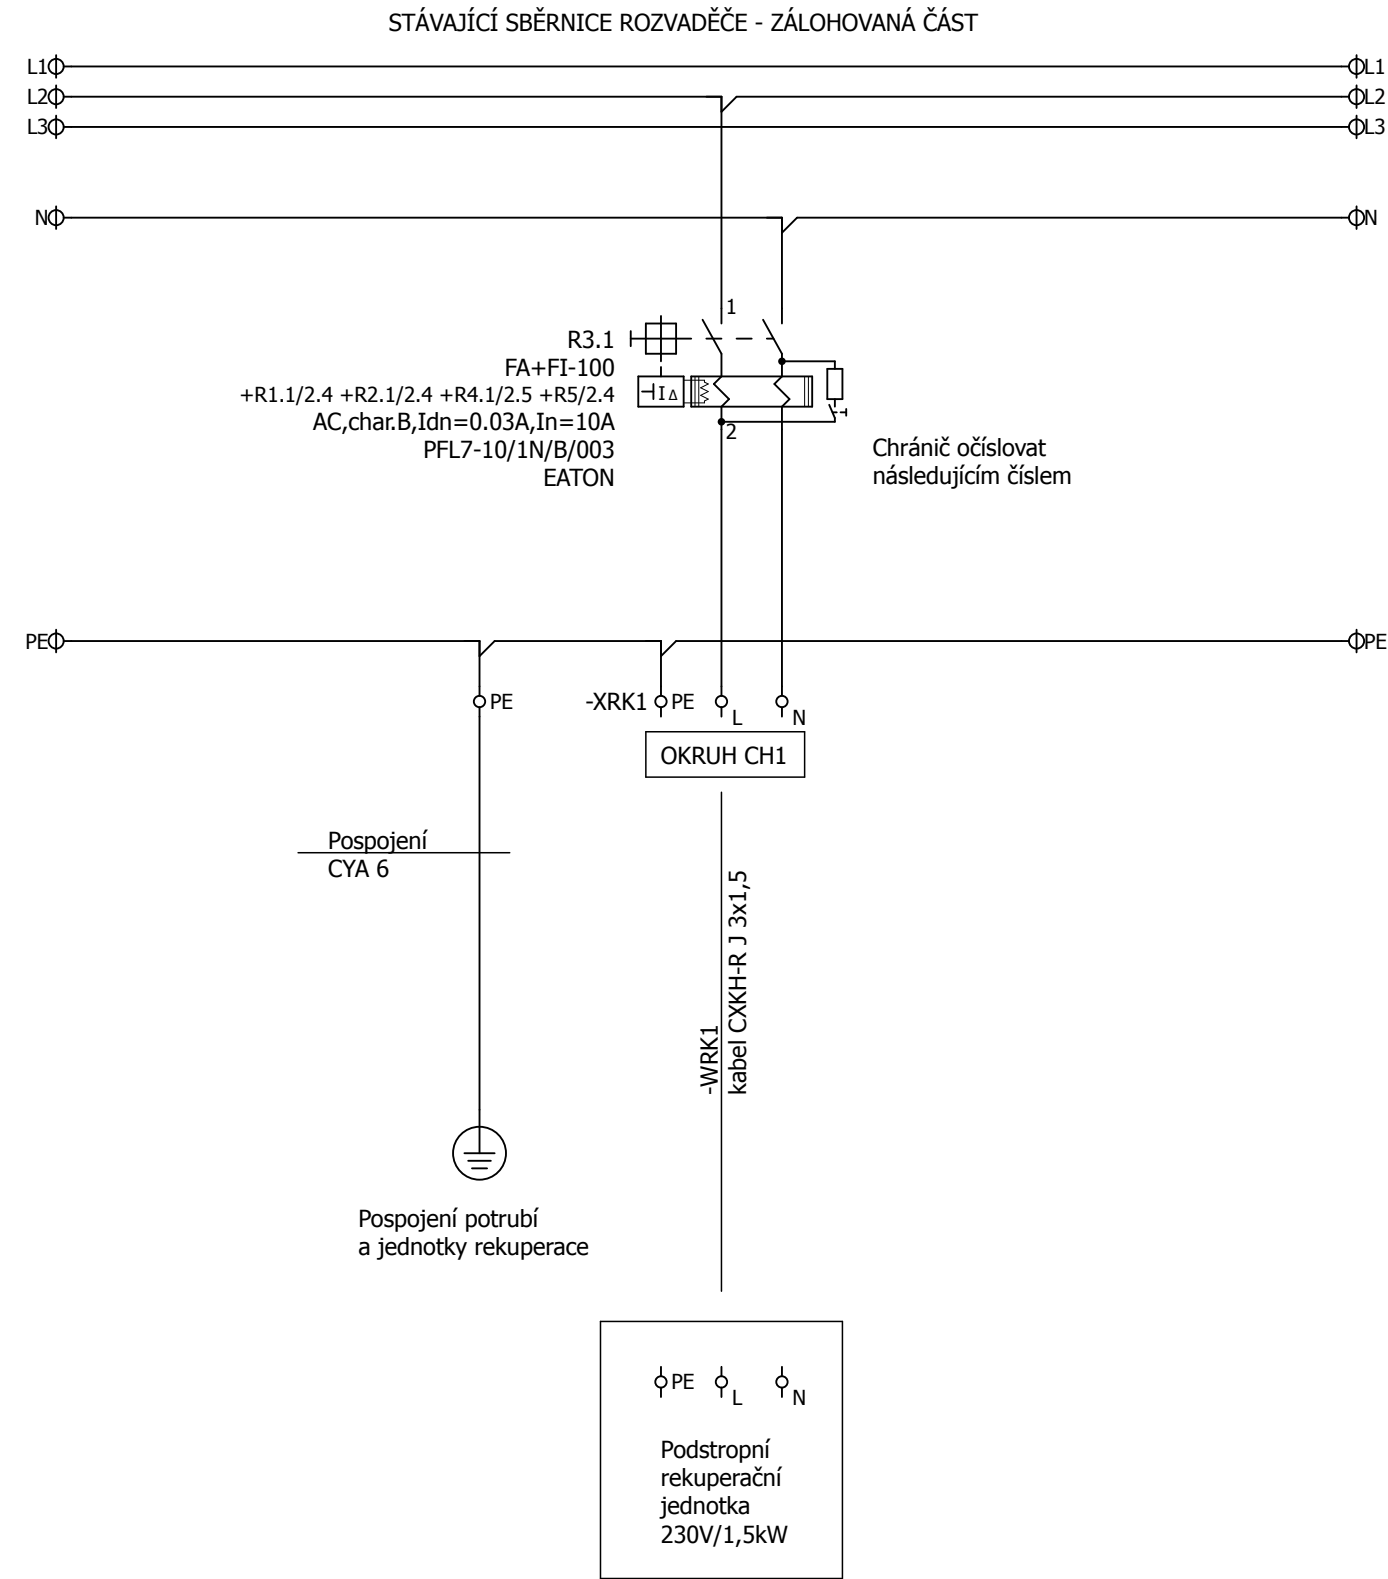

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4.NP - ROZVADĚČ R4.1

UMÍSTĚN V CHODBĚ

NAPÁJENÍ PODSTROPNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKY


NOVÝ PŘÍSTROJ BUDE PŘIPOJEN ZE STÁVAJÍCÍHO ROZVODU
ROZVADĚČ +R4.1 a R4.2 jsou zálohované

VÝVODY BUDOU V ROZVADĚČI POPSÁNY
A DO DVEŘÍ BUDE VLOŽENA VÝKRESOVÁ
DOKUMENTACE NOVÝCH VÝVODŮ

			Datum	14.7.2022	Zakázka Větrání západního křídla Nemocnice Tábor - Budova B		Výkres Úvod	Č. projektu		019-2022	= budova B		
			Zprac.	Krejčí							+ R4.1		
			Zkontr.									List:	1
Změna	Datum	Název	Norma	IEC								Celkem:	2

DOPLNĚNÍ VÝVODŮ DO ROZVADĚČE R4.1

ROZVADĚČ R4.1 - 4.NP

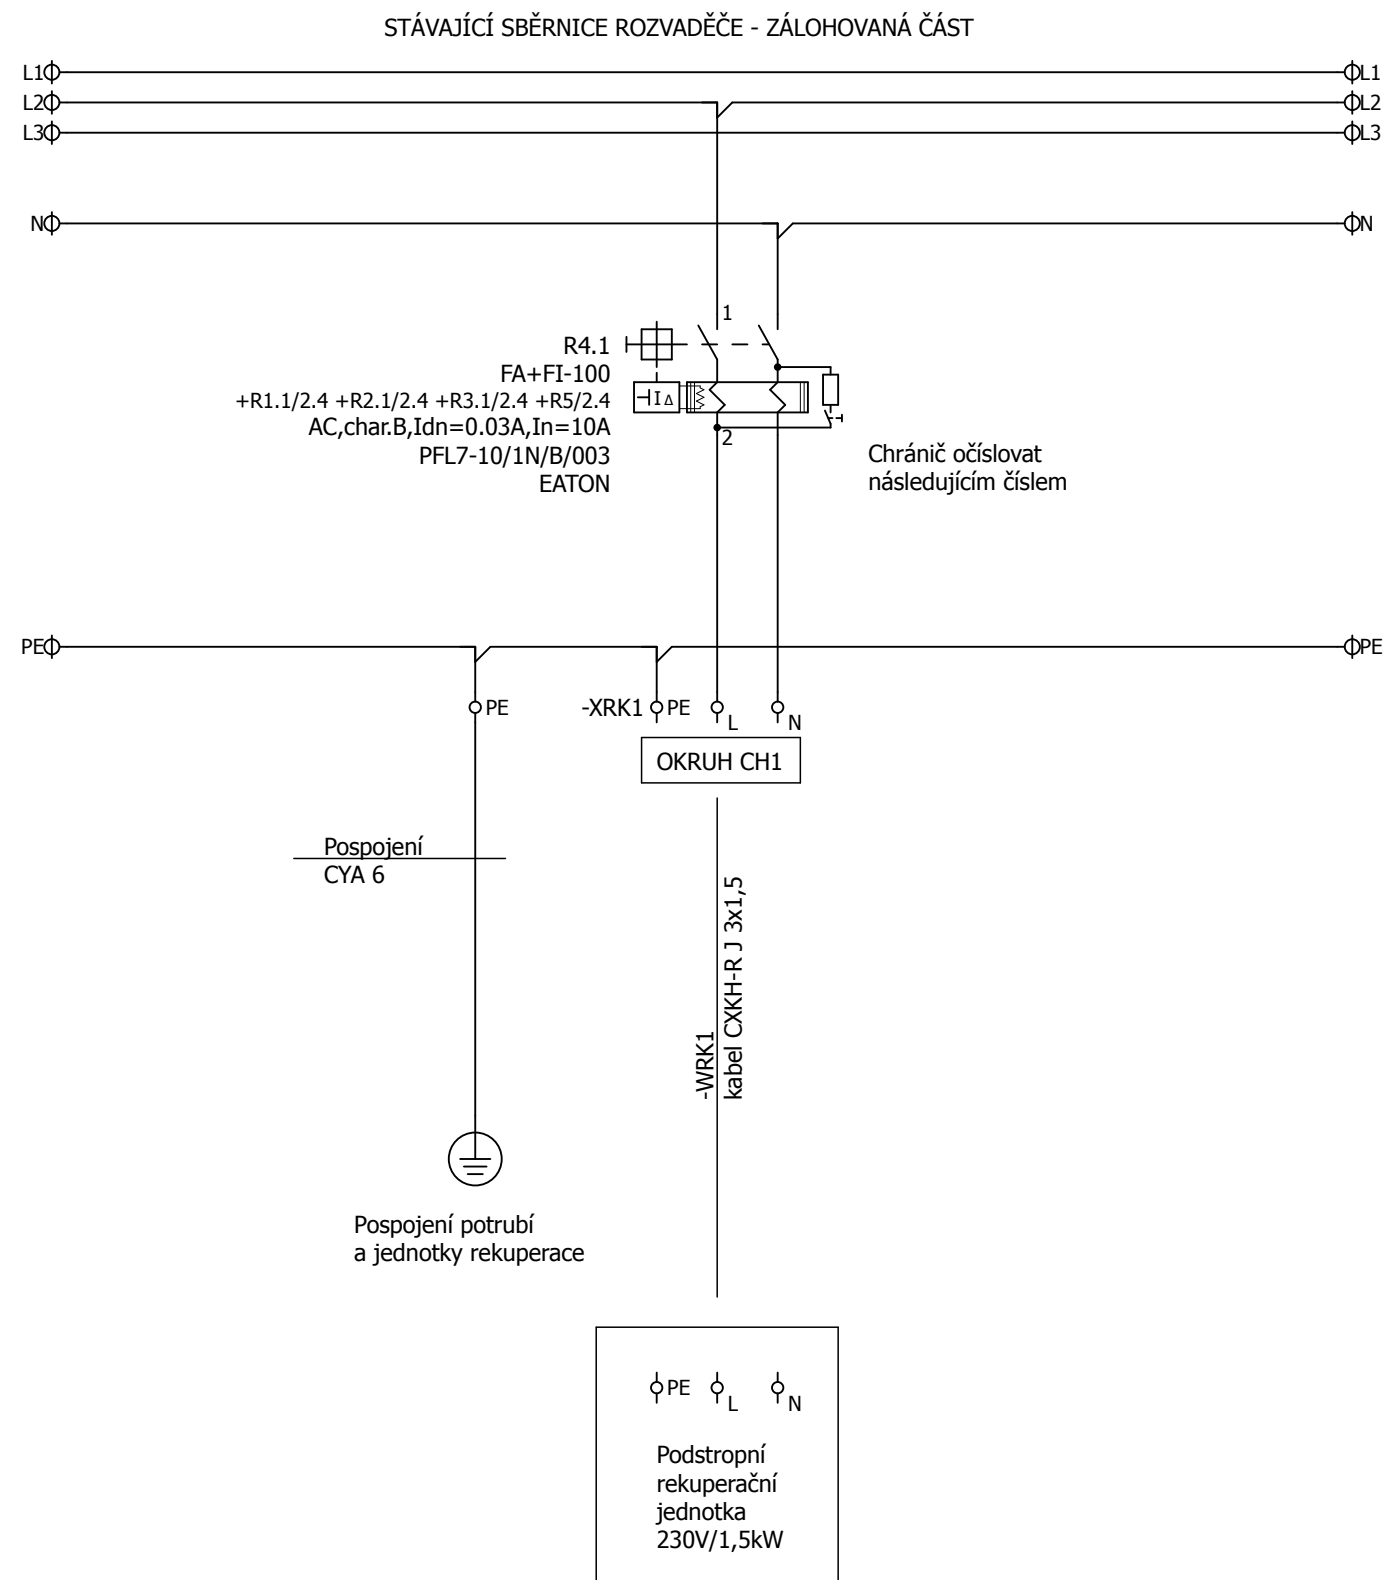

			Datum	14.7.2022	Zakázka		Výkres	Č. projektu	019-2022		= budova B
			Zprac.	Krejčí	Větrání západního křídla		Vývod pro napájení				+ R4.1
			Zkontr.		Nemocnice Tábor - Budova B		rekuperační jednotky 4.NP				List: 2
Změna	Datum	Název	Norma	IEC							Celkem: 2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

5.NP - ROZVADĚČ R5.1

UMÍSTĚN V CHODBĚ

NAPÁJENÍ PODSTROPNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKY


NOVÝ PŘÍSTROJ BUDE PŘIPOJEN ZE STÁVAJÍCÍHO ROZVODU
ROZVADĚČ +R5.1 a R5.2 jsou zálohované

VÝVODY BUDOU V ROZVADĚČI POPSÁNY
A DO DVEŘÍ BUDE VLOŽENA VÝKRESOVÁ
DOKUMENTACE NOVÝCH VÝVODŮ

			Datum	14.7.2022	Zakázka		Výkres	Č. projektu	019-2022		= budova B
			Zprac.	Krejčí	Větrání západního křídla		Úvod				+ R5
			Zkontr.		Nemocnice Tábor - Budova B					List:	1
Změna	Datum	Název	Norma	IEC						Celkem:	2

DOPLNĚNÍ VÝVODŮ DO ROZVADĚČE R5

ROZVADĚČ R5 - 5.NP

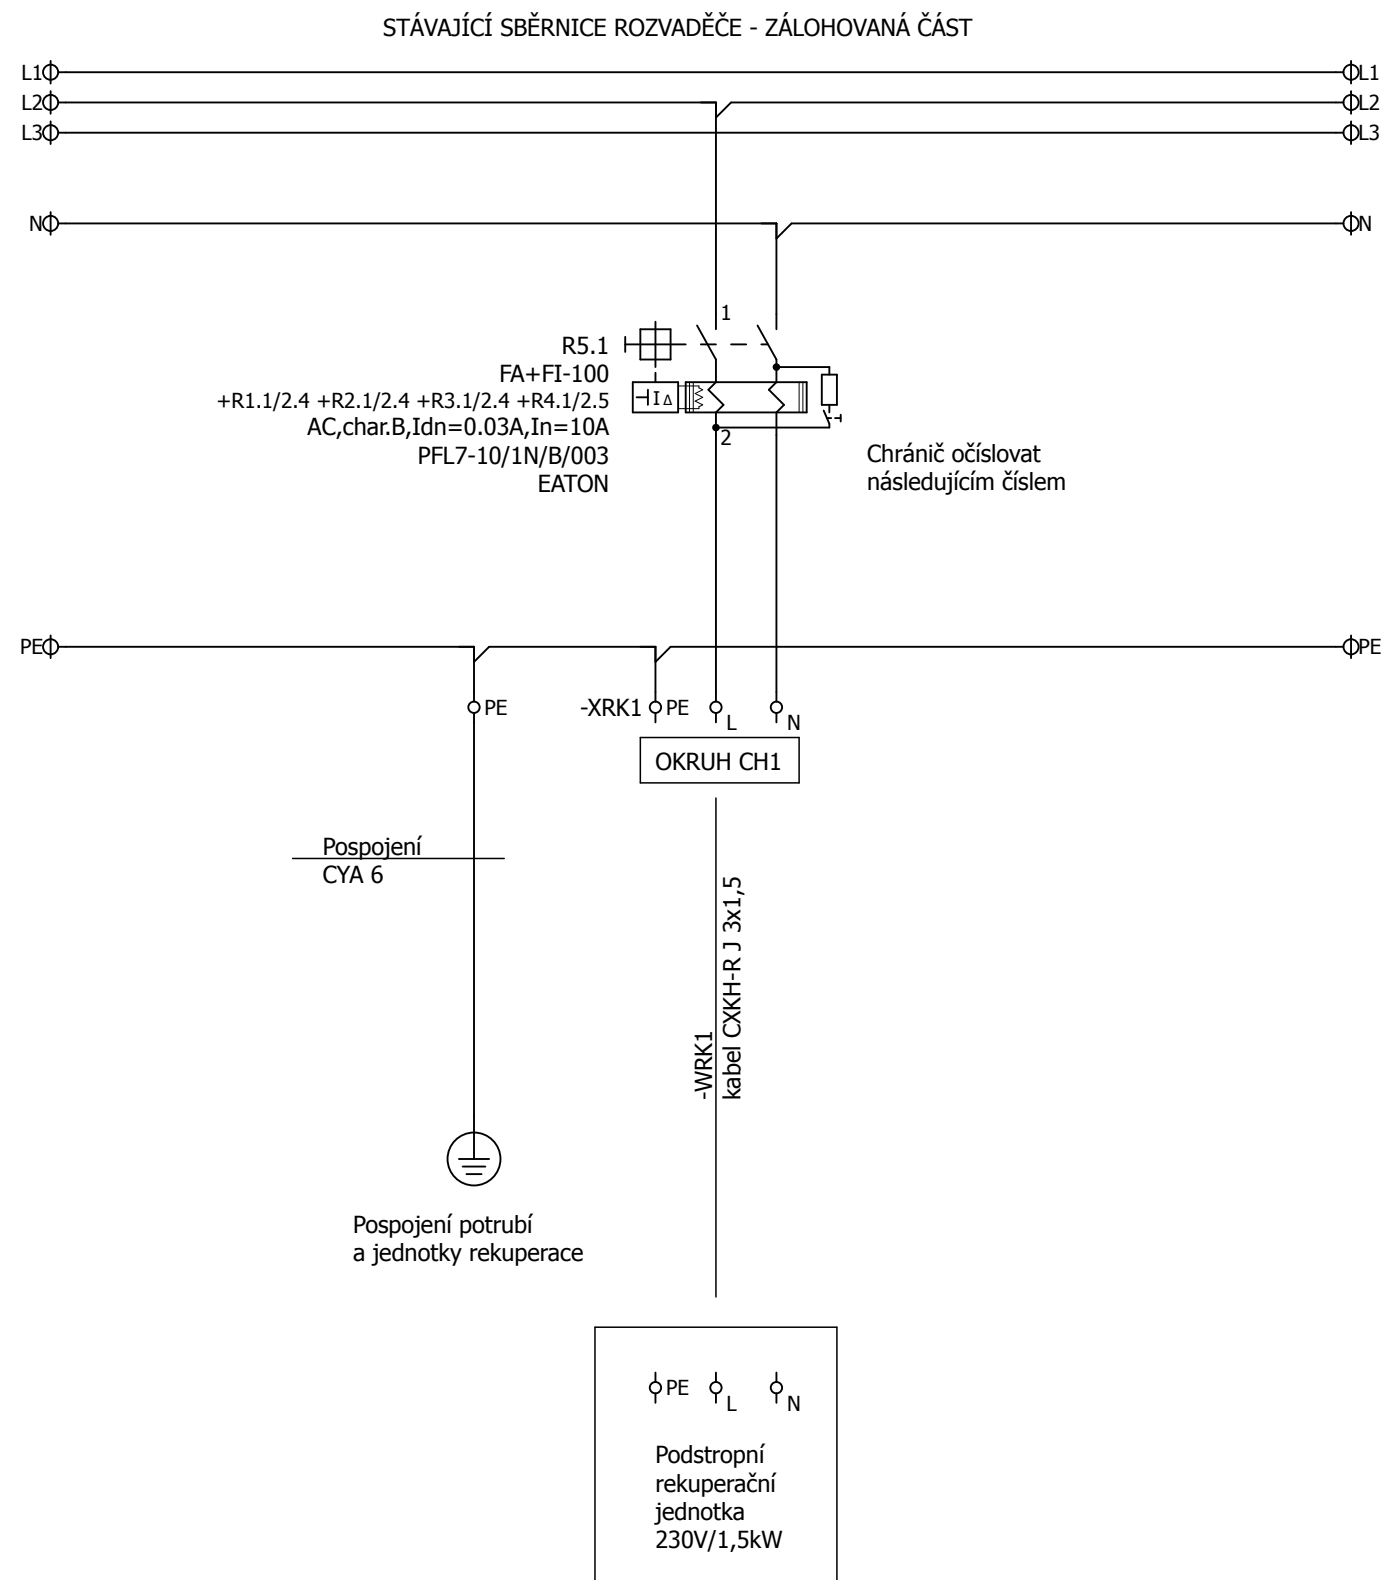

			Datum	14.7.2022	Zakázka Větrání západního křídla Nemocnice Tábor - Budova B		Výkres Vývod pro napájení rekuperační jednotky 5.NP	Č. projektu		019-2022	= budova B			
			Zprac.	Krejčí								+ R5		
			Zkontr.										List:	2
Změna	Datum	Název	Norma	IEC									Celkem:	2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


NAPÁJENÍ VENKOVNÍCH KONDENZAČNÍCH JEDNOTEK PRO JEDNOTLIVÁ PATRA

NOVÁ VÝZBROJ DO ROZVADĚČE RH1 POLE 5 - 1PP ROZVODNA

			Datum	14.7.2022	Zakázka Větrání západního křídla Nemocnice Tábor - Budova B		Výkres Úvod	Č. projektu	019-2022	= budova B	
			Zprac.	Krejčí						+ RH1 pole 5	
			Zkontr.								
Změna	Datum	Název	Norma	IEC							List: 1
											Celkem: 3

DOPLNĚNÍ VÝVODŮ
DO ROZVADĚČE RH1
POLE 5


ROZVADĚČ RH1 POLE 5 - rozvodna západní křídlo

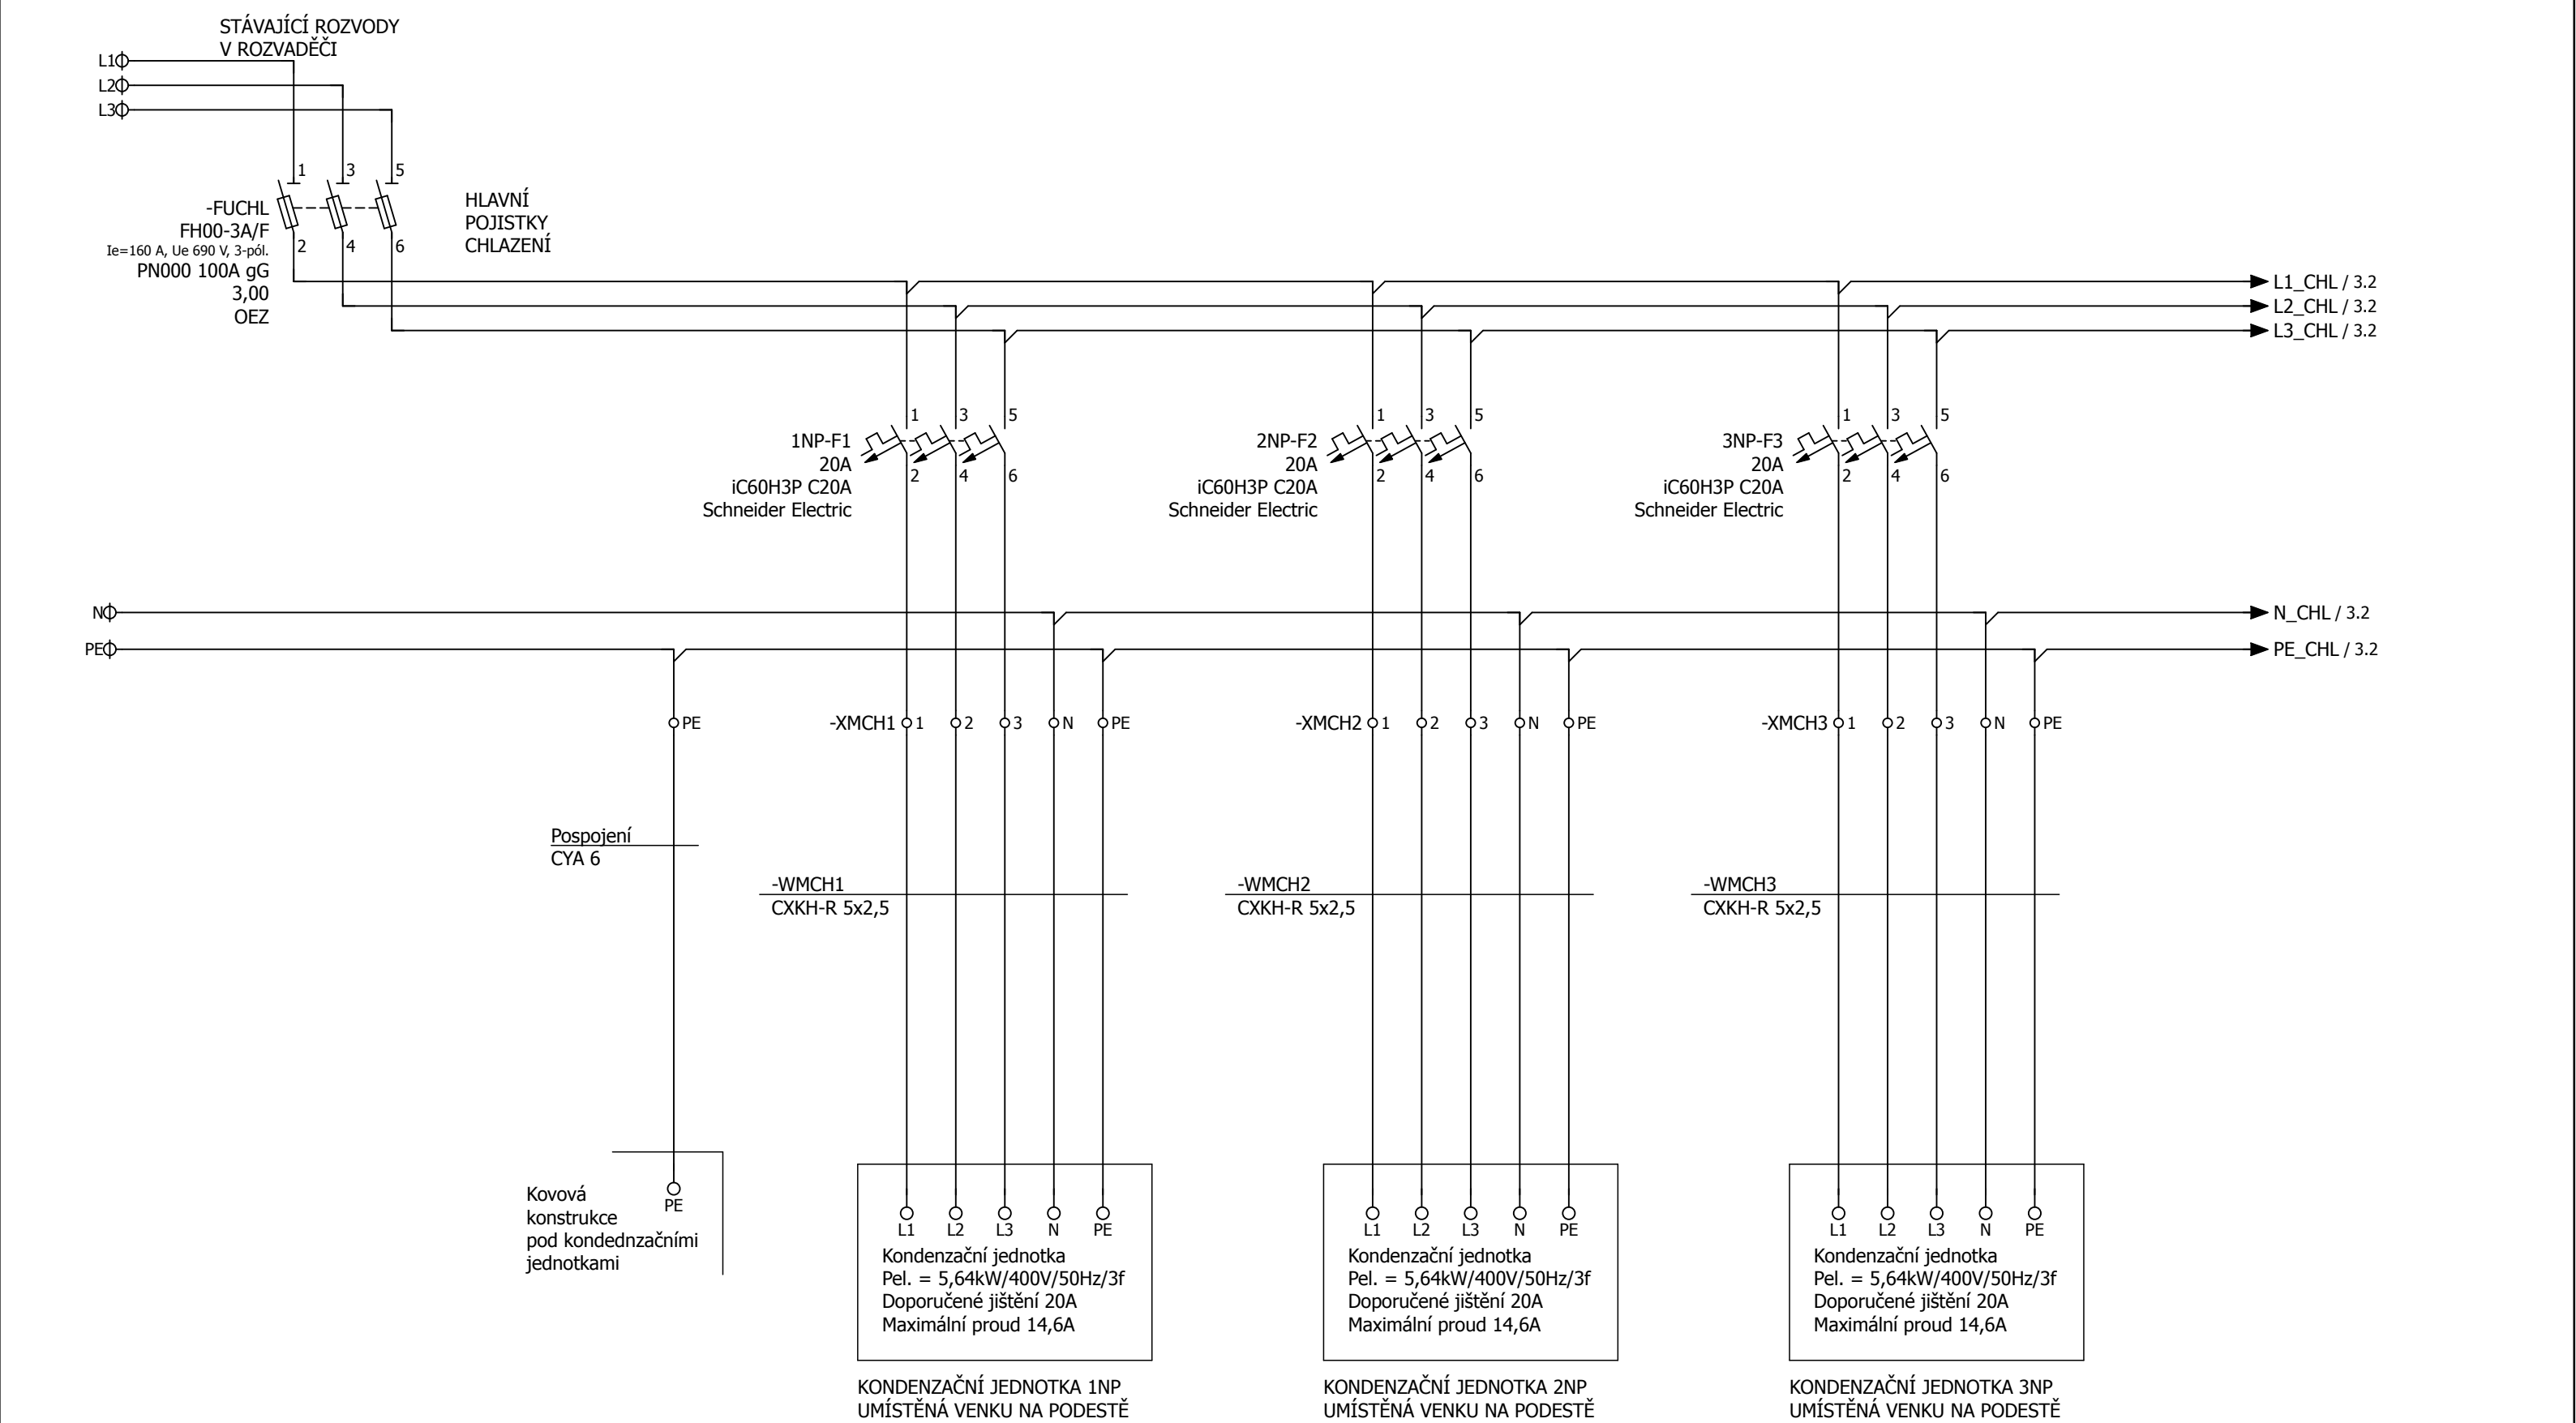

			Datum	14.7.2022	Zakázka Větrání západního křídla Nemocnice Tábor - Budova B		Výkres Vývody pro chlazení rozvodna	Č. projektu 019-2022	= budova B	
			Zprac.	Krejčí					+ RH1 pole 5	
			Zkontr.						List: 2	
Změna	Datum	Název	Norma	IEC						Celkem: 3

DOPLNĚNÍ VÝVODŮ
DO ROZVADĚČE RH1
POLE 5

ROZVADĚČ RH1 POLE 5 - rozvodna západní křídlo

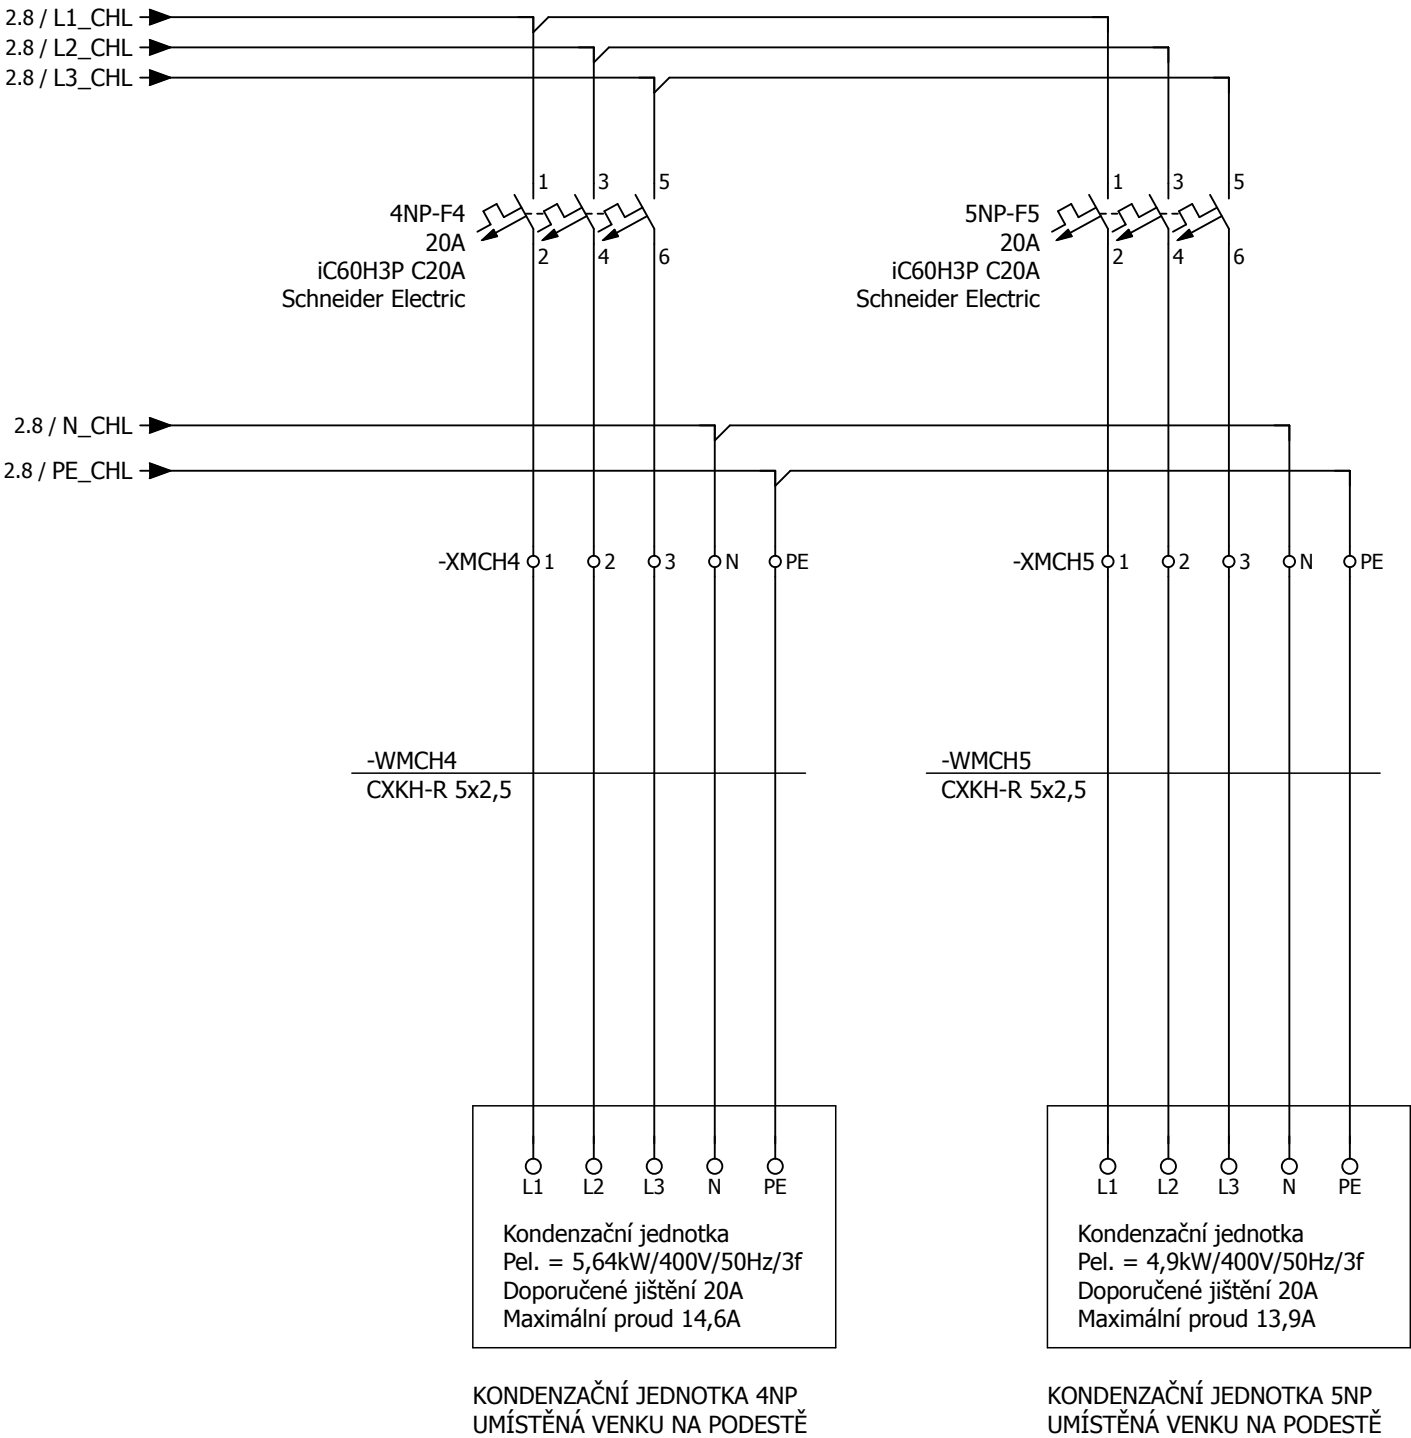

			Datum	14.7.2022	Zakázka Větrání západního křídla Nemocnice Tábor - Budova B		Výkres	Č. projektu	019-2022	= budova B + RH1 pole 5	List: 3 Celkem: 3
			Zprac.	Krejčí			Vývody pro chlazení				
			Zkontr.				rozvodna				
Změna	Datum	Název	Norma	IEC							