


# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

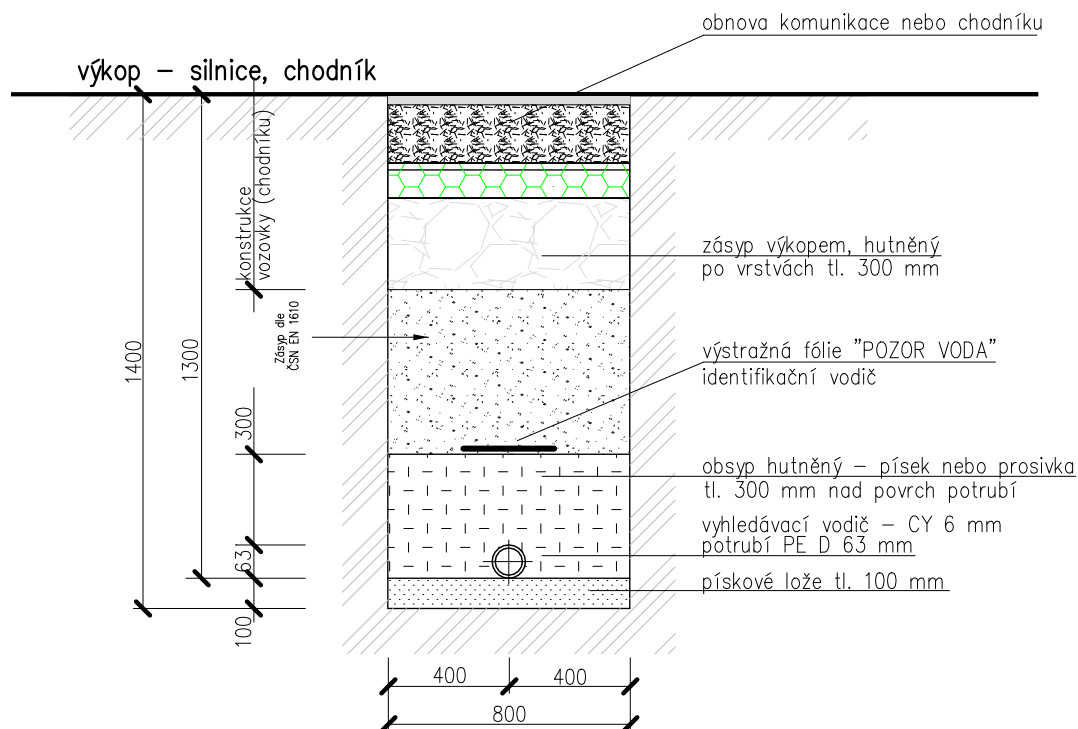

## Upozornění:

Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení a označení podzemních inženýrských sítí v trase navrženého potrubí.


Při provádění zemních prací je nutné dodržet platné ČSN, musí být dodrženy minimální odstupové vzdálenosti při souběhu či křížení navrženého potrubí s ostatními podzemními vedeními nacházejícími se v dotčeném území viz. ČSN 73 6005.


V ochranných pásmech je dodavatel povinen provádět výkop ručně.

±0,000=PODLAHA 1.NP

±0,000 = 439,22 m.n.m.

## SO - 05 - Vodovod

	<b>AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice</b> Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz			
	Vypracoval Ivan Korch	Odpovědný projektant Ivan Korch	Architekt	Autorizoval Ing.Hajný

PROJEKTANT	VEDOUCÍ ZAKÁZKY		
M.Borovanský, Dipl. tech.	M.Borovanský, Dipl. tech.		
kreslil: Bc. Ondřej Vrhel	Tel:+420 724257102		
Název akce:		Obecní úřad	České Budějovice
Infekce Nemocnice Tábor, a.s.  Místo stavby: Nemocnice Tábor a.s., Tř. Kpt. Jaroše 200/10, 390 03, Tábor		Krajský úřad	Jihočeský
		Datum	09/2022
		Formát	1xA4
Investor:	Nemocnice Tábor a.s., Kpt. Jaroše 10, 390 03 Tábor	Měřítko	1:50
		Číslo zakázky	22_0605
		Stupeň DUSP	Objekt <b>SO - 05</b>
Část:	D.1.4.1 Zdravotně technické instalace	Číslo výkresu	D.1.4.1.2
Příloha:	VODOVOD / Vzorový příčný řez		