


SVISLÉ SCHÉMA

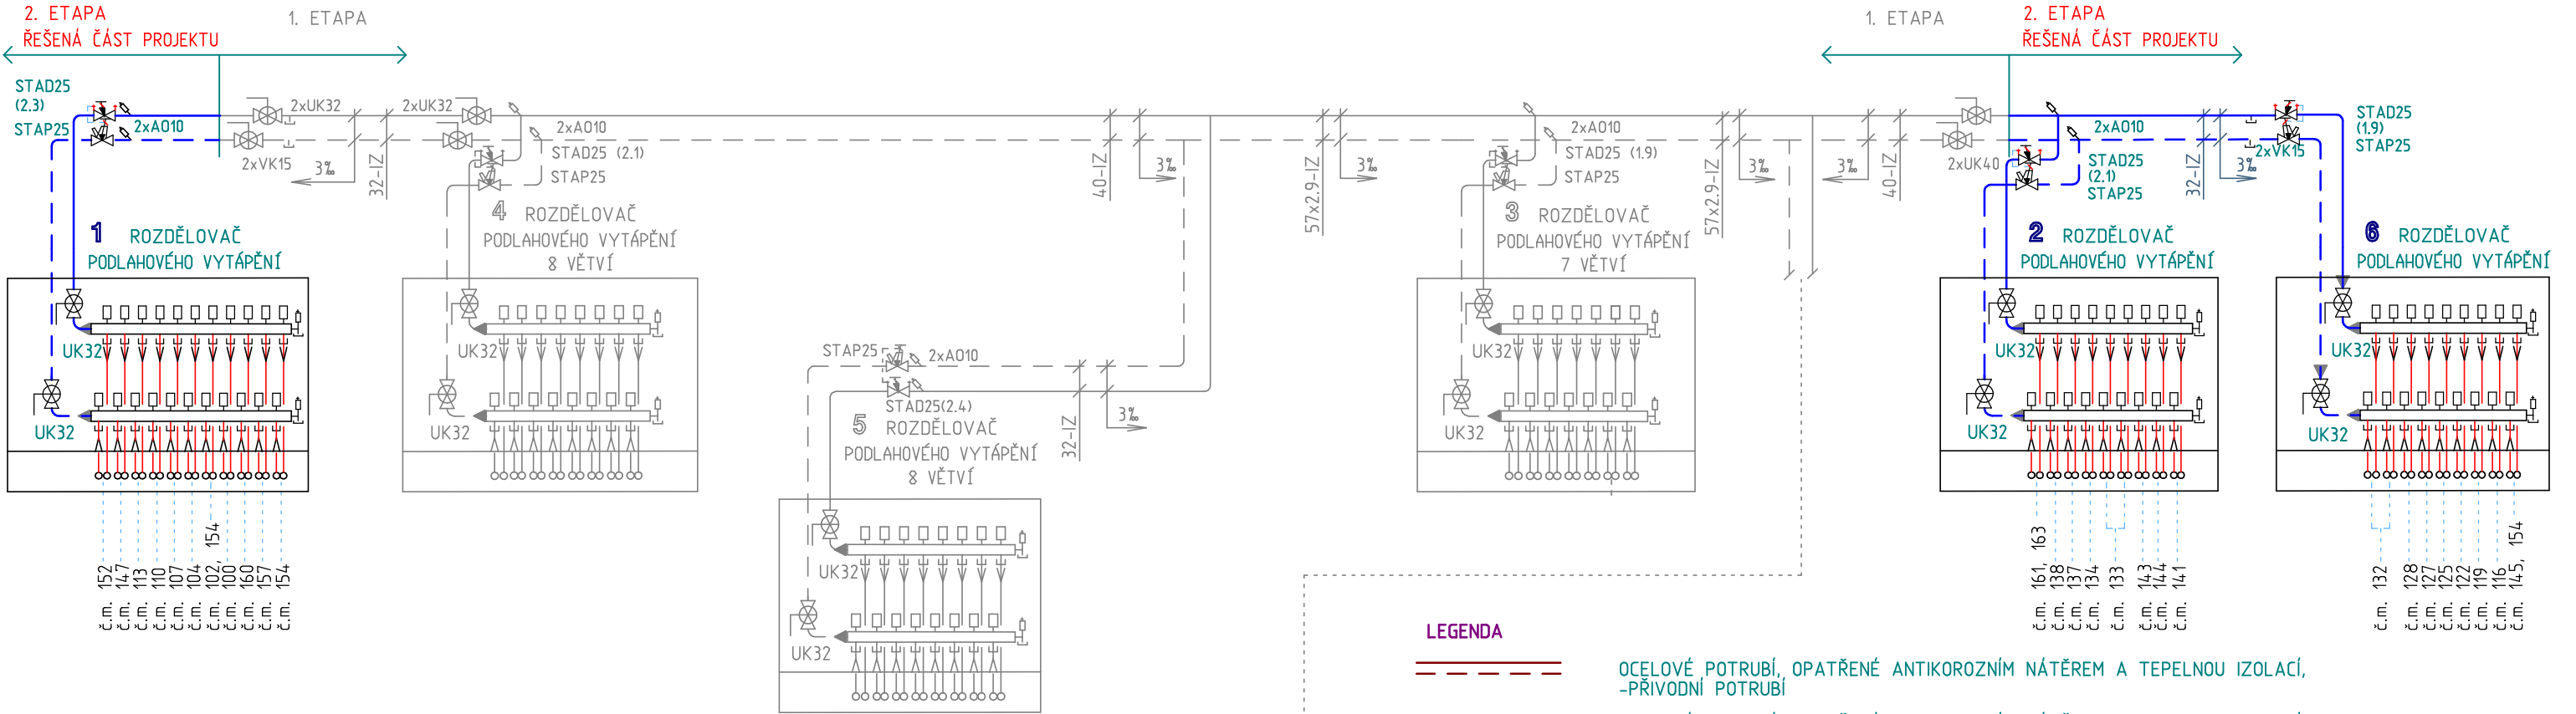

LEGENDA


- OCELOVÉ POTRUBÍ, OPATŘENÉ ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM A TEPELNOU IZOLACÍ, -PŘIVODNÍ POTRUBÍ
- OCELOVÉ POTRUBÍ, OPATŘENÉ ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM A TEPELNOU IZOLACÍ, -VYTÁPĚNÍ
- OCELOVÉ POTRUBÍ, OPATŘENÉ ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM A TEPELNOU IZOLACÍ, -OHŘEV VZT
- PLASTOVÉ PE-Xa POTRUBÍ RENOMOVANÉHO VÝROBCE 17×2 mm V SYST. DESCE (ROZTEČ 50/50 mm)

TEPLOTNÍ SPÁD: OHŘEV VZT 55/35°C  
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ 45/35°C

POZN.: PRÁCE DLE TÉTO PROFESNÍ ČÁSTI BUDE REALIZOVÁNA ZA KOORDINACE VŠECH OSTATNÍCH PROFESÍ A ZA KOORDINACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU.  
JAKÉKOLI ODCHYLKY A NESROVNALOSTI BEZOKLADNĚ ŘEŠIT S PROJEKTANTEM STAVEBNÍ ČÁSTI

TATO DOKUMENTACE JE DOKUMENTACÍ PRO PROVEDENÍ STAVBY VE SMYSLU PLATNÝCH PŘEDPISŮ A NOREM A NENAHRAZUJE DOKUMENTACI DÍLENSKOU A REALIZAČNÍ.

PŘEDÁVACÍ MÍSTO - SCHÉMA ZAPOJENÍ

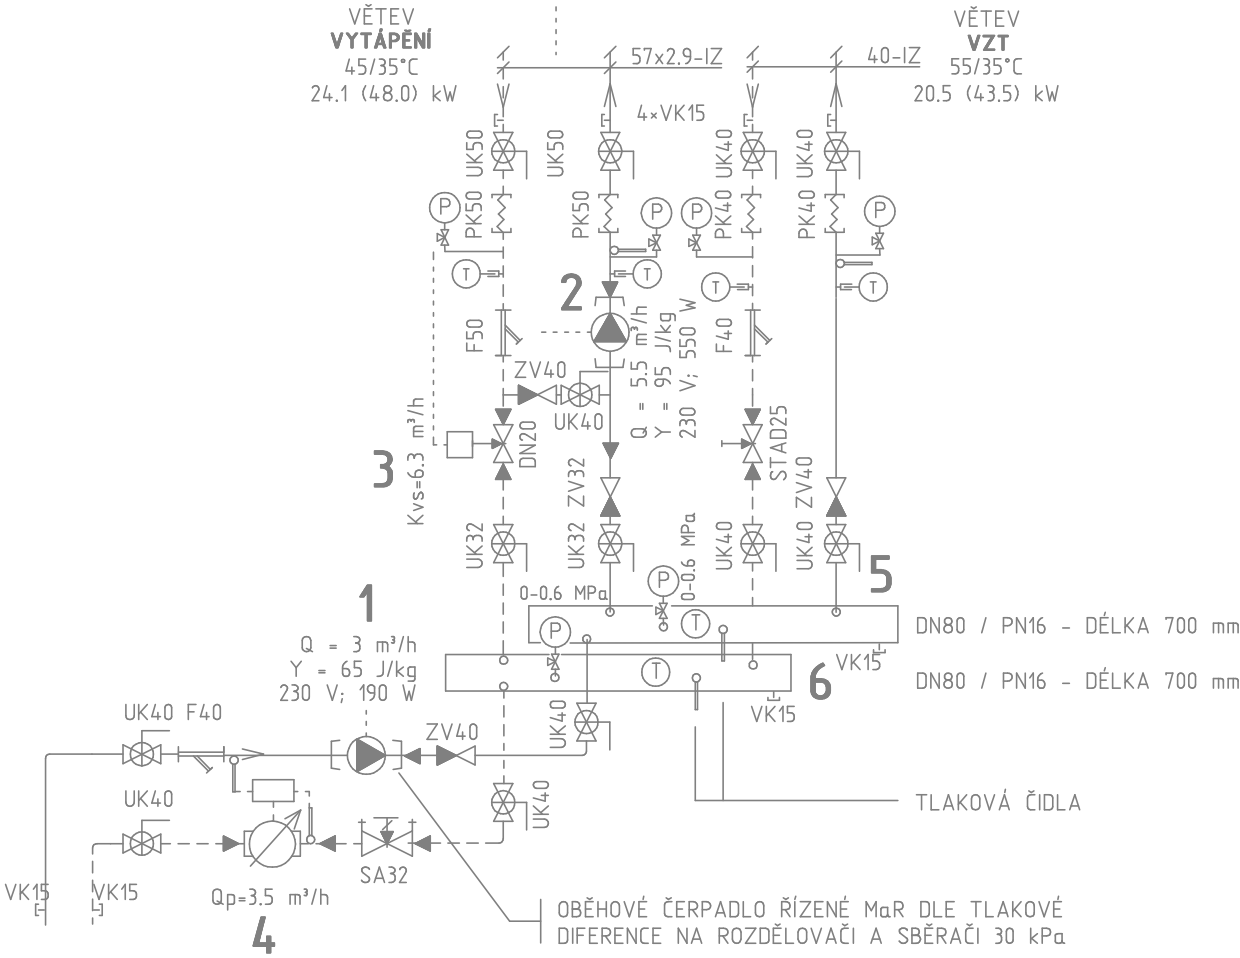

ETAPA Č.2 - LŮŽKOVÁ ČÁST

B8 te = -15 °C

	<b>AGP nova spol. s r.o.</b> Projektová a obchodní spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice		Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz	ING. PAVEL ŠPINGL BOŽENY NĚMCOVÉ, 569 391 01 SEZIMOVO USTÍ I IČO: 08957321 TEL.: 774421920 pavel@spingl.cz
	Vypracoval Ing. Pavel Špingl	Odpovědný projektant Ing. Jan Špingl	Generální projektant Ing. Zdeněk Hajný	Autorizoval Ing. Jan Špingl

Název akce: <b>Infekce Nemocnice Tábor, a.s.</b>	Obecní úřad	Tábor
	Krajský úřad	České Budějovice
	Datum	<b>01/2024</b>
Místo stavby: Nemocnice Tábor, a.s., Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor	Formát	2×A4
	Měřítko	
	Číslo zakázky	
Investor: Nemocnice Tábor, a.s., Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor	Stupeň	
	Provádění stavby	
Část: Příloha:	<b>D.1.4.6. Vytápění</b> <b>SCHÉMA ZAPOJENÍ - VYTÁPĚNÍ</b>	
	Číslo výkresu	<b>D.1.4.6.4</b>