


# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

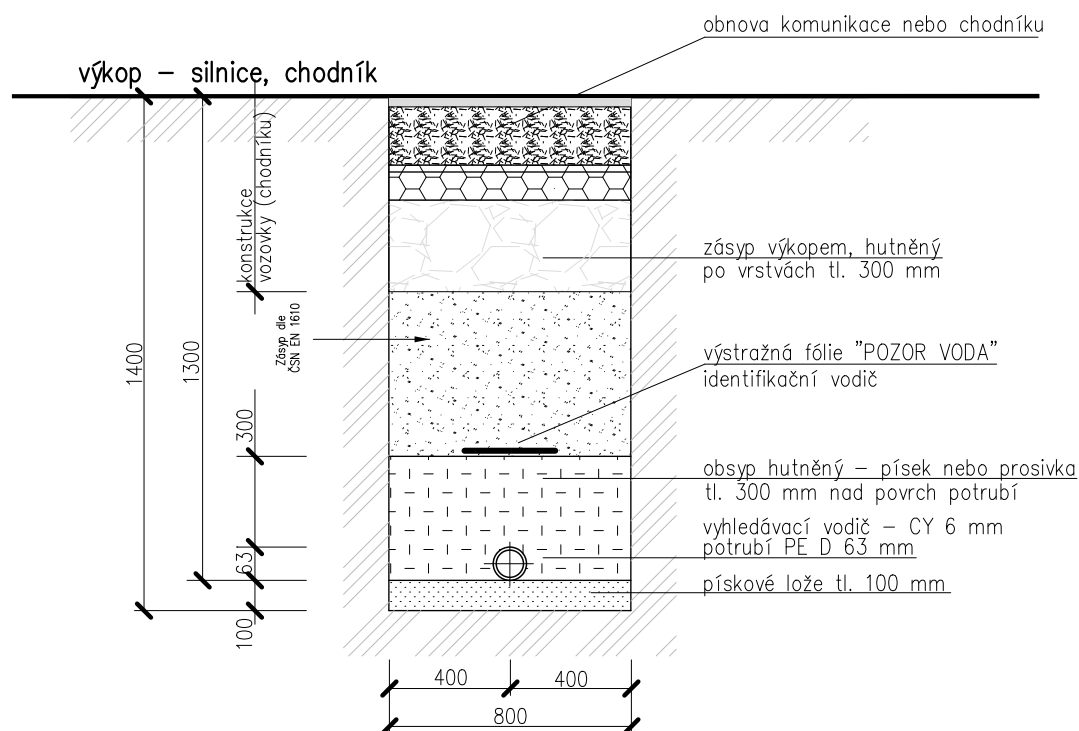

## Upozornění:

Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení a označení podzemních inženýrských sítí v trase navrženého potrubí.


Při provádění zemních prací je nutné dodržet platné ČSN, musí být dodrženy minimální odstupové vzdálenosti při souběhu či křížení navrženého potrubí s ostatními podzemními vedeními nacházejícími se v dotčeném území viz. ČSN 73 6005.


V ochranných pásmech je dodavatel povinen provádět výkop ručně.

±0,000=PODLAHA 1.NP

±0,000 = 439,22 m.n.m.

## SO - 05 - Vodovod

		<b>AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice</b> Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz					
Vypracoval Ivan Korch		Odpovědný projektant Ivan Korch		Architekt		Autorizoval Ing.Hajný	

PROJEKTANT		VEDOUČÍ ZAKÁZKY		 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ®			
M.Borovanský, Dipl. tech.		M.Borovanský, Dipl. tech.					
kreslil: Bc. Ondřej Vrhel		Tel:+420 724257102					
Název akce:				Obecní úřad		České Budějovice	
Infekce Nemocnice Tábor, a.s.				Krajský úřad		Jihočeský	
				Datum		01/2024	
				Formát		1xA4	
Místo stavby: Nemocnice Tábor a.s., Tř. Kpt. Jaroše 200/10, 390 03, Tábor				Měřítko		1:50	
				Číslo zakázky		22_0605	
				Stupeň DUSP		Objekt SO - 05	
Investor: Nemocnice Tábor a.s., Kpt. Jaroše 10, 390 03 Tábor				Číslo výkresu		D.1.4.1.2	
Část:		D.1.4.1 Zdravotně technické instalace					
Příloha:		VODOVOD / Vzorový příčný řez					