

R6 - ROZVADĚČ OCELOPLECHOVÝ SKŘÍŇOVÝ

S DVEŘMI A KRYCÍM PANELEM - IP 43/20

1 X SKŘÍŇ - ROZMĚR 800/2000/400 mm

1 X SKŘÍŇ - ROZMĚR 600/2000/400 mm

PŘÍVOD DOLEM , VÝVODY HOREM

EL.ROZVODY BUDOU ŘEŠENÉ PODLE ČSN 33 2000 - 7 -710

PRACOVNÍ NAPĚTÍ : 3 x 230 / 400 V ~ AC - TN-S

OCHRANA PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 : AUTOMATICKÝM


ODPOJENÍM OD ZDROJE,


DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

REVIZE 30.6.2023

Ičo	Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	ELINT - CK s.r.o. PROJEKCE Plešivec 296, 381 01 Český Krumlov	
26018799	VI.Tůmová	VI.Tůmová	M.Tůmová, DiS.		
Kraj: JČ	Okres: Č.Krumlov	Obec: Č.Krumlov	Číslo zak.	34 - 2021	
Investor:	Nemocnice Český Krumlov, a.s.			Arch. číslo	
Název akce:	NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV - INTERNÍ PAVILON STAVEBNÍ ÚPRAVY 4 - 7. NP			Datum	Červenec 2021
				Formát	9 A4
				Stupeň	DPS
				Měřítko	-
Obsah:	D.1.4.4. - ELEKTROINSTALACE + SLABOPROUD SCHÉMA ROZVADĚČE R6-MDO A R6-DO - 6.NP			Č. kopie	Č.výkresu E8

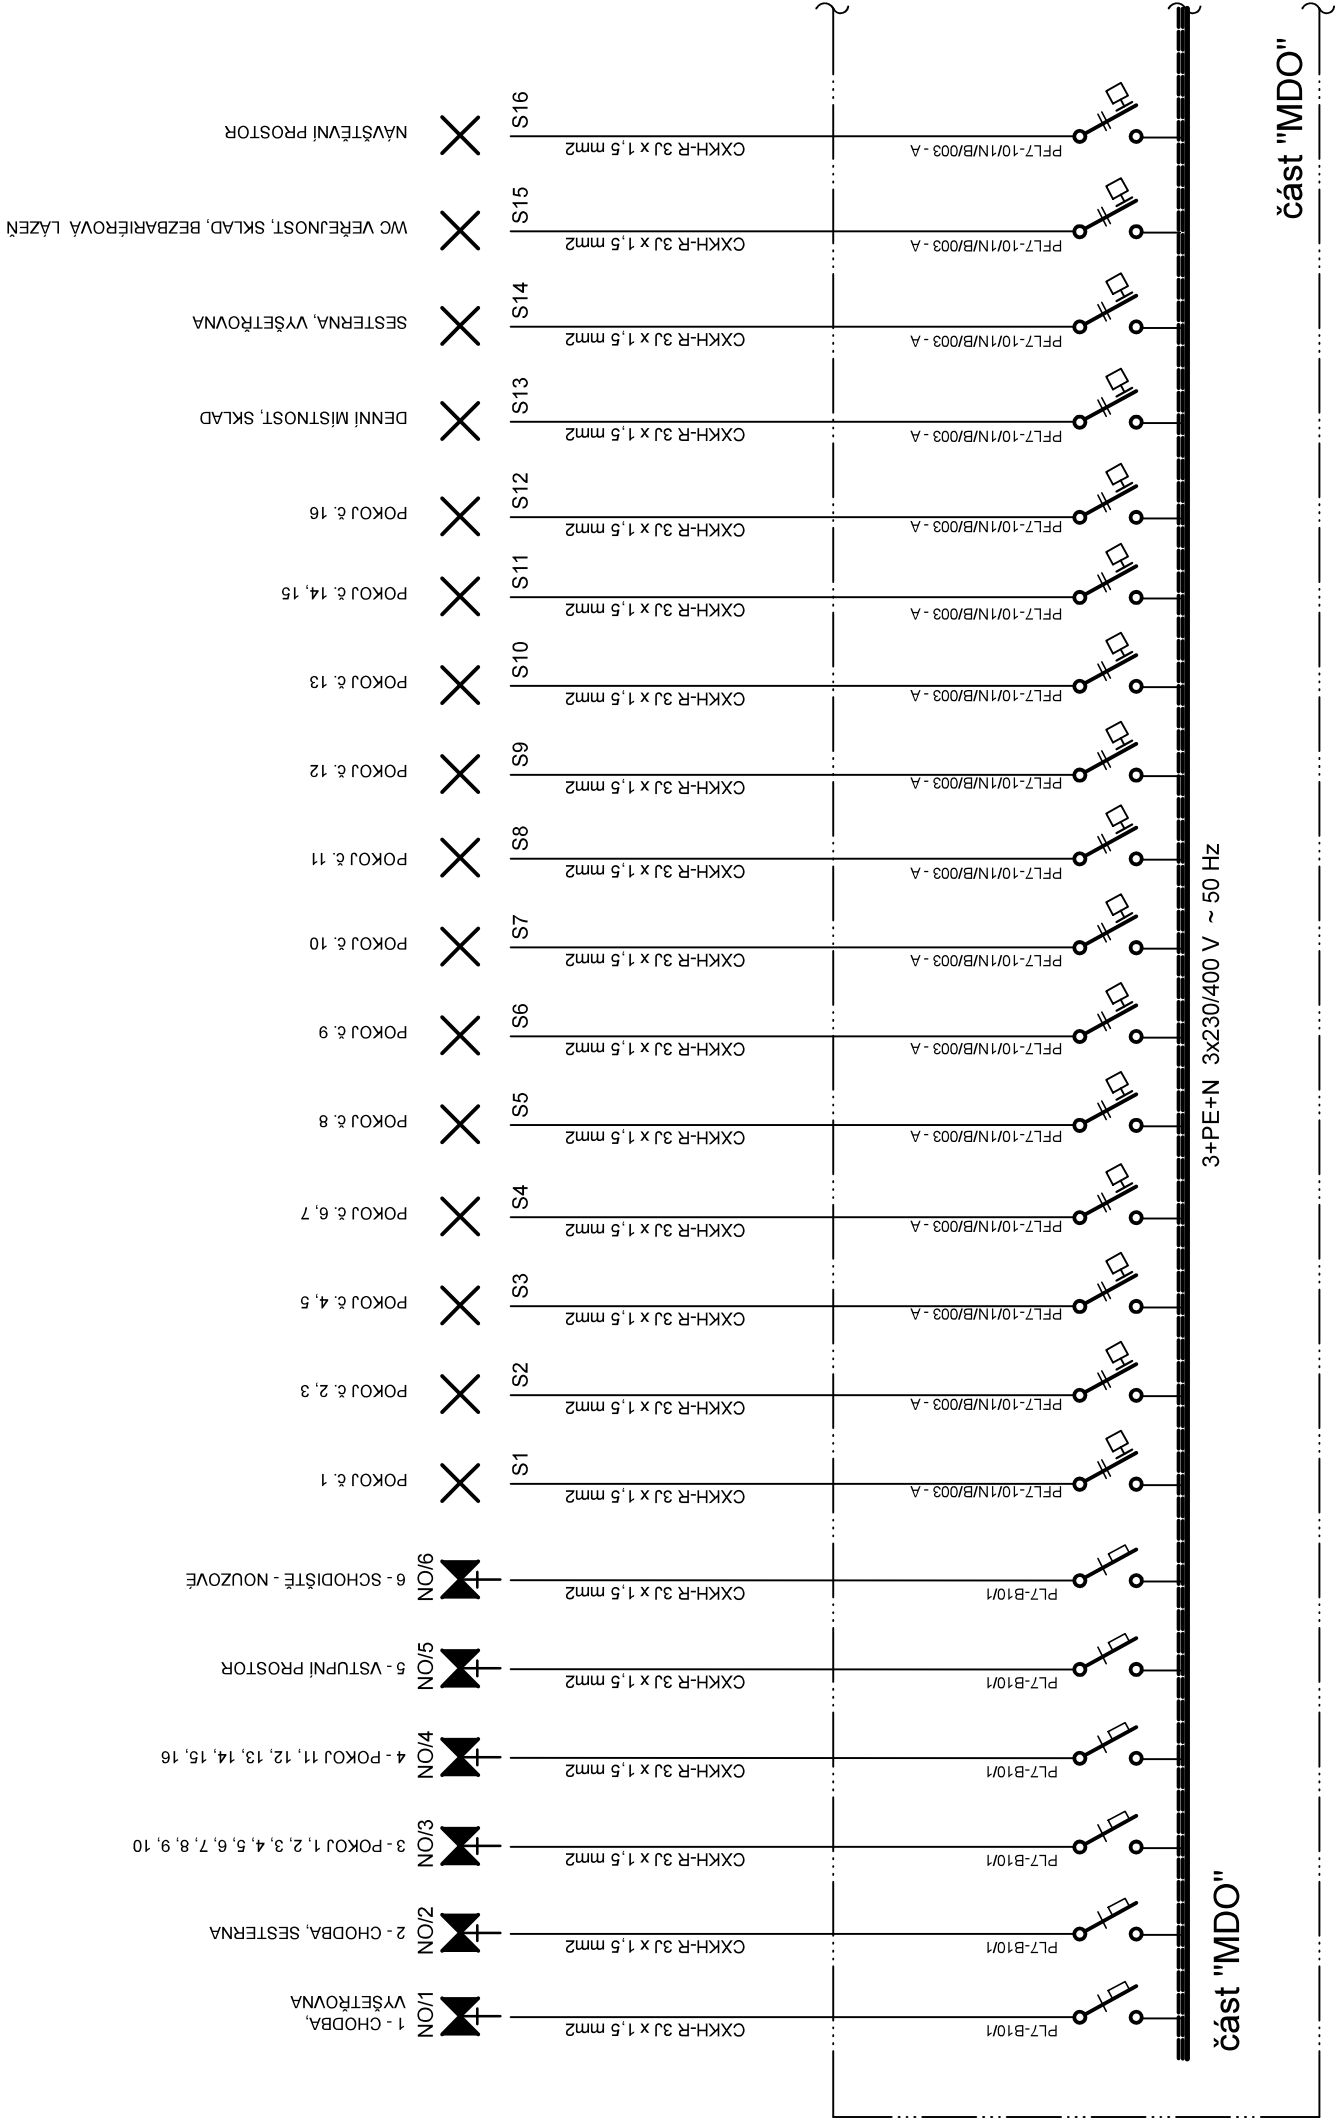

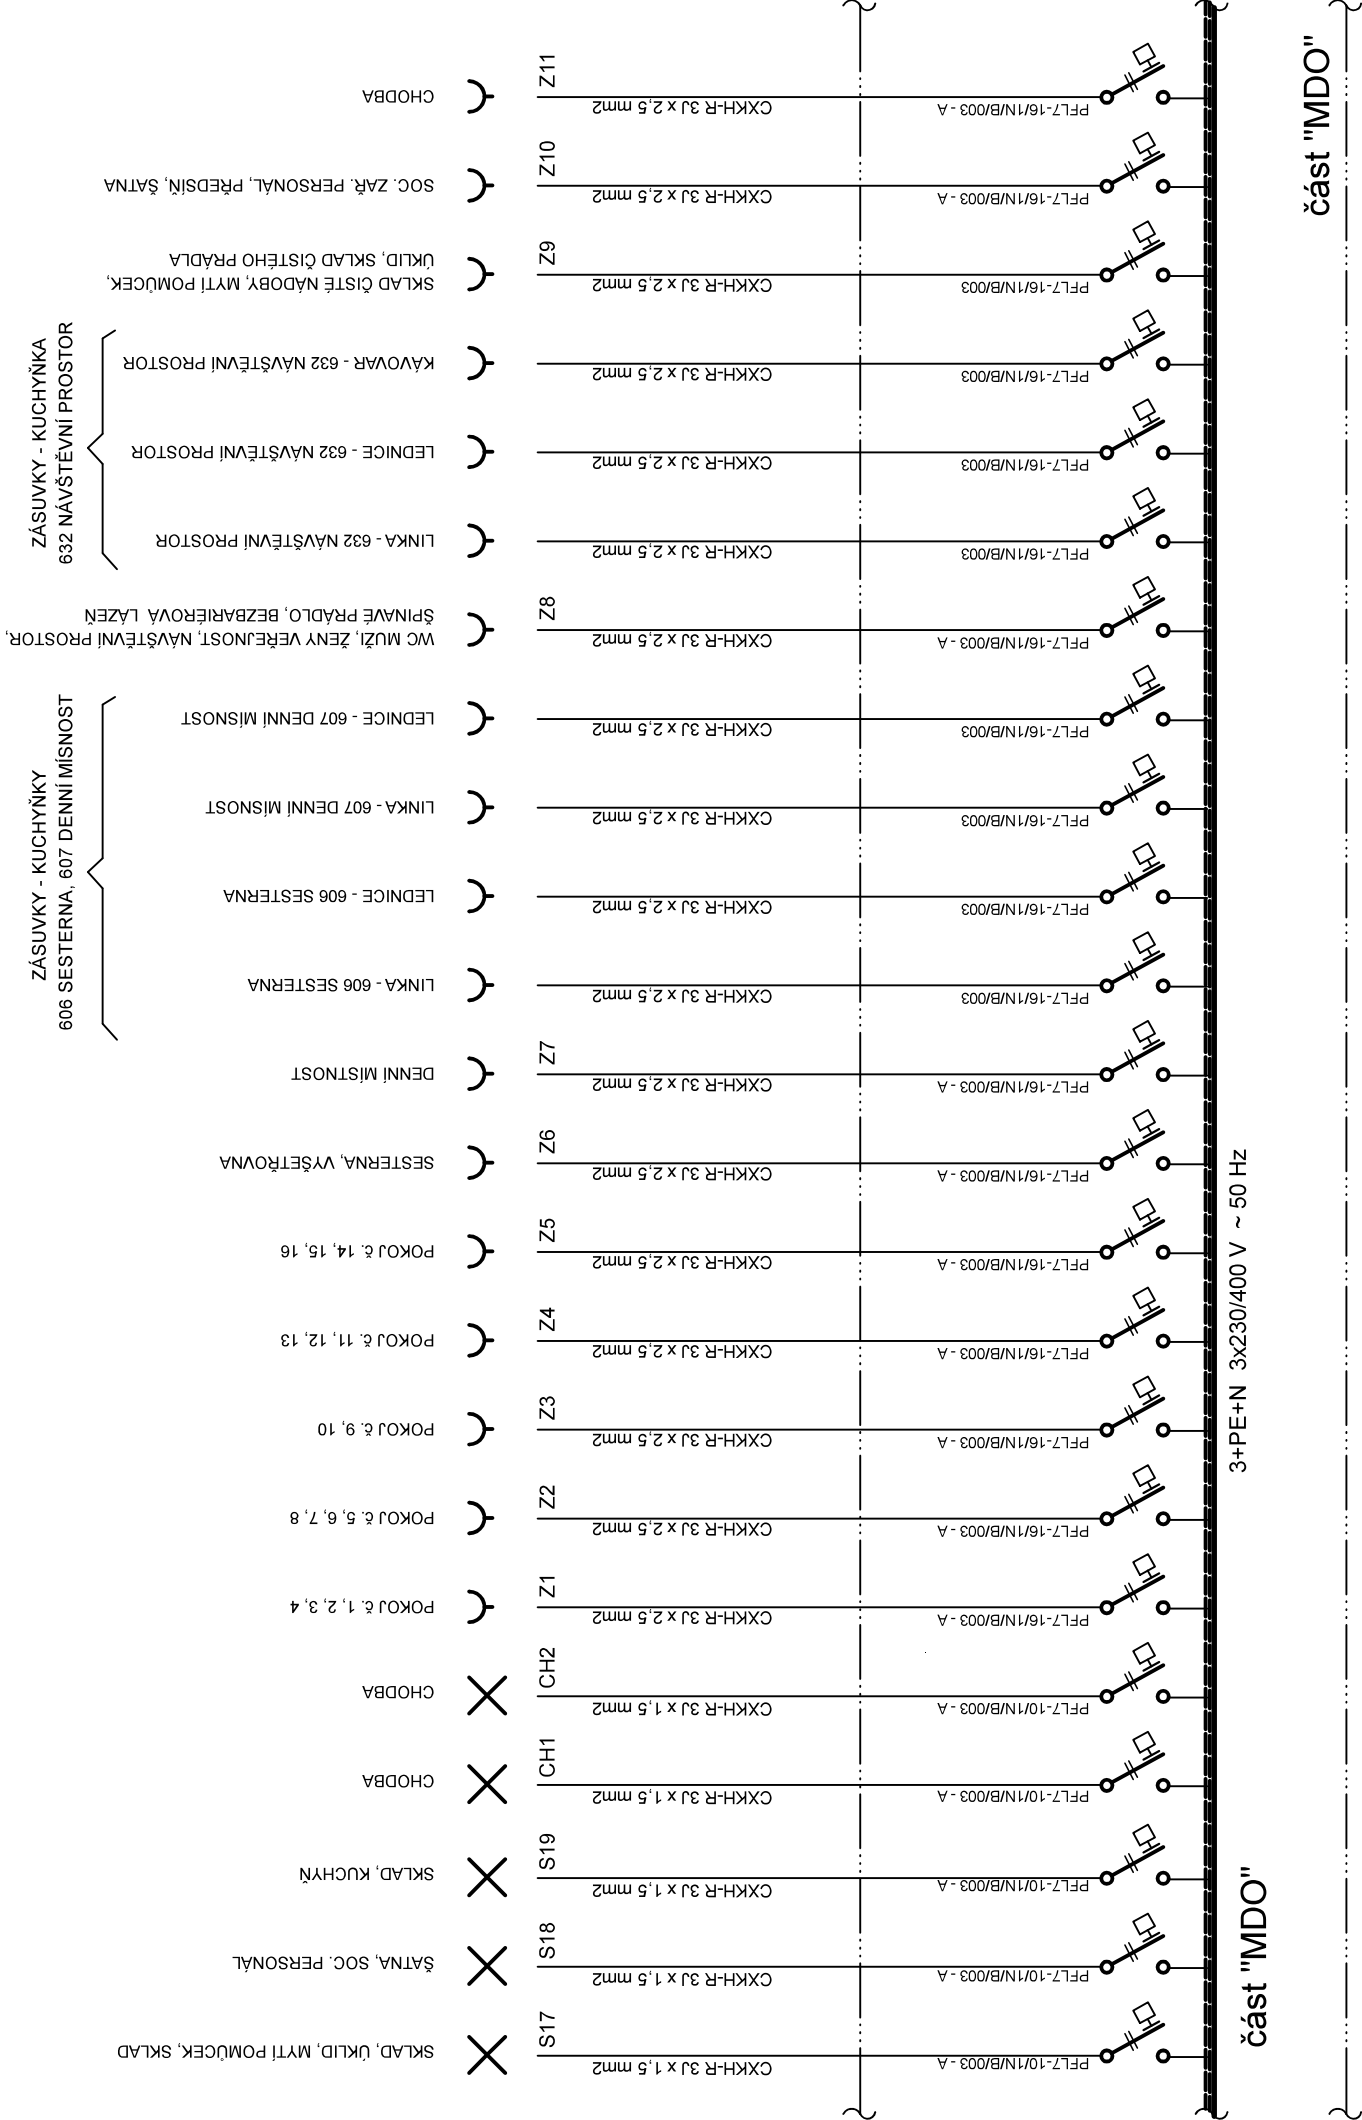

CHODBA

Z12

CXKH-R 3J x 2,5 mm2

PFL7-16/1N/B/003 - A

KUCHYŇKA PŘÍPRAVA JÍDEL, SKLAD

Z13

CXKH-R 3J x 2,5 mm2

PFL7-16/1N/B/003

LINKA - 626 KUCH. PŘÍPRAVA JÍDEL

CXKH-R 3J x 2,5 mm2

PFL7-16/1N/B/003

LEDNICE - 626 KUCH. PŘÍPRAVA JÍDEL

CXKH-R 3J x 2,5 mm2

PFL7-16/1N/B/003

MIKROVLNKA - 626 KUCH. PŘÍP. JÍDEL

CXKH-R 3J x 2,5 mm2

PFL7-16/1N/B/003

KONVICE - 626 KUCH. PŘÍPRAVA JÍDEL

CXKH-R 3J x 2,5 mm2

PFL7-16/1N/B/003

MYČKA - 626 KUCH. PŘÍPRAVA JÍDEL

CXKH-R 3J x 2,5 mm2

PFL7-16/1N/B/003

626 KUCHYŇKA PŘÍPRAVA JÍDEL
EL.SPORÁK
400V, 8kW

CXKH-R 5J x 2,5 mm2

PL7-B16/3

WIFI - CHODBA

Z14

CXKH-R 3J x 2,5 mm2

PFL7-16/1N/B/003

MYČKA - MYTÍ POMŮCEK

Z15

CXKH-R 3J x 2,5 mm2

PFL7-16/1N/B/003

MYČKA - MYTÍ POMŮCEK

CXKH-R 5J x 2,5 mm2

PL7-B16/3

PŘÍJEM - RECEPCE - PARAPETNÍ ŽLAB

Z16

CXKH-R 3J x 2,5 mm2

PFL7-16/1N/B/003 - A

VYŠETŘOVNA - PARAPETNÍ ŽLAB

Z17

CXKH-R 3J x 2,5 mm2

PFL7-16/1N/B/003 - A

ŠPINAVÉ PRÁDLO

Z18

CXKH-R 3J x 2,5 mm2

PFL7-16/1N/B/003 - A

SKLAD KOMPENZAČ. POMŮCEK

Z19

CXKH-R 3J x 2,5 mm2

PFL7-16/1N/B/003 - A

POKOUŠ. 1, 2, 3, 4

USB-1

CXKH-R 3J x 2,5 mm2

PFL7-16/1N/B/003 - A

POKOUŠ. 5, 6, 7, 8

USB-2

CXKH-R 3J x 2,5 mm2

PFL7-16/1N/B/003 - A

POKOUŠ. 9, 10, 11, 12

USB-3

CXKH-R 3J x 2,5 mm2

PFL7-16/1N/B/003 - A

POKOUŠ. 13, 14

USB-4

CXKH-R 3J x 2,5 mm2

PFL7-16/1N/B/003 - A

POKOUŠ. 15, 16

USB-5

CXKH-R 3J x 2,5 mm2

PFL7-16/1N/B/003 - A

ZÁSUVKY "USB"
INSTALAČNÍ RAMPY NAD LŮŽKY

3+PE+N 3x230/400 V ~ 50 Hz

část "MDO"

část "MDO"

ZÁSUVKY "MDO" INSTALAČNÍ RAMPY NAD LŮŽKY

POKOUJ č. 1, 2	MDO-1	CXKH-R 3J x 2,5 mm ²	PFL7-16/1N/B/003 - A		POKOUJ č. 1, 2	MDO-1	CXKH-R 3J x 2,5 mm ²	PFL7-16/1N/B/003 - A
POKOUJ č. 3, 4	MDO-2	CXKH-R 3J x 2,5 mm ²	PFL7-16/1N/B/003 - A		POKOUJ č. 3, 4	MDO-3	CXKH-R 3J x 2,5 mm ²	PFL7-16/1N/B/003 - A
POKOUJ č. 5, 6	MDO-4	CXKH-R 3J x 2,5 mm ²	PFL7-16/1N/B/003 - A		POKOUJ č. 5, 6	MDO-5	CXKH-R 3J x 2,5 mm ²	PFL7-16/1N/B/003 - A
POKOUJ č. 7, 8	MDO-6	CXKH-R 3J x 2,5 mm ²	PFL7-16/1N/B/003 - A		POKOUJ č. 7, 8	MDO-7	CXKH-R 3J x 2,5 mm ²	PFL7-16/1N/B/003 - A
POKOUJ č. 9, 10	MDO-8	CXKH-R 3J x 2,5 mm ²	PFL7-16/1N/B/003 - A		POKOUJ č. 9, 10	MDO-9	CXKH-R 3J x 2,5 mm ²	PFL7-16/1N/B/003 - A
POKOUJ č. 11, 12	MDO-10	CXKH-R 3J x 2,5 mm ²	PFL7-16/1N/B/003 - A		POKOUJ č. 11, 12	MDO-11	CXKH-R 3J x 2,5 mm ²	PFL7-16/1N/B/003 - A
POKOUJ č. 13, 14	MDO-12	CXKH-R 3J x 2,5 mm ²	PFL7-16/1N/B/003 - A		POKOUJ č. 13, 14	MDO-13	CXKH-R 3J x 2,5 mm ²	PFL7-16/1N/B/003 - A
POKOUJ č. 15, 16	MDO-14	CXKH-R 3J x 2,5 mm ²	PFL7-16/1N/B/003 - A		POKOUJ č. 15, 16	MDO-15	CXKH-R 3J x 2,5 mm ²	PFL7-16/1N/B/003 - A
VYŠETŘOVNA	MDO-16	CXKH-R 3J x 2,5 mm ²	PFL7-16/1N/B/003 - A		VYŠETŘOVNA	MDO-17	CXKH-R 3J x 2,5 mm ²	PFL7-16/1N/B/003 - A
SESTERNA	MDO-18	CXKH-R 3J x 2,5 mm ²	PFL7-16/1N/B/003 - A		SESTERNA	MDO-19	CXKH-R 3J x 2,5 mm ²	PFL7-16/1N/B/003 - A
SESTERNA	MDO-20	CXKH-R 3J x 2,5 mm ²	PFL7-16/1N/B/003 - A					

3+PE+N 3x230/400 V ~ 50 Hz

část "MDO"

část "MDO"

SKŘÍŇ TV-6 - MULTIREPÍNAČ TV+SAT

MINCOVNÍ AUTOMAT 1

MINCOVNÍ AUTOMAT 2

BEZDOTYKOVÉ UMYVADLOVÉ BATERIE


BEZDOTYKOVÉ UMYVADLOVÉ BATERIE

CHLAZENÍ - KAZETY 1


CHLAZENÍ - KAZETY 2

U3/1

U4/2

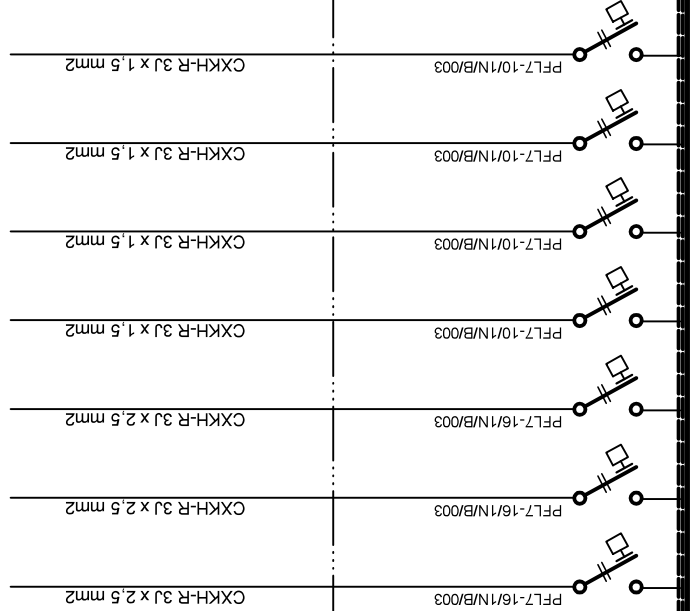

REZERVY

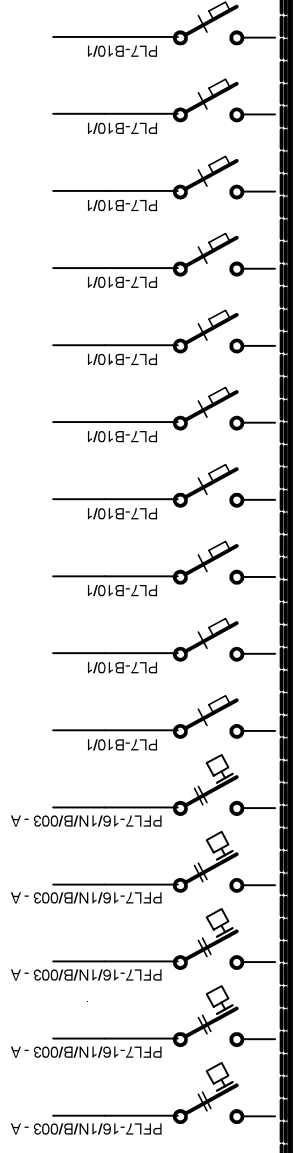

3+PE+N 3x230/400 V ~ 50 Hz

část "MDO"

část "MDO"

ZÁSUVKY "DO" INSTALAČNÍ RAMPY NAD LŮŽKY

