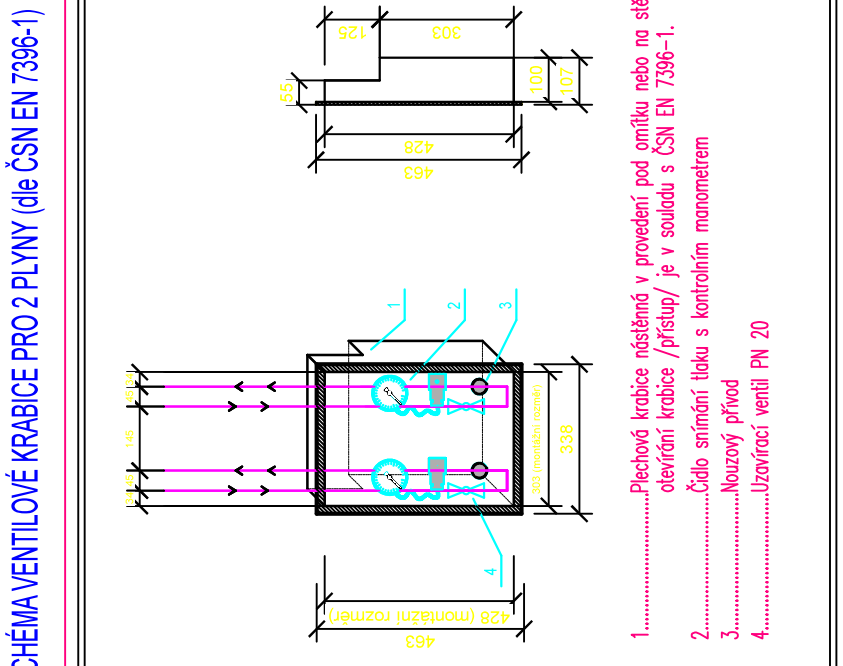


LEGENDA ČAB:	
—	Rozvaděč potrubí kotleku (02)
—	Stavující rozvaděč potrubí kotleku (02)
LEGENDA:	
TR	Terminální jednotka s rychlospojkou
LR	Lůžková rampa 1650mm
LR-P	Lůžková rampa přeběžná
VS-2	Ventilová skříň pro 2 plyny
SP	Vytlačovací klímek nouzové signalizace
VSS	vyšelfovací světlo

[illegible]

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÝM ÚČINKŮM STATICKÉHO
ELEKTŘINÝ (11.3 ČSN 33 2140)
PODLAHA JE NAVRŽENA ELEKTROSTATICKY VODNÁ
PODLE Č. 2.2 ČSN 33 2030(84)
SVODOVÁ SÍŤ PODLAHY JE SPOJENA PŘES
INSTALAČNÍ KRABICE KO 125
S PŘIPOJNICÍ POSPOJOVANÍ

PA1  NOVÁ KT250 - SVORKOVNICE (PA+PE)

----- VODIČ 2 x CXKH-R 1x10 žž

PODLE ČSN 33 2000 - 7 - 710

DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ

POCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ MUSÍ ODPOVÍDAT :

ČSN 33 2000-7-710
ČSN 33 2000-4-41 ed.3
ČSN 33 2000-5-54 ed.3
ČSN 33 2000-7-701 ed.

REVIZE 30.6.2023

IČO 26018799	Zodp. projektant Vl. Tůmová	Vypracoval Vl. Tůmová	Kreslil M. Tůmová, DiS.
Kraj: JČ	Okres: Č. Krumlov	Obec: Č. Krumlov	
Investor:	Nemocnice Český Krumlov, a.s.		
Název akce:	NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV - INTERNÍ PAVILON STAVEBNÍ ÚPRAVY 4 - 7. NP		
Obsah:	D.1.4.4. - ELEKTROINSTALACE + SLABOPROUD INSTALAČNÍ SCHÉMA - OCHRANNÉ POSPOUOVÁNÍ - 6 NP		