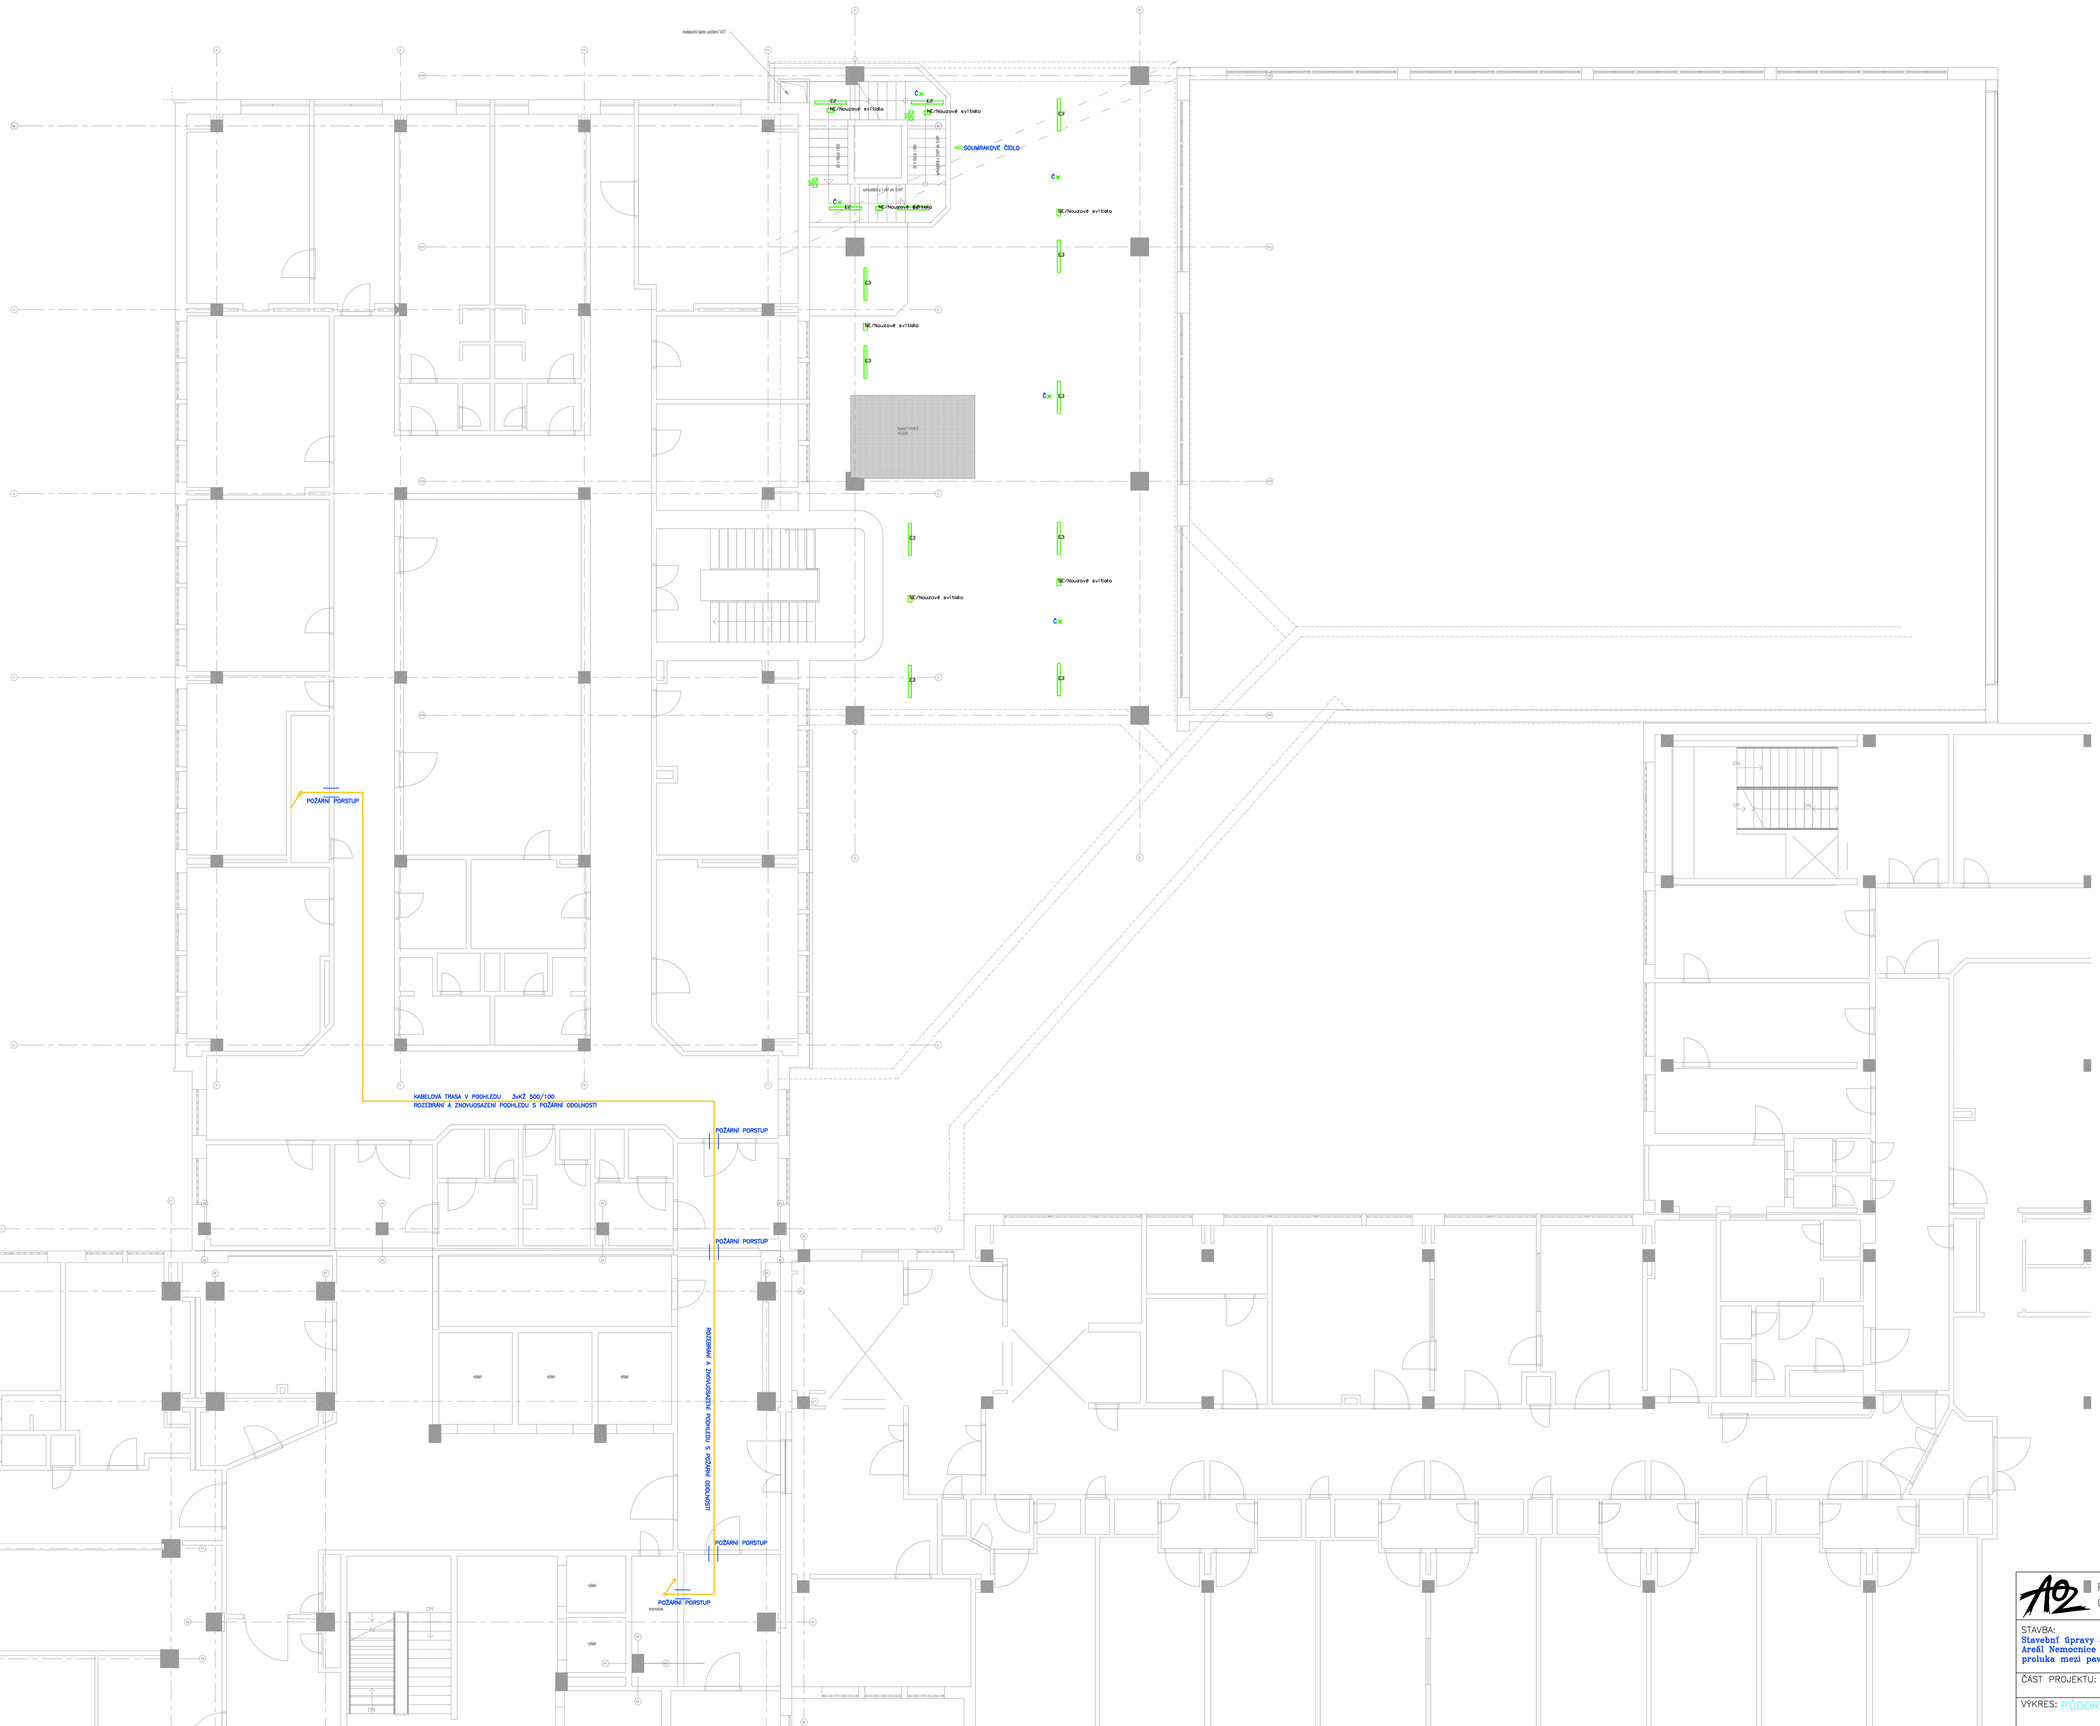

POZNÁMKA

TYP MÍSTNOSTI DLE ČSN 33 2000-7-710 JE UVEDEN U ČÍSLA MÍSTNOSTI V KROUŽKU
(A) ELEKTROSTATICKY VODIVÁ UZEMNĚNÁ PODLAHA

LEGENDA ZNAČEK

SK05D – STROPNÍ KYVNÝ OTOČNÝ STATIV OPERAČNÍ, DVOURAMENNÝ DVOUKLOUBOVÝ
1 RAMENO:
1xKYSLÍK, 1xO2D, 1xSTL, VZDUCH 0,4, 1xVAKUUM,
EL.ZÁSUVKY 4xV-1xN, 2x2-0,5kVA, 10xF-2kW, 2xAF-0,5kW, 5xPA, ZvDATOVÁ DVOUZÁSUVKA RJ45
VÝVOD PRO VIDEOMANAGEMENT, POLICE, MEDILÝTY
2 RAMENO:
1xVAKUUM,
EL.ZÁSUVKY 4xV-1xN, 2x2-0,5kVA, 4xZF-0,8kW, 2xAF-0,5kW, 5xPA, ZvDATOVÁ DVOUZÁSUVKA RJ45
VÝVOD PRO VIDEOMANAGEMENT, POLICE, MEDILÝTY

SK05DK – STROPNÍ KYVNÝ OTOČNÝ STATIV OPERAČNÍ, JEDNORAMENNÝ DVOUKLOUBOVÝ
1xKYSLÍK, 1xO2D, 1xSTL, VZDUCH 0,4, 1xVAKUUM,
EL.ZÁSUVKY 4xV-1xN, 2x2-0,5kVA, 10xF-2kW, 2xAF-0,5kW, 5xPA, ZvDATOVÁ DVOUZÁSUVKA RJ45
VÝVOD PRO VIDEOMANAGEMENT, POLICE, MEDILÝTY

SK05A – STROPNÍ KYVNÝ OTOČNÝ STATIV ANESTEZIOLOGICKÝ, DVOURAMENNÝ DVOUKLOUBOVÝ
1 RAMENO:
2xKYSLÍK, 2xSTL, VZDUCH 0,4, 1xVAKUUM, 1xRAJSKÝ PLYN, ODTAH NARK. PLYNŮ
EL.ZÁSUVKY 3xV-1xN, 2x2-0,5kVA, 5xSF-1kW, 2xAF-0,5kW, 4xPA, ZvDATOVÁ DVOUZÁSUVKA RJ45
VÝVOD PRO VIDEOMANAGEMENT, POLICE, TYČ, MEDILÝTY
2 RAMENO:
EL.ZÁSUVKY 6xSF-1kW, ZvDATOVÁ DVOUZÁSUVKA RJ45
VÝVOD PRO VIDEOMANAGEMENT, MEDILÝTY, DRŽÁK NA MONITOR

SK05AK – STROPNÍ KYVNÝ OTOČNÝ STATIV ANESTEZIOLOGICKÝ, JEDNORAMENNÝ DVOUKLOUBOVÝ
2xKYSLÍK, 2xSTL, VZDUCH 0,4, 1xVAKUUM, 1xRAJSKÝ PLYN, ODTAH NARK. PLYNŮ
EL.ZÁSUVKY 3xV-1xN, 2x2-0,5kVA, 5xSF-1kW, 2xAF-0,5kW, 4xPA, ZvDATOVÁ DVOUZÁSUVKA RJ45
VÝVOD PRO VIDEOMANAGEMENT, POLICE, TYČ, MEDILÝTY

SK05M – STROPNÍ KYVNÝ OTOČNÝ STATIV PRO MONITORY, DVOURAMENNÝ JEDNOKLOUBOVÝ
EL.ZÁSUVKY 3x3F-1kW, ZvDATOVÁ DVOUZÁSUVKA RJ45
VÝVOD PRO VIDEOMANAGEMENT

SZM – STROPNÍ ZDRAVOTNÍ MOST – VODOROVNÝ NOSNÍK A DVĚ POSUVNÉ HLAVY
SVĚTLÁ OTOČNÁ HLAVA:
2xKYSLÍK, 2xVAKUUM, 2xSTLAČ. VZDUCH 0,4,
EL.ZÁSUVKY 3xV-0,5kW, 11x2-1kVA, 15xPA, ZvDATOVÁ DVOUZÁSUVKA RJ45,
DORDOMÁHÁNÍ PACIENT–SESTŘIČKA, POLICE, TYČ, MEDILÝTY
SÍŇOVÁ OTOČNÁ HLAVA:
2xKYSLÍK, 2xVAKUUM, 2xSTLAČ. VZDUCH 0,4,
EL.ZÁSUVKY 4xV-0,5kW, 11x2-1kVA, 15xPA, ZvDATOVÁ DVOUZÁSUVKA RJ45
POLICE, TYČ, MEDILÝTY

SS00S – STROPNÍ DVOJITÝ DVOURAMENNÝ OTOČNÝ STATIV
SVĚTLÁ OTOČNÁ HLAVA:
2xKYSLÍK, 2xVAKUUM, 2xSTLAČ. VZDUCH 0,4,
EL.ZÁSUVKY 3xV-0,5kW, 11x2-1kVA, 15xPA, ZvDATOVÁ DVOUZÁSUVKA RJ45,
DORDOMÁHÁNÍ PACIENT–SESTŘIČKA, POLICE, TYČ, MEDILÝTY
SÍŇOVÁ OTOČNÁ HLAVA:
2xKYSLÍK, 2xVAKUUM, 2xSTLAČ. VZDUCH 0,4,
EL.ZÁSUVKY 4xV-0,5kW, 11x2-1kVA, 15xPA, ZvDATOVÁ DVOUZÁSUVKA RJ45
POLICE, TYČ, MEDILÝTY

OSD – OPERAČNÍ SVÍTIDLO DVOURAMENNÉ, HLAVNÍ SVĚTLO + ŠTÍT
EL. PRŮKOD 230V, NAPÁJENÉ PŘES UPS – DETAILNÍ PLÁN

OST – OPERAČNÍ SVÍTIDLO TŘÍRAMENNÉ, HLAVNÍ SVĚTLO + SATELIT + RAMENO NA MONITOR
EL. PRŮKOD 230V-1 kW, NAPÁJENÉ PŘES UPS, PŘÍPOJNÉ KAMEROVÉHO SYSTÉMU – DETAILNÍ PLÁN

M – MONITOR ZAVĚŠENÝ
EL.ZÁSUVKA 1xV, DATOVÁ DVOUZÁSUVKA

VS – VÝVODY NA STĚNĚ PRODLUŽNÍ A USPÁNÍ PACIENTŮ
1xKYSLÍK, 1xSTL, VZDUCH 0,4, 1xVAKUUM-PANEL S PSYCHLOPOJKOU 1500mm VYSOKO
EL.ZÁSUVKY 2x2-1kVA, 2xV-0,5kW, 4xAF-0,5kW, 2xPA, ZvDATOVÁ DVOUZÁSUVKA-1200mm VYSOKO

S – VÝVOD PRO DOSÍTELNÍ PRÁZDNÉ PLOCHÝ LINKY
VÝVOD EL. PRŮKOD 230V – 1475mm VYSOKO, VOLNÝ KONEC 1m

LEGENDA ZÁSUVEK

- MF Zásuvkový jednofázový vývod méně důležitých okruhů 230V/16A se zvýšenou ochranou proudovým chráničem. Barva zásuvky hnědá (bílá)
  – 400 mm vysoko, odlišná výška je uvedena na výkrese
- MF2 Zásuvkový jednofázový vývod méně důležitých okruhů 230V/16A samostatně jištěný se zvýšenou ochranou proudovým chráničem. Barva zásuvky: hnědá (bílá)
  – 400 mm vysoko, odlišná výška je uvedena na výkrese
- MFR Zásuvkový jednofázový vývod méně důležitých okruhů 230V/16A samostatně jištěný se zvýšenou ochranou proudovým chráničem. Barva zásuvky: hnědá (bílá) určená pro počítačový rýg přístroj osn. RTG
  – 400 mm vysoko, odlišná výška je uvedena na výkrese
- DF Zásuvkový jednofázový vývod důležitých okruhů 230V/16A se zvýšenou ochranou proudovým chráničem. Barva zásuvky: zelená
  – 400 mm vysoko, odlišná výška je uvedena na výkrese
- V Zásuvkový vývod velmi důležitých okruhů 230V/16A
  Barva zásuvky: oranžová
  – 400 mm vysoko, odlišná výška je uvedena na výkrese
- Z Zásuvkový vývod zdravotnické izolované soustavy 230V/16A
  Barva zásuvky: Bílá
  – 400 mm vysoko, odlišná výška je uvedena na výkrese
- PA Zásuvka pro připojení funkčních uzemňovacích vodičů nebo přídavných ochranných vodičů
  – 400 mm vysoko, odlišná výška je uvedena na výkrese
- R Zásuvkový výtlačný vývod méně důležitých okruhů 400V/16A samostatně jištěný se zvýšenou ochranou proudovým chráničem.
  určená pro počítačový rýg přístroj osn. RTG
  – 400 mm vysoko, odlišná výška je uvedena na výkrese

VEŠKERÉ ZÁSUVKY S POPISOVÝM POLEM

DETAILY

OST OPERAČNÍ SVÍTIDLO TŘÍRAMENNÉ
21-200 NOŽNÍCOVÁ VRŽLOVKA S DESINFEKTOREM
21-223 MYČKA POKLOČNÍCH MÍS
21-224 MACERÁTOR
MP MULTIPANELOVÝ PANEL
SZM STROPNÍ ZDRAVOTNÍ MOST
SS00S STROPNÍ STATIV

LEGENDA SVÍTIDEL:

A1	TRILUX Stella G8 M73 PW19 28-40/3ML-840 ET (4100lm)
A2	TRILUX Stella G8 M73 DW 28-40/3ML-8MC ET (3700lm, 4000K)
A2D	TRILUX Stella G8 M73 DW 28-44/4ML-8MC ETDD (3700lm, 4000K)
A2PD	TRILUX Stella G8 M73 DW 28-44/4ML-8MC ETDD + ZD4 (3700lm, 4000K)
A3	TRILUX Vollneo64 M73 PW19 38-50/4ML-840 ET (4200lm)
B1	TRILUX Arimo91 M73 PW19 42-840 ET
C1D	TRILUX FidescoSD G3 M73 PW19 55-940 ETDD
D1	TRILUX Ambiella G2 CO7 WR LED2000-840 ET 01
E1	TRILUX Oleveon® B 1500 6000-840
E2	TRILUX Nextrema G3 B 4000-840 ET
E3	TRILUX Nextrema G3 TB 6000-840
NA	AWEX AX3PR_CB – 250lm
NB	AWEX AX3PO_CB – 250lm
ND	AWEX AX3NO_CB – 250lm
NE	AWEX ETS/2W/CB ETS/2W/CB
N1	EXIT S + piktogram
N3	ARROW P + podvěšený piktogram

- IP – INFRAPASIVNÍ ČIDLO STROPNÍ–OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ
- IP+C – INFRAPASIVNÍ ČIDLO NÁSTĚNNÉ–OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ
- VYPÍNAČ/OVLADAČE OSVĚTLENÍ IP20
- VYPÍNAČ/OVLADAČE OSVĚTLENÍ IP43
- TLAČÍTKO – OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ IP43
- S – VYPÍNAČ SE SIGNALIZOU
- V – VENTILÁTOR VZT
- DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ
- NEVSTUPOVAT ČERVENÁ – SVĚTELNÁ SIGNALIZACE
- VZT1 – NÁSTĚNNÝ OVLADAČ VZT

PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER ČECHOVA 59, Č. BUDĚJOVICE		HL.PROJ.: –	
STAVBA: **Stavební úpravy a přístavba – Pavlon C, operační sály, RES KCH Areál Nemocnice České Budějovice – stávající pavlon C, proluka mezi pavlonem C a T14 (jídelna)**		ZODP.PROJ.: ING. JIŘÍ PRŮŠA PETR BÜRGER, DiS.	
		KRESLIL: ROMAN JELÍNEK	
ČÁST PROJEKTU: D.1.4.e) Silnoproudá elektrotechnika			
VÝKRES: PŮDORYS 2.NP		MĚŘÍTKO: 1:100	VYHOTOVENÍ:
ČÍSLO ZAK.: –	STUPEŇ: DVZ	DATUM: 8/2024	
INVESTOR: NEMOCNICE České Budějovice a.s.		FORMÁT: 8xA4	ČÍSLO PŘÍL.: D.1.4.e)6