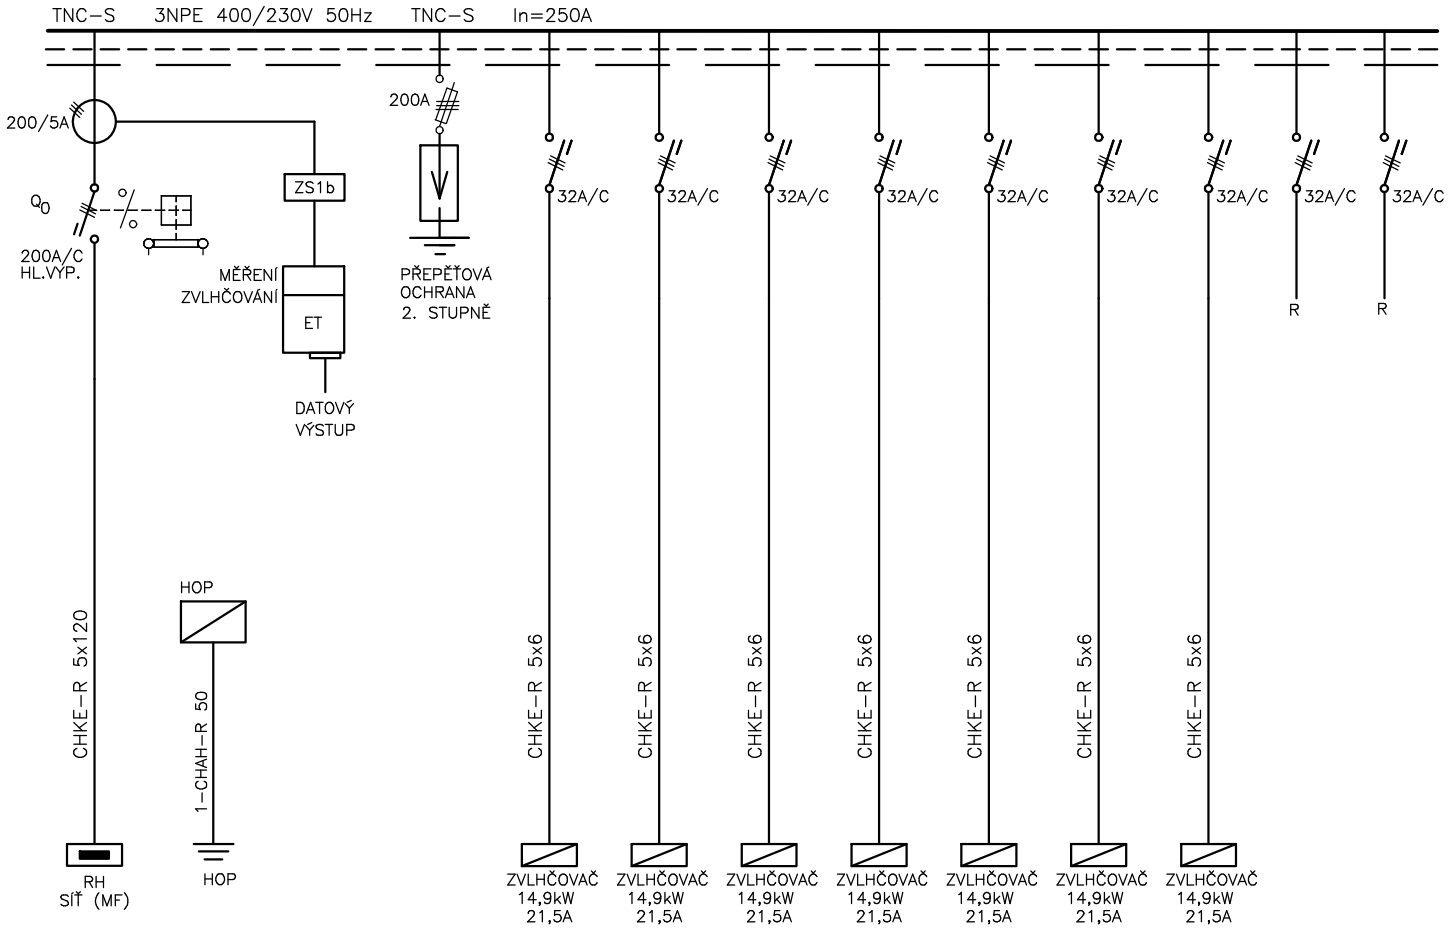

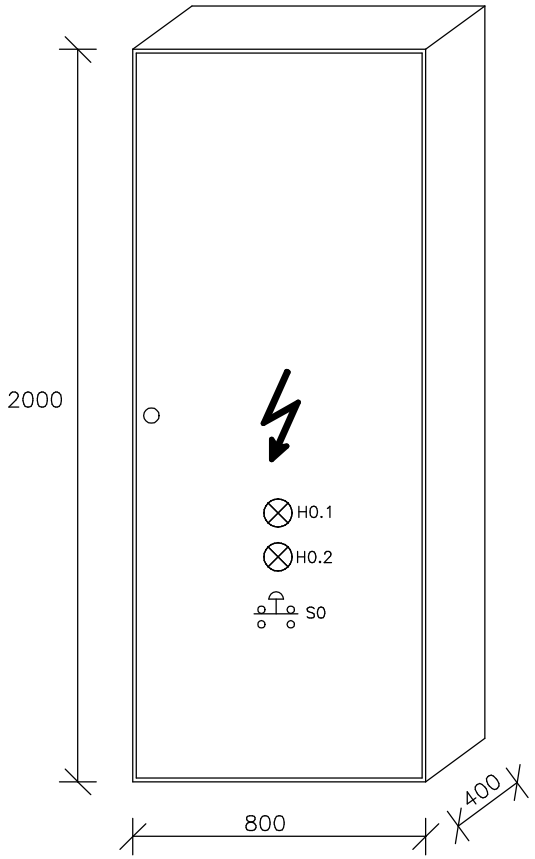

800/2250/400
IP40/20
In=200A
PŘÍVODY A VÝVODY HORNÍ

KABELY B2CAS1D1A1

Ochrana PND: základní – automatickým odpojením od zdroje
zvýšená – hlavním pospojováním
– proudovými chrániči

Instalovaný výkon Pi = 120 kW
Soudobý příkon Ps = 105 kW

PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIÉR	Akce: Stavební úpravy a přístavba – Pavilon C, operační sály, RES KCH Areál Nemocnice České Budějovice – stávající pavilon C, proluka mezi pavilonem C a T14 (jídelna)	Investor: NEMOCNICE Č.B. a.s.	Stupeň: DVZ	Zak.č.	Výkres č.: D.1.4.e)21
	Část: D.1.4.e) Silnoproudá elektrotechnika SCHÉMA ROZVADĚČE RZVLH	Projektant: ING. PRŮŠA JIŘÍ PETR BÜRGER, DiS.	Kreslil: ROMAN JELÍNEK	Datum: 8/2024	List/Listů: 1/1