



| VÝVOD Č. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|------------------|-----------------|-----------------|------------|--------------|------------|
| ZAŘÍZENÍ | STÁVAJÍCÍ PŘÍVOD | STÁVAJÍCÍ ODVOD | STÁVAJÍCÍ ODVOD | | | |
| Pi [kW] | | | | | | |
| KABEL | DRÁT Fezn10 | AKKY J-4X50 | NEZJIŠTĚNO | AKKY J-2X4 | CYKY J-3X2,5 | CYKY J-5X6 |
| Č.KABELU | WA-rh 1 | WL-rh 2 | WL-rh 3 | WL-rh 4 | WL-rh 5 | WL-rh 6 |
| | STÁVAJÍCÍ | STÁVAJÍCÍ | STÁVAJÍCÍ | | | |

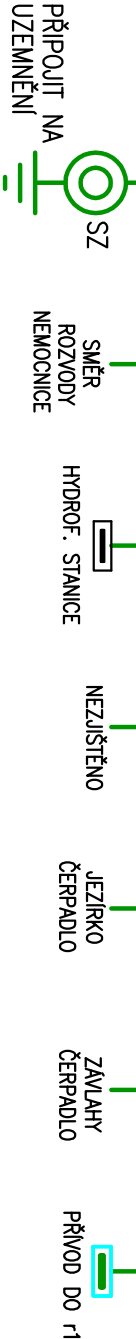

| VNĚJŠÍ VLIVY | | LIMITUJÍCÍ – AD3, NORMÁLNÍ, VIZ TZ – PROTOKOL ... | |
|--|--|---|--|
| ROZVODNÁ SÍŤ | | 3 PEN, AC, 400/230 V, TN-C | |
| OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM | | ZÁKLADNÍ ZVŠENÁ | |
| BARVNÉ ZNAČENÍ VODIČŮ DLE ČSN 33 0165 ed.2 | | | |
| OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE | | PRAŽDNÁ PLASTOVÁ SKŘÍŇ, 600 X 600 MM | |
| KRYTÍ IP | | IP 44/20 | |
| VÝSTRAŽNÉ TABULKY DLE ČSN ISO 3864-1 | | Č. 0101, 4301 | |
| V Ý V O D Y | | VRCHEM SPODEM | |
| SBĚRNICE | | ZE ZEMĚ KABELOVOU CHRANIČKOU | |
| PROVEDENÍ | | K INSTALACI DO PLASTOVÉHO PILÍŘKU | |
| JEDNOTLIVÉ OBVODY OZNAČIT ŠITKY | | | |

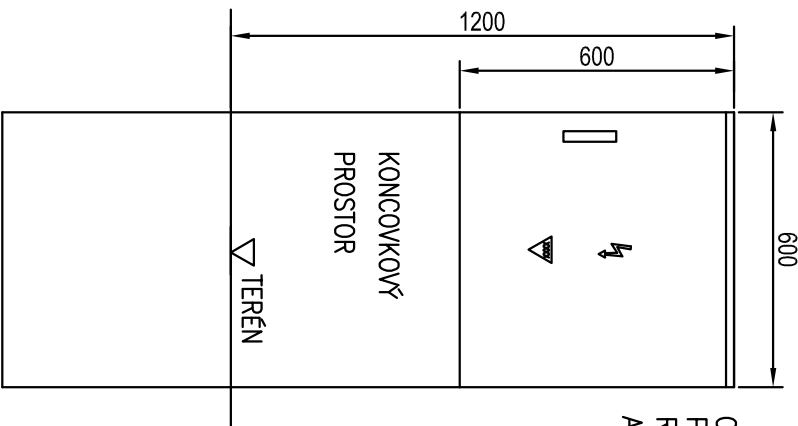

ORIENTAČNÍ ROZMĚRY PRO rh
PRAŽDNÁ PLASTOVÁ SKŘÍŇ V PILÍŘI,
ROZMĚRY VxŠxHL. 600 X 600 X 240 MM
ATYPICKÁ NÁPLŇ

| | | | |
|---|--------------------------|--|--|
| investor | Souřadnicový systém JTSK | | |
| Nemocnice Písek, a.s., Karla Čapka 589, 39701 Písek | | | |

akce
Otevřený pavilon rehabilitace Nemocnice Písek, a.s.

| | |
|--------------------------|------------|
| Objekt | č. přílohy |
| SO 08 Elektrické rozvody | D08.04 |

| | |
|---------------|--------|
| obsah výkresu | mřížko |
| ROZVÁDĚČ rh | — |

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|--------|---------|------|
| zpracoval | Atelier Gaia - Lucie Langová, M.Sc. | stupeň | DPS | paré |
| zodpovědný projektant | Ing. Vlastimil Jířek | datum | 10/2022 | |
| vyracoval | Ing. Vlastimil Jířek | | | |

GENERÁLNÍ PROJEKTANT



KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA
Lucie Langová, M.Sc., Autorský krajinářský architekt ČKA
sídlí: Páská 4, Znojmo 66902, CZ
atelier: Páská 4, Znojmo 66902, CZ IČO: 72400982, DIČ: CZ8153283974
telefon: +420 608 418470, <http://www.ateliergaia.cz>

PROJEKTANT ČÁSTI DOKUMENTACE:
Ing. Vlastimil Jířek
Projektování elektrických zařízení
IČ: 101 11 603
Na Hrázi 3321/42, 671 81 Znojmo
Tel: 603 886 940
E-mail: vlastimil.jirk@seznam.cz

© všechna řešení obsažená ve výkresové a textové části je předmětem ochrany dle autorského zákona