


VÝVOD Č.	1	2.1	2.2	2.3	2.4
ZAŘÍZENÍ					
Pi [kW]					
KABEL	CYKY J-3X4	CYKY J-3X1,5	CYKY J-3X1,5	CYKY J-3X1,5	CYKY J-3X1,5
Č.KABELU	WL r1r2	WL 2.1	WL 2.2	WL 2.3	WL 2.4

4X SAMOSTATNÉ KABELY UKONČENÉ VE SVÍTLIDLECH




2X ZÁSUVKA
PRO ÚKLID
A OSTATNÍ
INSTALACE V ROZVÁDĚČI

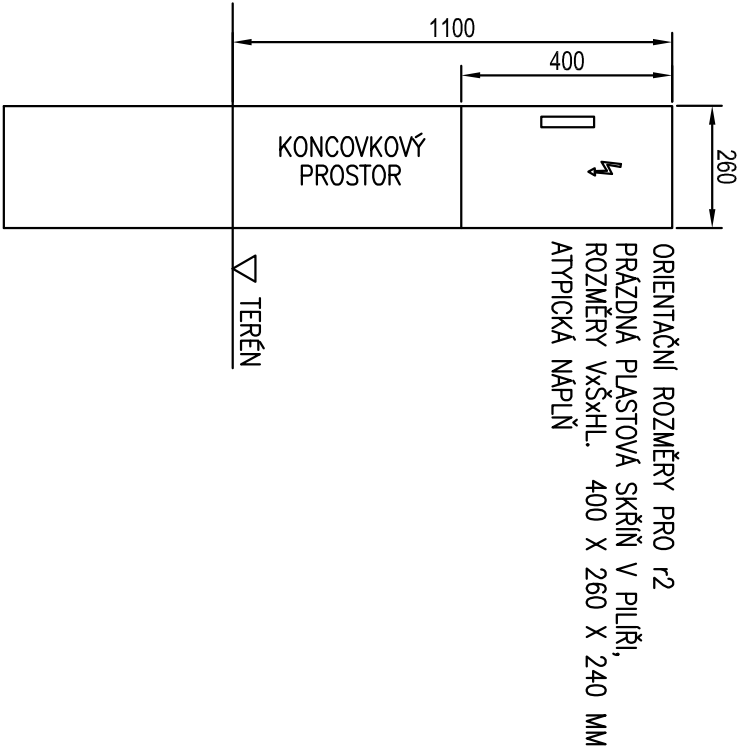

ORIENTAČNÍ ROZMĚRY PRO r2
PRAZDNÁ PLASTOVÁ SKŘIŇ V PILÍŘI,
ROZMĚRY VxŠxHL. 400 X 260 X 240 MM
АТРПІСЬКА НАПІЛН

OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE		PRAŽDNÁ PLASTOVÁ SKŘIŇ, 260 X 400 MM
KRYTÍ IP		IP 44/20
VÝSTRAŽNÉ TABULKY DLE ČSN ISO 3864-1		Č. 0101, 4301
V Ý V O D Y	VRCHEM	
	SPODEM	ZE ZEMĚ KABELOVOU CHRÁNIČKOU
SBĚRNICE		
PROVEDENÍ	K INSTALACI DO PLASTOVÉHO PILÍŘKU	
JEDNOTLIVÉ OBVODY OZNAČIT ŠTÍTKY		

VNĚJŠÍ VLVY 		LIMITUJÍCÍ – AD3, NORMÁLNÍ, VIZ TZ – PROTOKOL ...	
ROZVODNÁ SÍŤ		3 NPE, AC, 400/230 V, TN-C-S	
OCHRANA PŘED	ZÁKLADNÍ	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM, ČSN 33 2000-4-41, ED.3	
NEBEZPEČNÝM DOTYKEM	ZVÝŠENÁ		
BARVNÉ ZNAČENÍ VODIČŮ DLE ČSN 33 0165 ed.2			

Investor		Souřadnicový systém JTSK	
Nemocnice Písek, a.s., Karla Čapka 589, 39701 Písek			

akce
Otevřený pavilon rehabilitace Nemocnice Písek, a.s.

Objekt	SO 02 ALTÁN ELEKTROINSTALACE		č. přílohy
obsah výkresu	ROZVÁDĚČ r2		mřížko

zpracoval	Atelier Gaia - Lucie Langová, M.Sc.	stupeň	DPS	paré
zodpovědný projektant	Ing. Vlastimil Jiřík	datum	10/2022	
vyracoval	Ing. Vlastimil Jiřík			



KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA
Lucie Langová, M.Sc., Autorka a vedoucí architekta
sídlí: Páská 4, Znojmo 66902, CZ, IČO: 72400982, DIČ: CZ8153283974
telefon: +420 608 418470, <http://www.ateliergaia.cz>

PROJEKTANT ČÁSTI DOKUMENTACE:
Ing. Vlastimil Jiřík
Projektování elektrických zařízení
IČ: 101 11 603
Na Hrázi 3321/42, 671 81 Znojmo
Tel: 603 886 940
E-mail: vlastimil.jirik@seznam.cz

© všechna řešení obsažená ve výkresové a textové části je předmětem ochrany dle autorského zákona