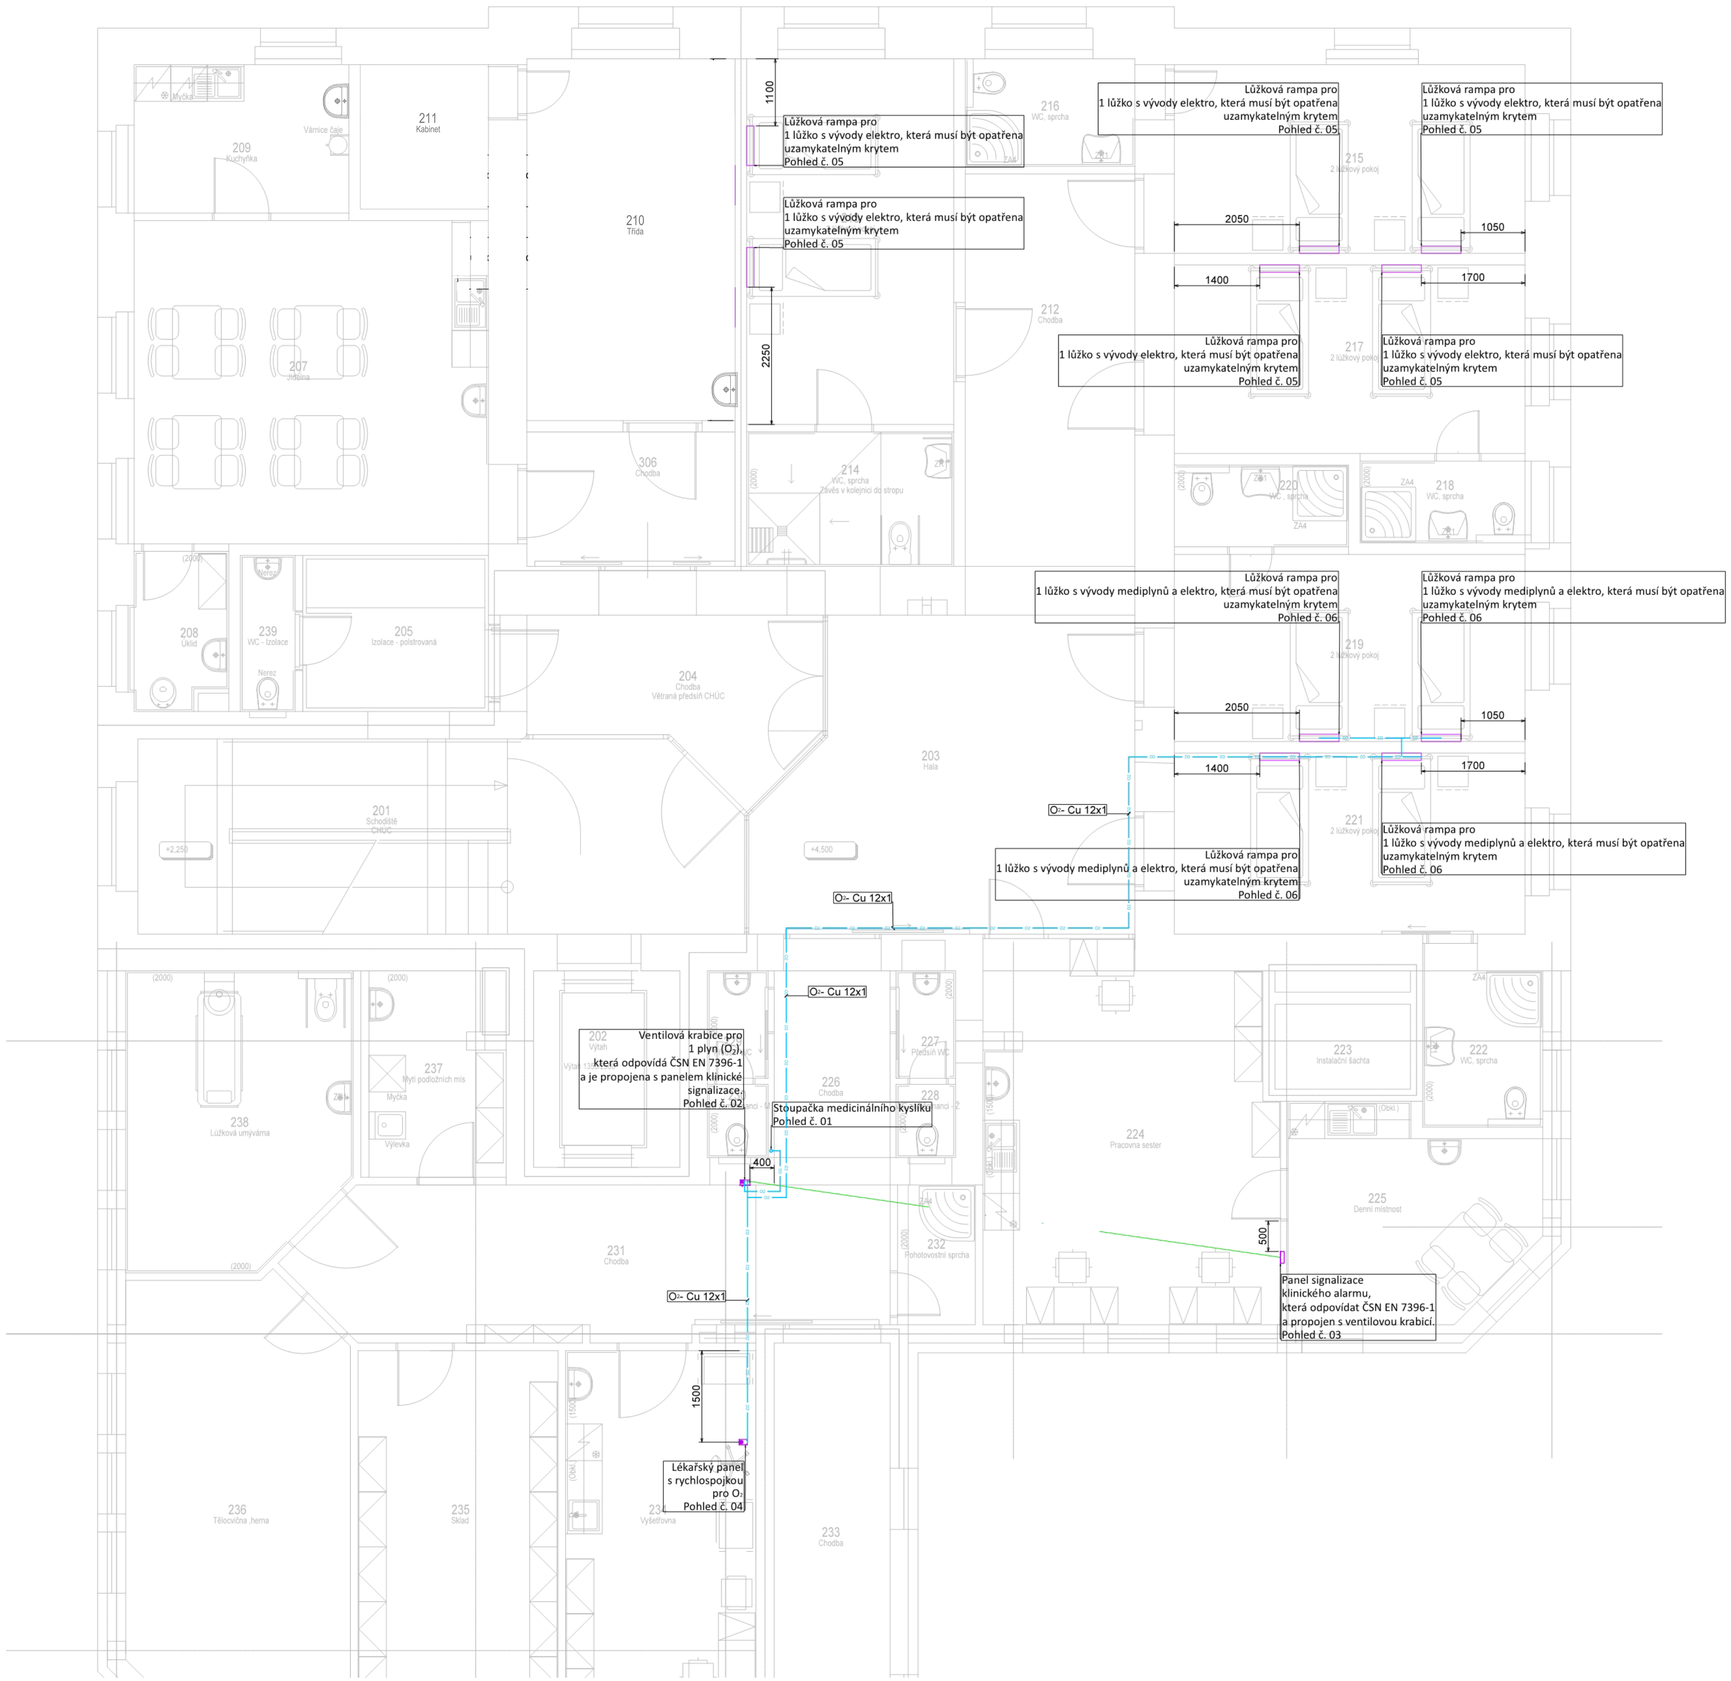

TABULKA DOPORUČ. VZDÁL. PODPĚR POTRUBÍ	
Cu TRUBKA	MIN. VZDÁLENOST (m)
Ø8x1	1,5
Ø12x1	1,5
Ø18x1	1,5
Ø22x1	2,0
Ø28x1,5	2,0
Ø42x1,5	2,5
Ø54x2	2,5
>Ø54	3,0

TABULKA POUŽITÝCH OCEL. CHRÁNIČEK	
Cu TRUBKA	CHRÁNIČKA
Ø8x1	TR Ø21,6x2,6
Ø12x1	TR Ø26,9x2,6
Ø18x1	TR Ø31,8x2,6
Ø22x1	TR Ø38x2,6
Ø28x1,5	TR Ø44,5x3,2
Ø42x1,5	TR Ø57x3,2
Ø54x2	TR Ø76x3,2
Ø70x3	TR Ø89x3,6

LEGENDA

O2 O2	Potrubí kyslíku - Cu trubka 4 bar

Poznámky:

Poznámka č. 1:
Potrubí medicinálního kyslíku bude vedeno ve větraném nehořlavém podhledu na konzolkách

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Číslo	Název místnosti	m²	Podlaha, sokl	Č.podl.	Stěny	Strop
201	Schodiště	31,87	Keram.dl., keram.sokl- obl. fab. **		Latexový nátěr v=2 m	Omítka štuková, malba
202	Výtah	3,38	–		–	–
203	Hala	29,7	Zátěžové PVC, PVC sokl- obl. fabion		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
204	Chodba	12,98	Zátěžové PVC, PVC sokl- obl. fabion		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
205	Izolace – polstrovaná	7,80	Polstrované dílce tl.40 mm		Polstr. dílce 60 mm v=3,1 m	Omítka štuková, malba
206	Chodba	5,87	Zátěžové PVC, PVC sokl- obl. fabion		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
207	Jídelna	31,67	Zátěžové PVC, PVC sokl- obl. fabion		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
208	Úklid	4,21	Keram.dl., keram.sokl- obl. fab.–R10		Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.3
209	Kuchyňka	8,84	Zátěžové PVC, PVC sokl- obl. fabion		Omítka štuková	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
210	Třída	22,24	Zátěžové PVC, PVC sokl- obl. fabion		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.4
211	Kabinet	5,4	Zátěžové PVC, PVC sokl- obl. fabion		Omítka štuková	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
212	Chodba	20,1	Zátěžové PVC, PVC sokl- obl. fabion		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
213	2 lůžkový pokoj	20,83	PVC, PVC sokl- obl. fabion		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
214	WC, sprcha	7,47	PVC protiskluz B, PVC sokl- obl. fab.*		Keram. obkl. v=2 m	SDK podhl. impreg. ozn.S1
215	2 lůžkový pokoj	18,71	PVC, PVC sokl- obl. fabion		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
216	WC, sprcha	5,78	PVC protiskluz B, PVC sokl- obl. fab.*		Keram. obkl. v=2 m	SDK podhl. impreg. ozn.S1
217	2 lůžkový pokoj	18,56	PVC, PVC sokl- obl. fabion		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
218	WC, sprcha	3,76	PVC protiskluz B, PVC sokl- obl. fab.*		Keram. obkl. v=2 m	SDK podhl. impreg. ozn.S1
219	2 lůžkový pokoj	18,43	PVC, PVC sokl- obl. fabion		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
220	WC, sprcha	3,83	PVC protiskluz B, PVC sokl- obl. fab.*		Keram. obkl. v=2 m	SDK podhl. impreg. ozn.S1
221	2 lůžkový pokoj	17,86	PVC, PVC sokl- obl. fabion		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
222	WC, sprcha	5,7	PVC protiskluz B, PVC sokl- obl. fab.*		Keram. obkl. v=2 m	SDK podhl. impreg. ozn.S1
223	Instalační šachta	2,41	–		–	–
224	Pracovna sester	29,62	Antistatické PVC, DTTO sokl- obl. fab.		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.2
225	Denní místnost	13,04	Zátěžové PVC, PVC sokl- obl. fabion		Omítka štuková	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
226	Chodba	7,52	Zátěžové PVC, PVC sokl- obl. fabion		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
227	Předsíň WC	1,72	Keram.dl., keram.sokl- obl. fab.–R10		Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.3
228	WC zaměstnanci – Ž	1,17	Keram.dl., keram.sokl- obl. fab.–R10		Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.3
229	Předsíň WC	1,72	Keram.dl., keram.sokl- obl. fab.–R10		Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.3
230	WC zaměstnanci – M	1,17	Keram.dl., keram.sokl- obl. fab.–R10		Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.3
231	Chodba	22,8	Zátěžové PVC, PVC sokl- obl. fabion		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
232	Pohotovostní sprcha	2,92	Keram.dl., keram.sokl- obl. fab.–R10		Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.3
233	Chodba	28,26	Zátěžové PVC, PVC sokl- obl. fabion		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
234	Vyšetřovna	20,01	Antistatické PVC, DTTO sokl- obl. fab.		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.2
235	Sklad	21,06	Keram.dl., keram.sokl- obl. fab.		Latexový nátěr v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.1
236	Tělocvična ,herna	26,41	Zátěžové PVC, PVC sokl- obl. fabion		Latexový nátěr v=2 m	SDK podhl. tvrzené desky ozn.S2
237	Mytí podložních mís	7,88	PVC protiskluz B, PVC sokl- obl. fab.*		Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.3
238	Lůžková umývárna	17,24	PVC protiskluz B, PVC sokl- obl. fab.*		Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl. ozn.3
239	WC – Izolace	2,30	PVC protiskluz B, PVC sokl- obl. fab.*		Keram. obkl. v=2 m	Omítka štuková, malba

Ing. arch. Ivana Gantnerová

Podepsal Ing. arch. Ivana Gantnerová
DN: cn=Ing. arch. Ivana Gantnerová, o=ATELIER G+G s. r. o. ARCHITEKTI, ou=ČKA, email=ivanag@ateliergg.cz
Datum: 2024.12.18 10:57:12 +01'00'

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVALA	ATELIER G+G s. r. o. Nádražní 569/II 377 01 J. Hradec tel./fax 384 321 088 e-mail:info@ateliergg.cz
Ing. Zdeněk Kvapil	Petra Schneiderová	
MÍSTO: č. parc. 1245/2, 1247/1, 1247/20, k.ú. České Budějovice		
INVESTOR:Nemocnice České Budějovice a. s., B. Němcové 585/54, 370 01	FORMÁT	12/A4
AKCE : **STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI OBJEKTU "A" NA DĚTSKOU PSYCHIATRII NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE**	DATUM	01/2022
	ÚČEL	DPS
	ZAK. Č.	15/21
	ARCH. Č.	15/21
OBSAH : **PŮDORYS 2.NP**	MĚŘÍTKO 1:50	ČÍSLO V. D.4.1.6_05