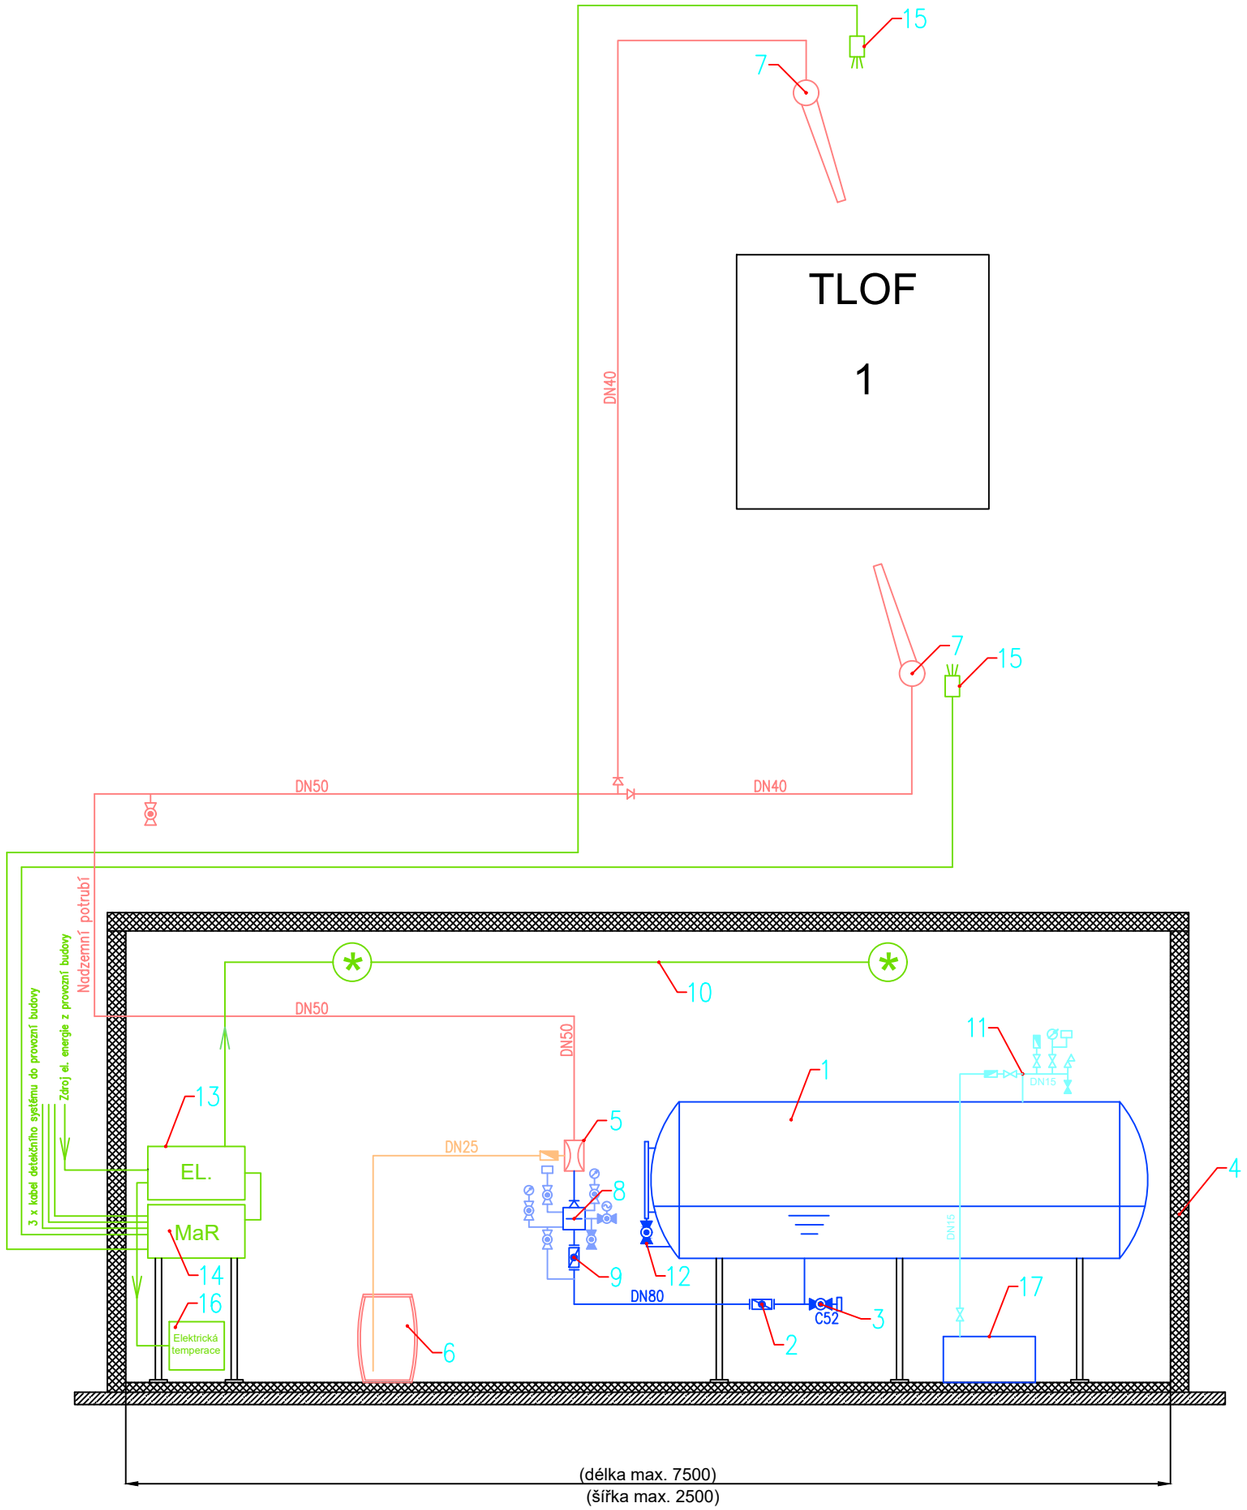

LEGENDA:

1	TLAKOVÁ NÁDOBA, $V_{max.}$= 6,4 m^3
2	HLAVNÍ ARMATURA DN80, PN16, MONITOROVANÁ
3	ODVODŇOVACÍ ARMATURA DN50, PN16 + C52
4	IZOLOVANÝ KONTEJNER
5	PŘIMĚŠOVAČ DN50, PN16
6	PĚNIDLO 3%
7	PĚNOVÁ PROUDNICE Q_{min}= 200 l/min
8	ZAPLAVOVACÍ ŘÍDÍCÍ VENTIL
9	HLAVNÍ SEKČNÍ ARMATURA DN80, MONITOROVANÁ
10	OSVĚTLENÍ
11	SESTAVA TLAKOVÉ NÁDOBY - VZDUCH
12	SESTAVA TLAKOVÉ NÁDOBY - VODA
13	ÚSTŘEDNA EL.
14	ÚSTŘEDNA MaR
15	DETEKČNÍ ČIDLO PLAMENE
16	ELEKTRICKÁ TEMPERACE
17	KOMPRESOR

Ing. Jan Dosedla

Digitálně podepsal Ing. Jan Dosedla
Datum: 2025.01.20 13:46:24 +01'00'

HL. INŽ. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. Jan Dosedla	Ing. Jan Dosedla	Štěpán Vacl
OBJEDNATEL	AGP-nova s.r.o.	
MÍSTO STAVBY	Boženy Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice	

FWeS s.r.o.
FOAM WATER SPRINKLER SYSTEMS

STAVBA:

HELIPORT NEMOCNICE - ČESKÉ BUDĚJOVICE
SAMOSTATNÝ HASICÍ SYSTÉM PRO LETECKOU TECHNIKU

DATUM	01/2025
FORMÁT	A3
STUPEŇ	DSP
PROFESE	SHS
ZAKÁZKA Č.	PPA202408
REVIZE Č.	00

OBSAH VÝKRESU:

SCHÉMA SHS

MĚŘÍTKO:	ČÍS.PŘÍLOHY:
1:200	03