




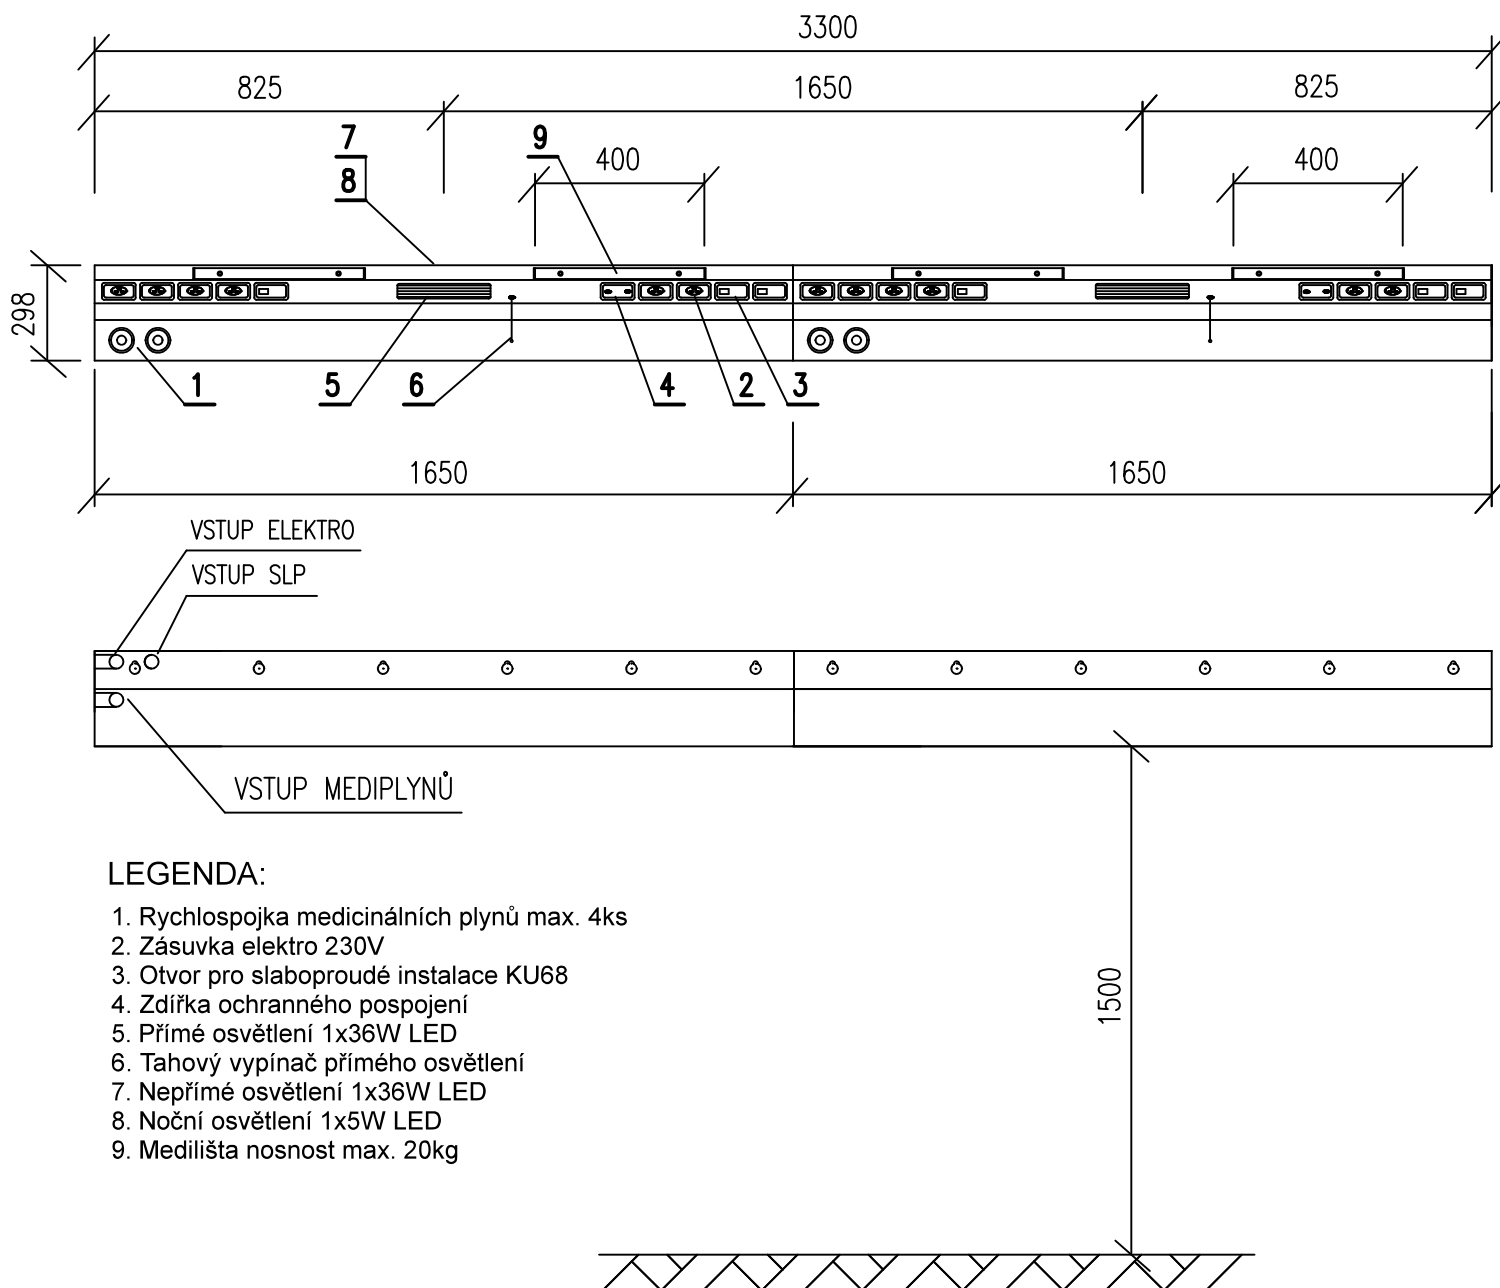


Generální projektant: Tomický & Martiňák www.a-tomic.cz				Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ číslo autorizace 1004721 obor autorizace IP00	Investor:  Nemocnice Písek, a.s. Karla Čapka 589 397 01 Písek	
Název stavby: NEMOCNICE PÍSEK, a.s. STAVEBNÍ ÚPRAVY LŮŽKOVÝCH JEDNOTEK INTERNY V BUDOVĚ G					Zakázkové číslo: DPS 13-2023	Paré:
					Datum: 04-2024	
					Stupeň: PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Zpracovatel: Ing. ZDENĚK KVAPIL, Letná 431, 460 01 Liberec 12 Gsm: +420 602 287 810 E-mail: tkprojekt@seznam.cz		Oddíl: MED		Autorizace:		
Odpovědný projektant: ING. ZDENĚK KVAPIL 	Vypracoval: Bc. ŠTĚPÁN KVAPIL 	Kontroloval: ING. ZDENĚK KVAPIL 				
Objekt: SO 01 - BUDOVA G						
Název přílohy: INSTALAČNÍ KOMPLEXY				Označení přílohy: D.1.01.4e-103	Formát: 3xA4 Měřítko: -	



LEGENDA:


1. Rychlospojka medicinálních plynů max. 4ks
2. Zásuvka elektro 230V
3. Otvor pro slaboproudé instalace KU68
4. Zdířka ochranného pospojování
5. Přímé osvětlení 1x36W LED
6. Tahový vypínač přímého osvětlení
7. Nepřímé osvětlení 1x36W LED
8. Noční osvětlení 1x5W LED
9. Medilišta nosnost max. 20kg

LŮŽKOVÁ OSVĚTLOVACÍ RAMPA pro 2 lůžka

pokoje G-2.29, G-3.18, G-3.32

TECHNICKÉ VYBAVENÍ NA 1 LŮŽKO

POČET LŮŽEK/ KUSŮ	VSTUP vlevo/vpravo L/P	OSAZENÍ PLYNY POČET ODBĚROVÝCH MÍST				POČET EL. ZÁSUVK / POČET OKRUHŮ				ZDÍŘKY OCHRANNÉHO POSPOJ.	
		KYSLÍK	VZDUCH	PODTLAK	N2O	MDO	DO	ZIS	VDO	ABB	METRA
2/3	2L/1P	1	1	—	—	6/2	2/1	—	—	1x2	—
LAMPIČKA (samostat. přívod)	MEDI LIŠTA 400mm	PLENTA	NOSIČ INFUZÍ	ZÁVĚSNÁ TYČ	POLICE NA MEDI LIŠTU	SPOJENÍ SESTRA PACIENT PŘÍPRAVA	DATOVÁ DVOJZÁS. 2RJ45 LAN/LAN	DATOVÁ ZÁSUVKA 1RJ45 LAN/LAN	PŘÍMÉ OSVĚTLENÍ LŮŽKA Z RAMPY	NEPŘÍMÉ OSVĚTLENÍ Z RAMPY	NOČNÍ OSVĚTLENÍ OD DVEŘÍ
—	2	—	—	—	—	1	1	—	ANO	ANO	ANO

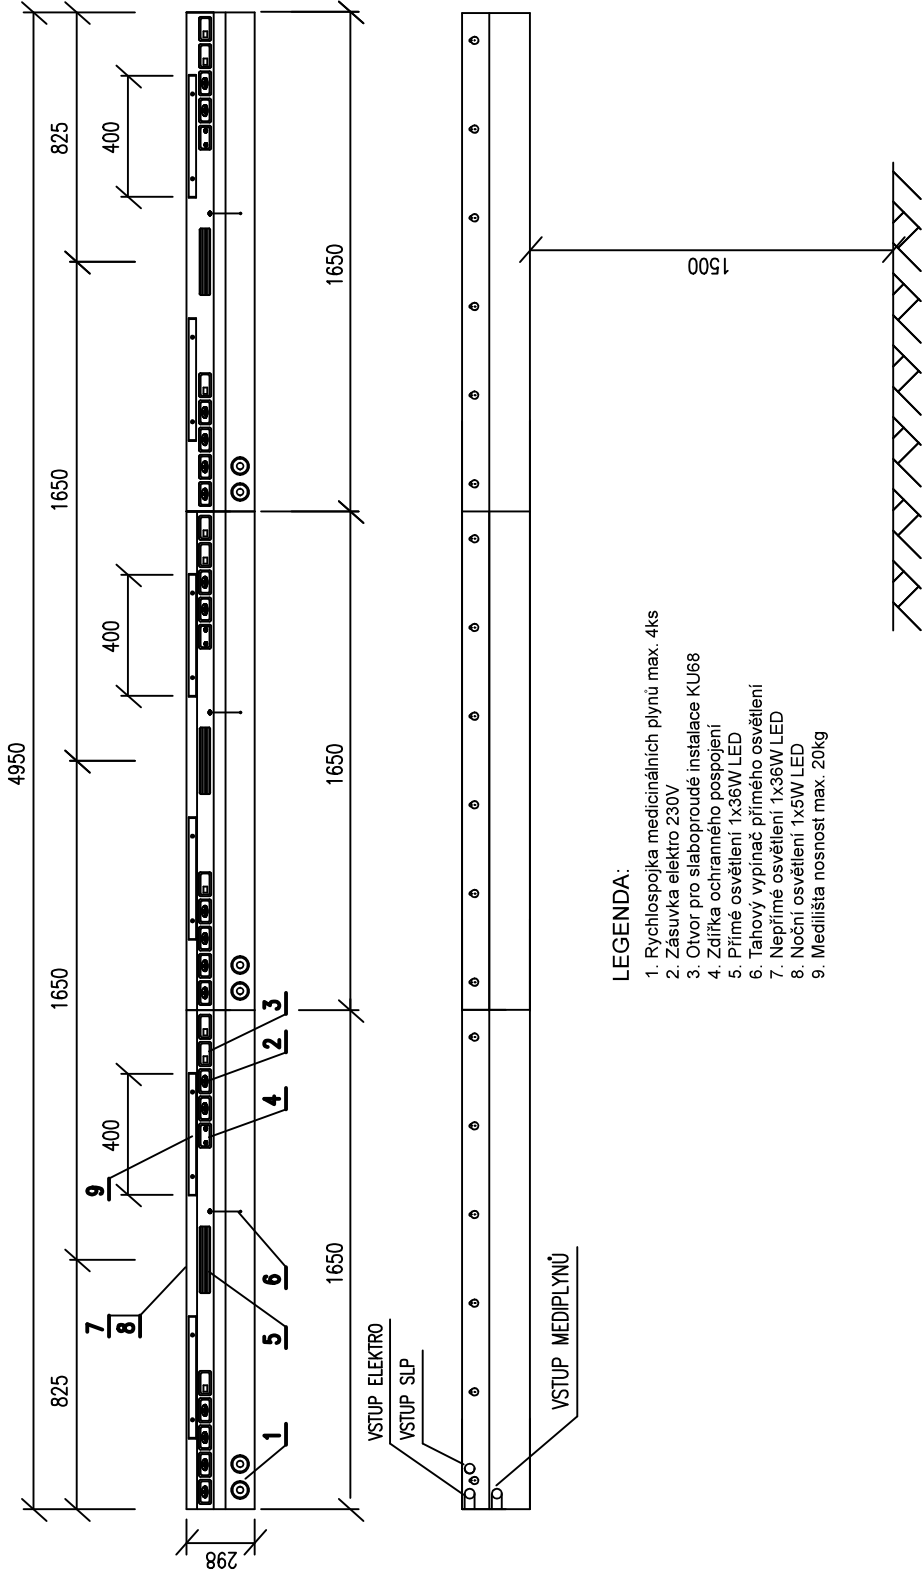

LŮŽKOVÁ OSVĚTLOVACÍ RAMPA pro 3 lůžka

pokoje G-2.17, G-2.19, G-2.21, G-2.23, G-2.25, G-2.27
G-3.20, G-3.22, G-3.24, G-3.26, G-3.28, G-3.30

TECHNICKÉ VYBAVENÍ NA 1 LŮŽKO

POČET LŮŽEK/ KUSŮ	VSTUP Mlevo/vpravo L/P	OSAZENÍ PLYNY POČET ODBĚROVÝCH MÍST				POČET EL. ZÁSUVEK / POČET OKRUHŮ				ZDIŘKY OCHRANNÉHO POSPOJ.	
		KYSLÍK	VZDUCH	PODTLAK	N2O	MDO	D0	ZIS	VDO	ABB	METRA
3/12	6L/6P	1	1	–	–	6/2	2/1	–	–	1x2	–
LAMPÍČKA (samostat. přívod)	MEDIÁLŠTA 400mm	PLENTA	NOSIČ INFUZÍ	ZÁVĚSNÁ TYČ	POLICE NA MEDIÁLŠTU	SPJOJENÍ SESTRA PACIENT PŘÍPRAVA	DATOVÁ DVOUZÁS. 2RJ45 LAN/LAN	DATOVÁ ZÁSUVKA 1RJ45 LAN/LAN	PŘÍMÉ OSVĚTLENÍ LŮŽKA Z RAMPY	NEPŘÍMÉ OSVĚTLENÍ Z RAMPY	NOČNÍ OSVĚTLENÍ OD DVEŘÍ
–	2	–	–	–	–	1	1	–	ANO	ANO	ANO