



J.Hradec s.r.o.
Jarošovská 753/II
Jindřichův Hradec
tel.: 384 371 021
www.jpsjh.cz
e-mail:
spulak@jpsjh.cz

Vedoucí projektu:

ING ŠPULÁK MILAN
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
Registr. v ČKAIT č. 0100074

Kreslil:

Daniel Mádl

Kontrola:

Ing. Jiří Průša

Akce: PRÁDELNA V AREÁLU NEMOCNICE
ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s.

Investor: Nemocnice Č. Budějovice a.s.

Obec: České Budějovice

Stupeň PD: pro provedení stavby

Obsah:


SCHÉMA ROZVADĚČE R2


č.výkresu:


D.1.4.2.14


č.paré:

Datum: V.2018 | Arch. č.: 15 019 | Měřítko: | Formát : A4

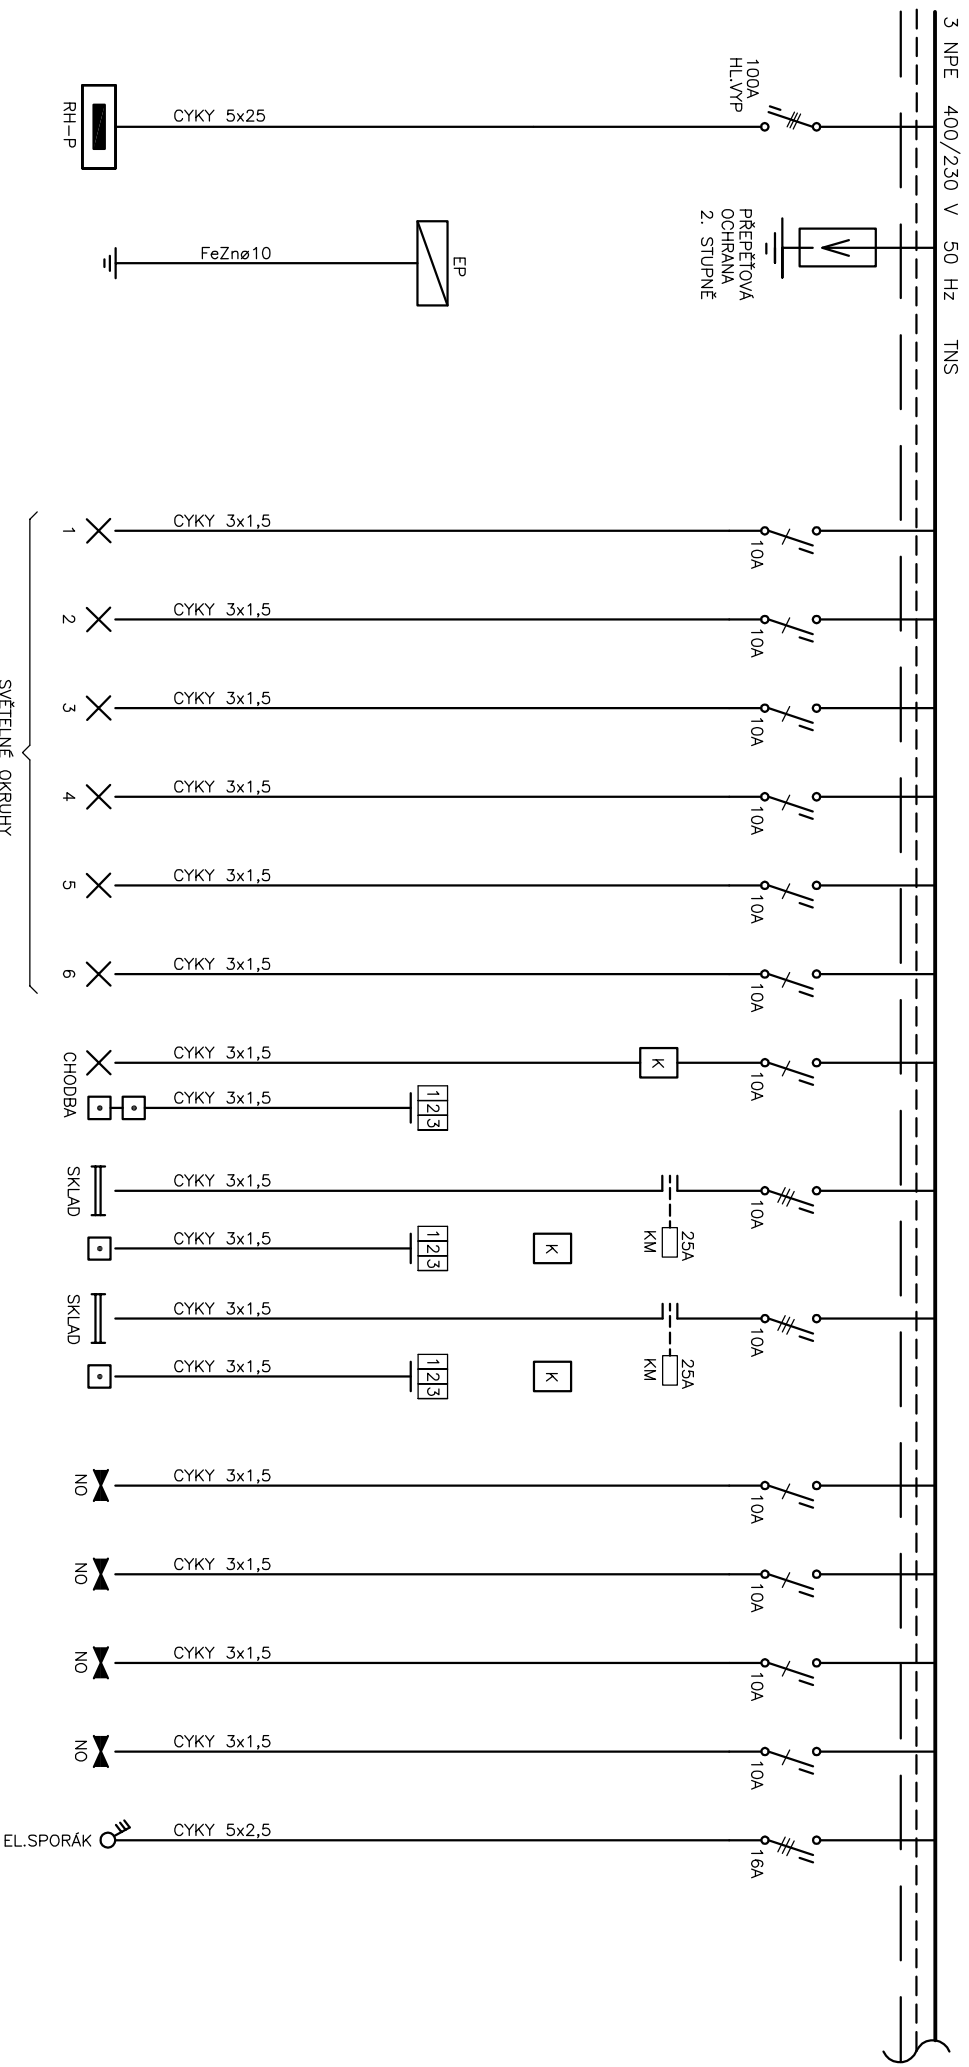

 PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER	Akce: PRÁDELNA V AREÁLU NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s.	Investor: NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE a.s. B.Němcové 585/54, Č.BUDĚJOVICE	Stupeň: DPS	Zak.č.	Výkres č. D.1.4.2.14
	Část: SCHÉMA ROZVADĚČE R2	Projektant: ING. PRŮŠA JIŘÍ PETR BÜRGER DIS	Kreslí: DANIEL MÁDL	Datum: 5/2018	List/Listů 1/3

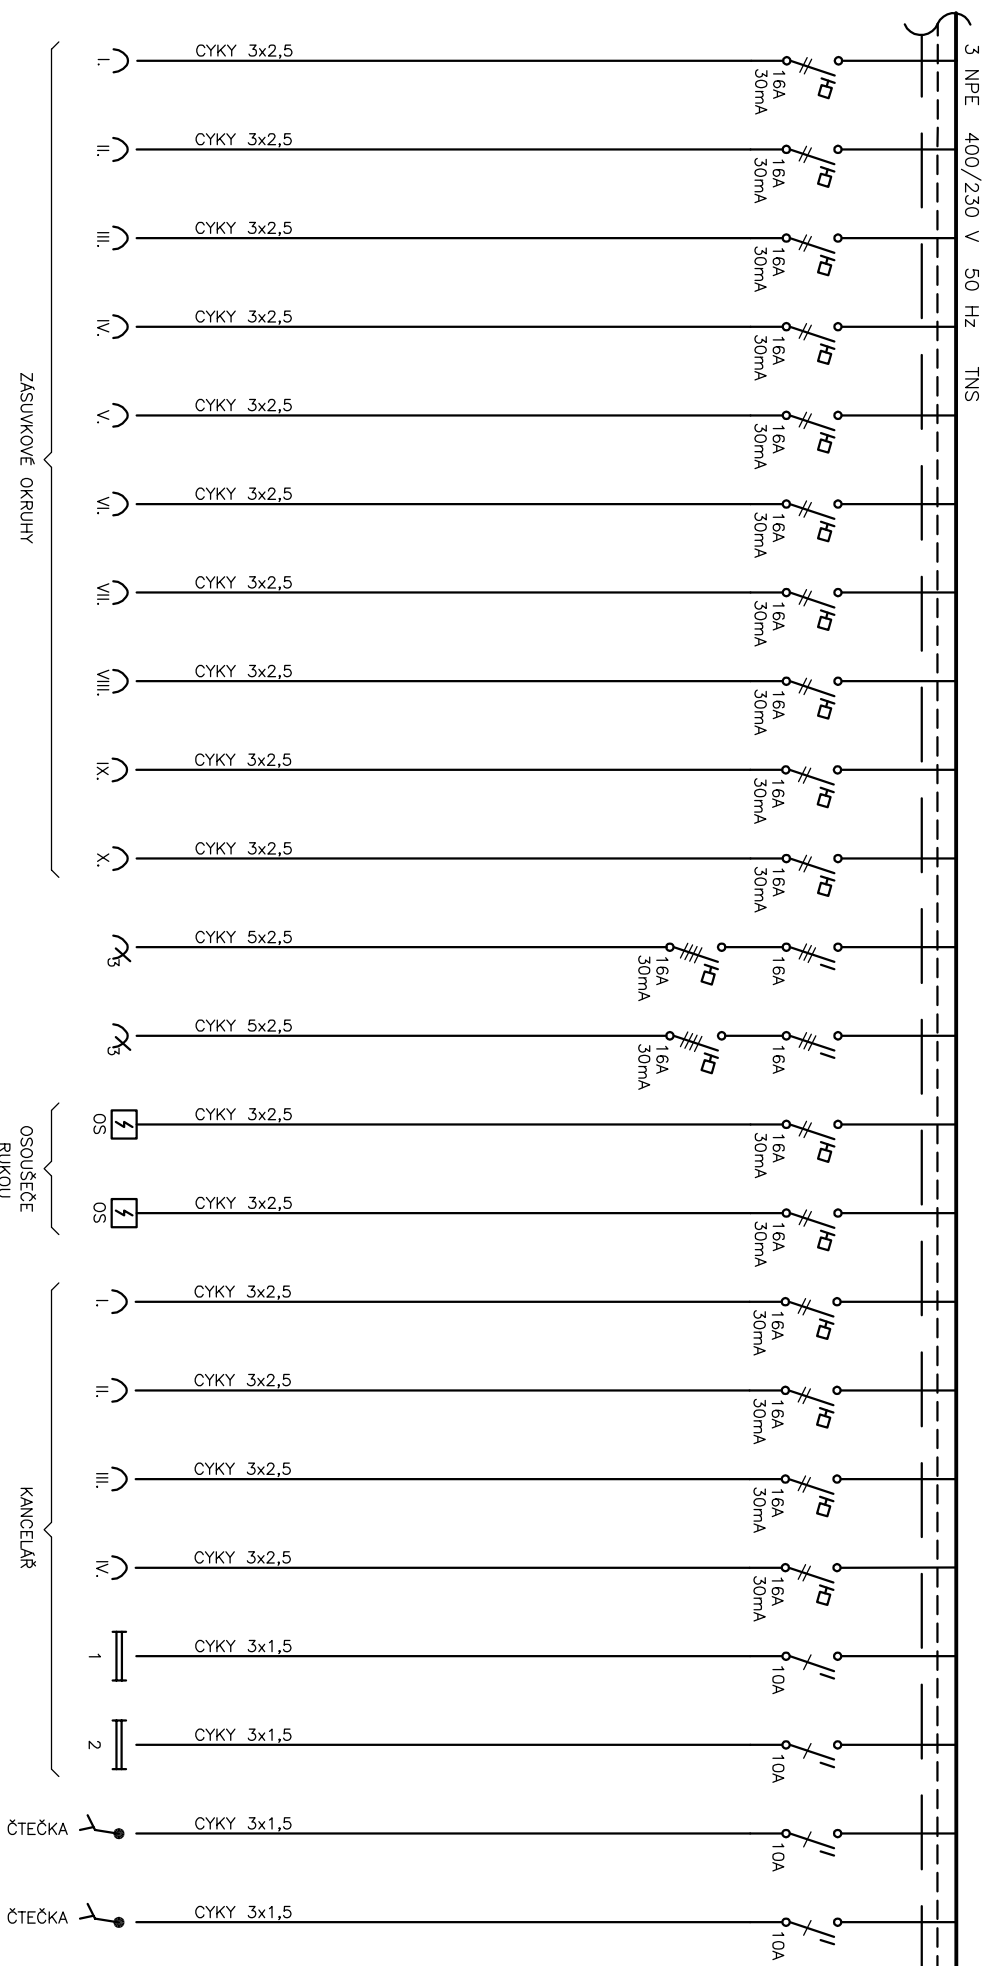


 PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER	Akce: PRÁDELNA V AREÁLU NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s.		Investor: NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE a.s. B.Němcové 585/54, Č.BUDĚJOVICE		Stupeň: DPS		Zak.č.		Výkres č. D.1.4.2.14	
	Část: SCHEMA ROZVADĚČE R2		Projektant: ING. PRŮŠA JIŘÍ PETR BÜRGER DIS		Kreslil: DANIEL MÁDL		Datum: 5/2018		List/Listů 2/3	

OCELOPLECHOVÝ
ROZVADĚČ
OCEP "Z"
60/1500/200

INSTALOVANÝ PŘÍKON: Pi = 40kW
SOUDOBÝ PŘÍKON: Ps = 20kW

Ochrana PND: základní – automatickým odpojením od zdroje
zvýšená – hlavním pospojováním
– proudovými chrániči

<div><div><div>PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIÉR</div><div></div></div></div>		Akce: PRÁDELNA V AREÁLU NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s.		Investor: NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE a.s. B.Němcové 585/54, Č.BUDĚJOVICE		Stupeň: DPS	Zak.č.	Výkres č. D.1.4.2.14
Část: SCHÉMA ROZVADĚČE R2		Projektant: ING. PRŮŠA JIŘÍ PETR BÜRGER DIS		Kreslil: DANIEL MÁDL		Datum: 5/2018		List/Listů 3/3