



J.Hradec s.r.o.
Jarošovská 753/II
Jindřichův Hradec
tel.: 384 371 021
www.jpsjh.cz
e-mail:
spulak@jpsjh.cz

Vedoucí projektu:

ING ŠPULÁK MILAN
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
Registr. v ČKAIT č. 0100074

Kreslil:

Daniel Mádl

Kontrola:

Ing. Jiří Průša

Akce: PRÁDELNA V AREÁLU NEMOCNICE
ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s.

Investor: Nemocnice Č. Budějovice a.s.

Obec: České Budějovice

Stupeň PD: pro provedení stavby

Obsah:


SCHÉMA ROZVADĚČE RR II. (RACK)


č.výkresu:

D.1.4.2.16

č.paré:

Datum: V.2018 | Arch. č.: 15 019 | Měřítko: | Formát : A4

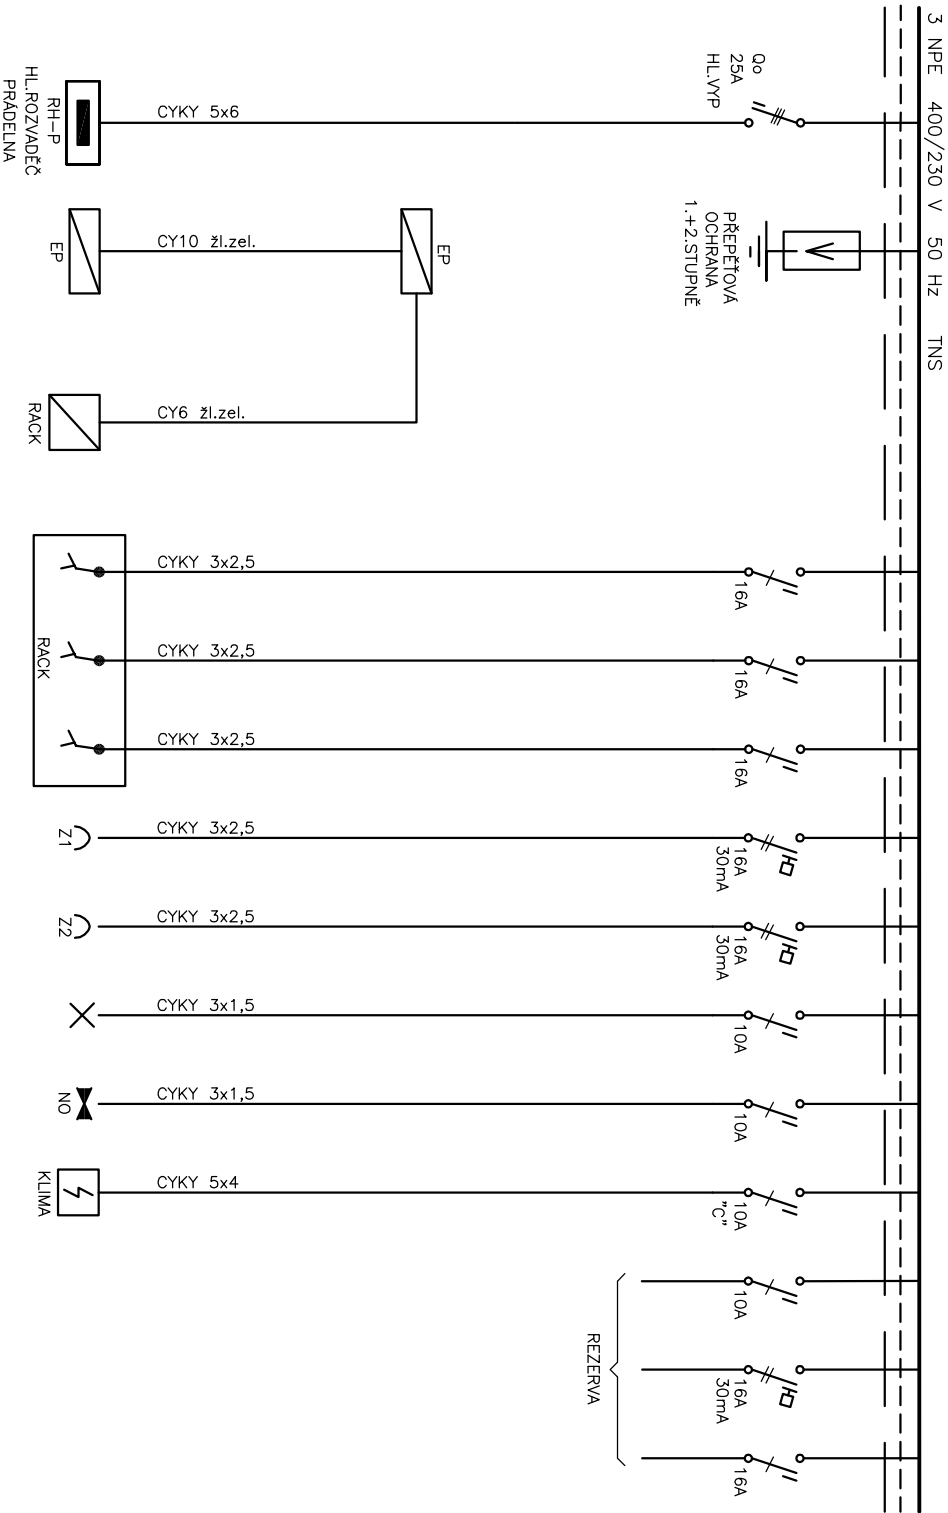

 PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIÉR	Akce: PRADELNA V AREÁLU NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s.		Investor: NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE a.s. B.Němcové 585/54, Č.BUDĚJOVICE		Stupeň: DPS		Zak.č.		Výkres č. D.1.4.2.16	
	Část: SCHEMA ROZVADĚČE RR II. (RACK)		Projektant: ING. PRŮŠA JIŘÍ PETR BÜRGER DIS		Kreslil: DANIEL MÁDL		Datum: 5/2018		List/Listů 1/2	



PLASTOVÝ ROZVADĚČ PŘISAZENÝ IP43/20
54 MODULŮ
INSTALOVANÝ PŘÍKON: $P_i = 10\text{ kW}$
SOUDOBÝ PŘÍKON: $P_s = 5\text{ kW}$
Ochrana PND: základní – automatickým odpojením od zdroje
zvýšená – hlavním pospojováním
– proudovými chrániči

<div><div>PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIÉR</div><div></div></div>		Akce: PRÁDELNA V AREÁLU NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s.		Investor: NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE a.s. B.Němcové 585/54, Č.BUDĚJOVICE		Stupeň: DPS	Zak.č.	Výkres č. D.1.4.2.16
Část: SCHÉMA ROZVADĚČE RR II. (RACK)		Projektant: ING. PRŮŠA JIŘÍ PETR BÜRGER DIS		Kreslil: DANIEL MÁDL		Datum: 5/2018		List/Listů 2/2