


+0,000=610,00 m n.m. BPV

ALFAPLAN

ALFAPLAN s.r.o., ŽIŽKOVA 12, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, T: 739 204 837, E: INFO@ALFAPLAN.CZ

NÁZEV AKCE



INVESTOR

NEMOCNICE PRACHATICE, a.s.
NEBAHOVSKÁ 1015
383 01 PRACHATICE

IČ: 26095165

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
OBJ. Č. 22 KOMPLEMENT - AMBULANCE
V AREÁLU NEMOCNICE PRACHATICE

MÍSTO STAVBY p.č. st. 2137, 234/1, 234/2 a 234/3 v k.ú. Prachatice

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY

ALFAPLAN

ALFAPLAN s.r.o.
ŽIŽKOVA 12
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

ZODP. PROJEKTANT

ING. PAVEL ČURDA

HLAVNÍ ING. PROJEKTU

ING. PAVEL ČURDA

VYPRACOVAL

MICHAL VOLDŘICH, DiS.

PROJEKTANT ČÁSTI



Karolíny Světlé 2556
370 04 České Budějovice
tel: +420 387 007 811

ZODP. PROJEKTANT

OLDŘICH ŠIKULA

VEDOUČÍ PROJEKTU

OLDŘICH ŠIKULA

VYPRACOVAL

OLDŘICH ŠIKULA

ČÁST DOKUMENTACE

PARÉ

D1.4e MĚŘENÍ A REGULACE

OBSAH VÝKRESU

NOVÝ STAV

BLOKOVÉ SCHÉMA MAR

Č. VÝKRESU

FÁZE

Č. ZAKÁZKY

DATUM TISKU

MĚŘÍTKO


D Z S


20180402

17.8.2018


1 / 50

D1.4e.03

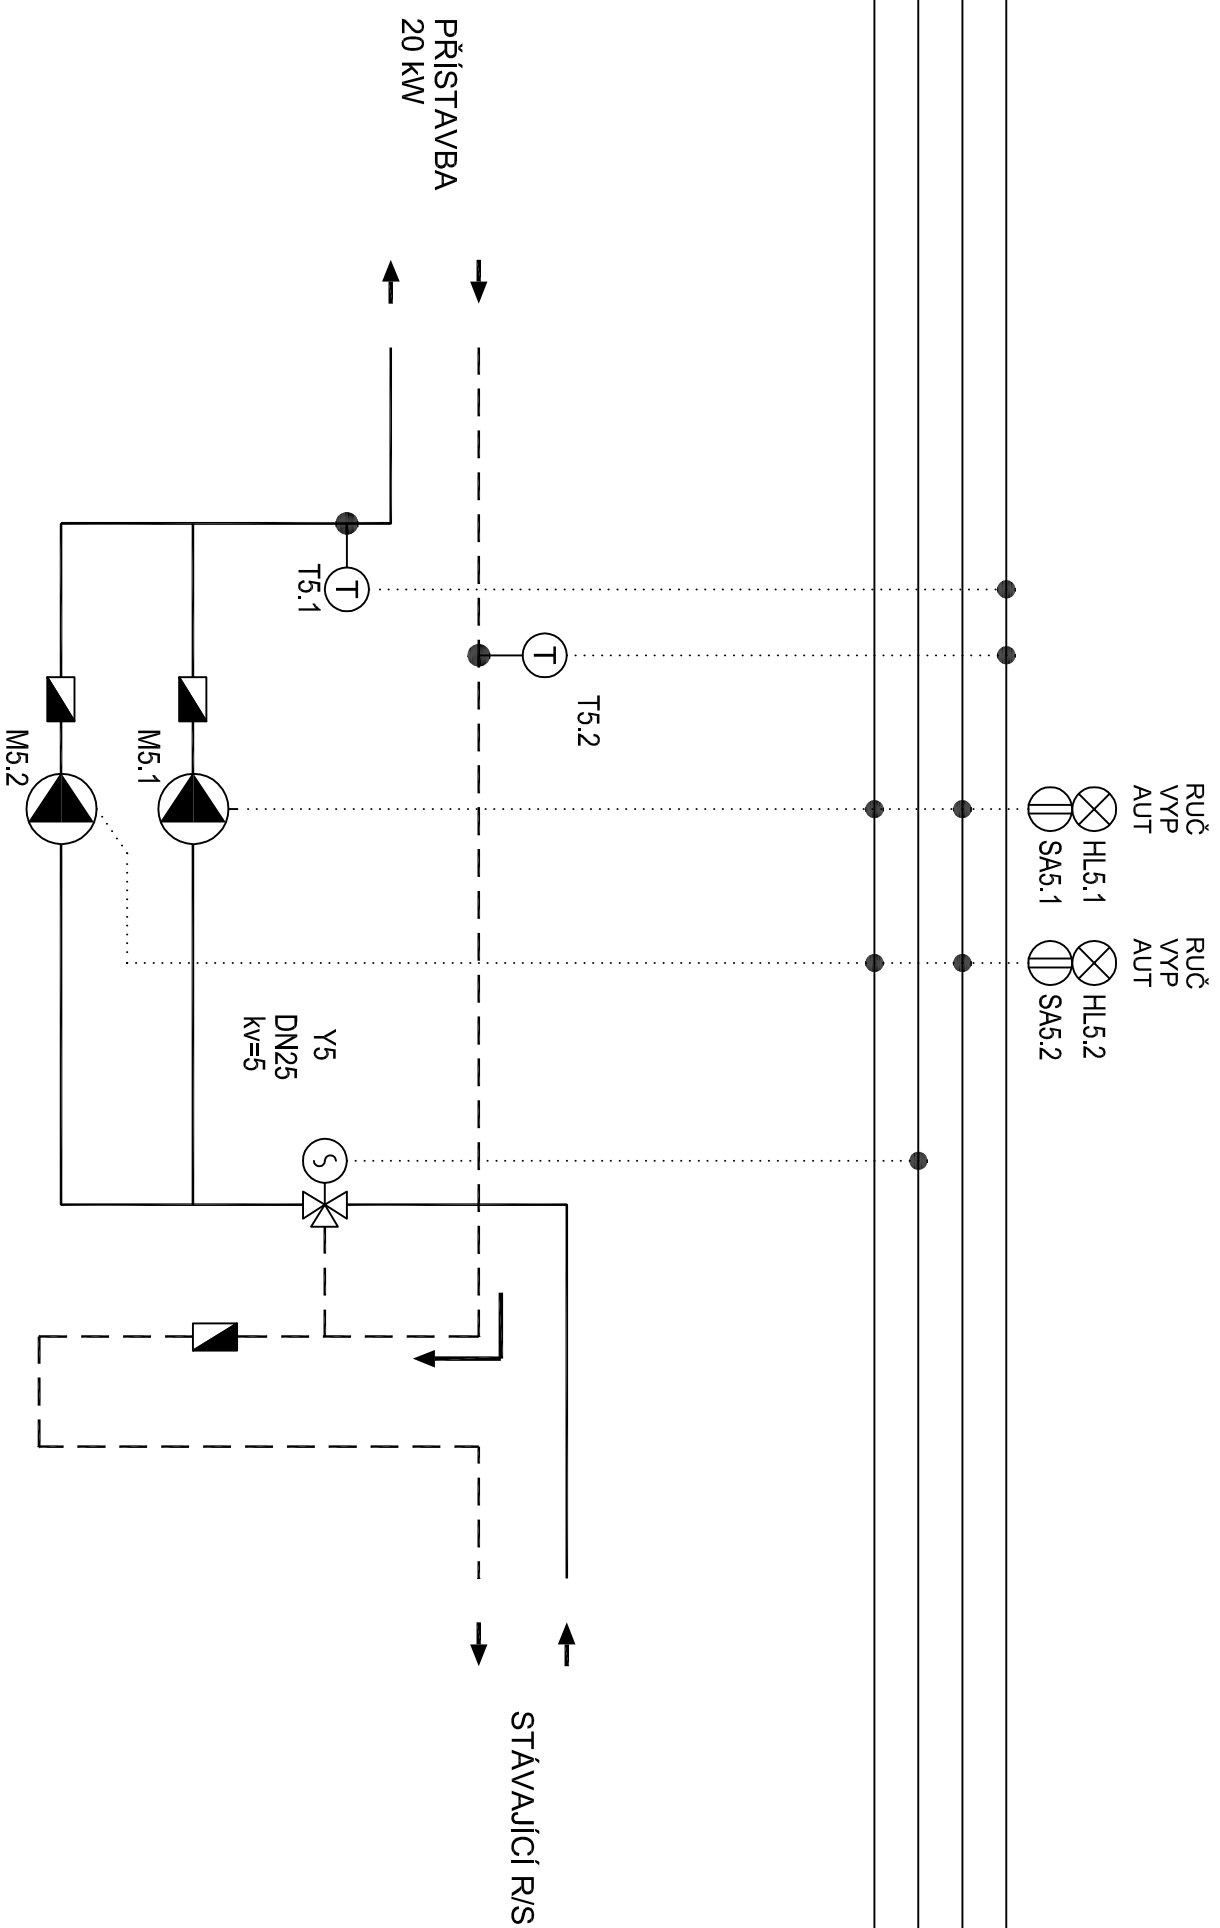

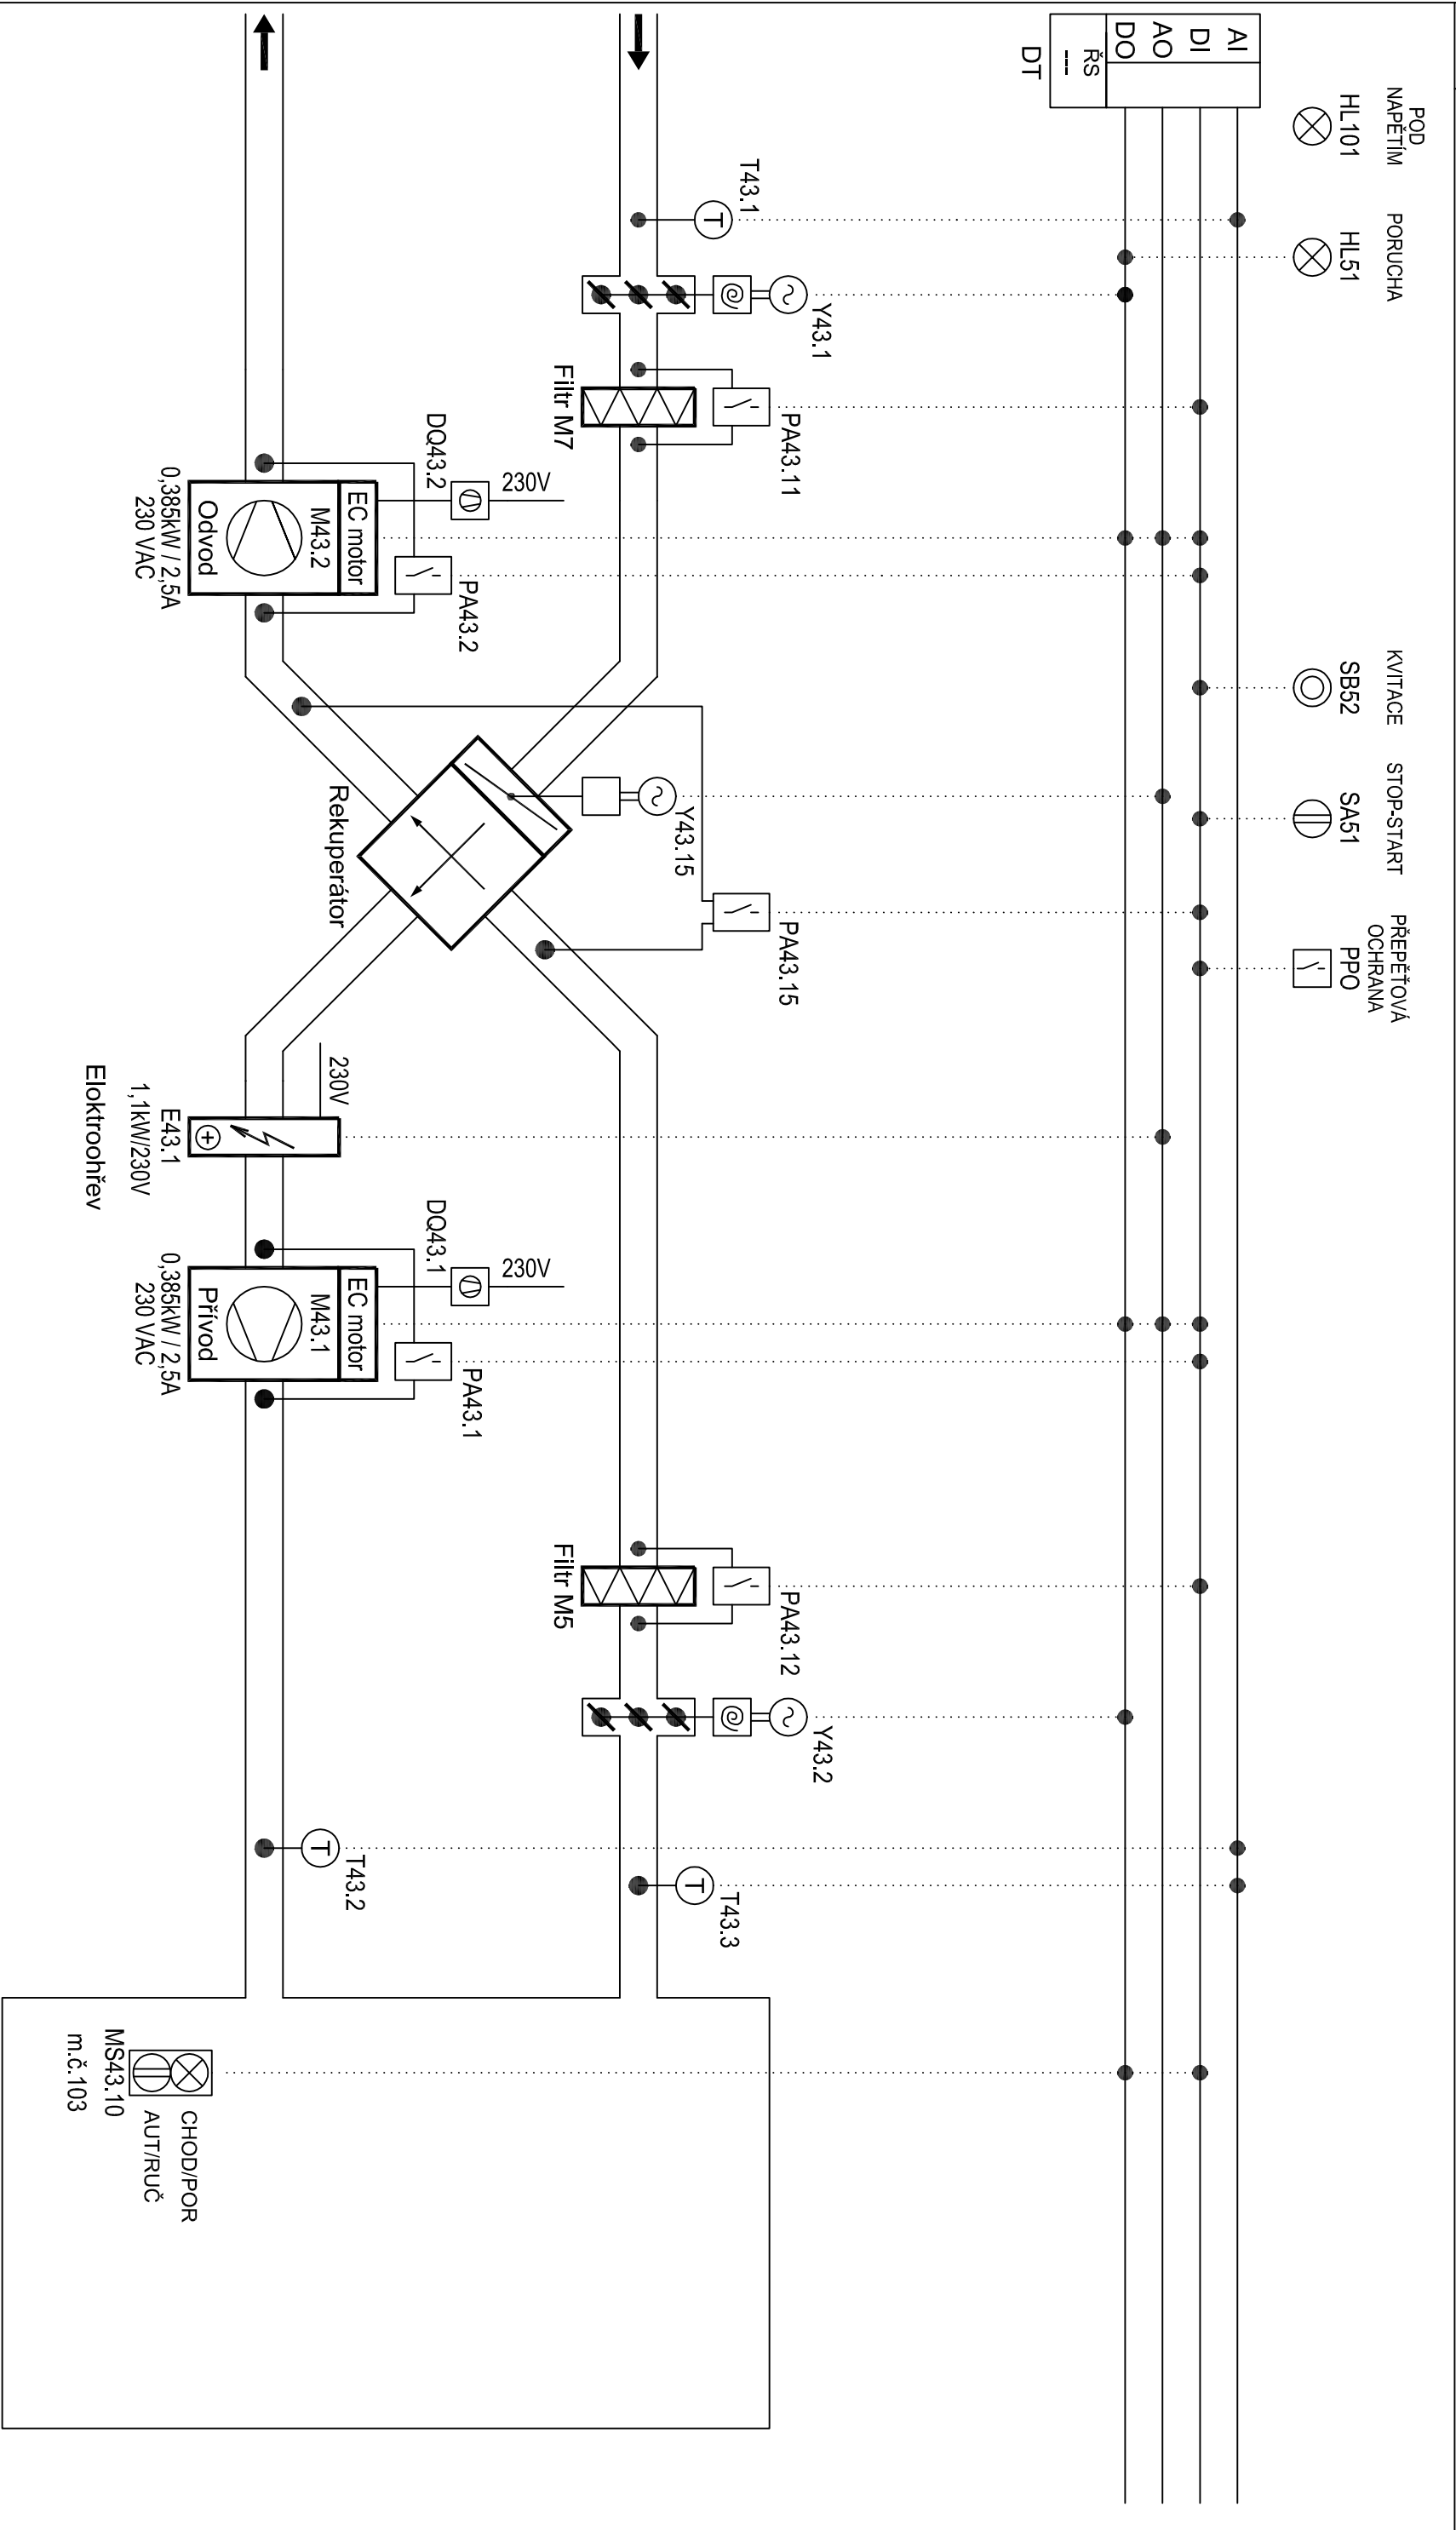

Poznámka: Pro provoz elektrického ohřivače EPO-V je nutný min.přítok vzduchu 100 m3/h a min. doběh ventilátoru 60s
Ventilátory budou mít zpoždění cca 10 s po zadání povelu na start jednotky

ČES s r.o. K. Světlé 2556 Č. Budějovice	Stavba - objekt:	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJ. Č.22 KOMPLEMENT - AMBULANCE V AREÁLU NEMOCNICE PRACHALTICE					
		Investor:	Nemocnice Prachalice a.s., Nebahovská 1015, 383 01 Prachalice				
		Název výkresu:	VZT 43 - Větrání ambulancí				
		Zodpovědný projektant:	Oldřich Šikula				
		Výpracoval:			Č. zakázky:	Změna:	
		Oldřich Šikula			20180402		
						Líst:	Rozvaděč:
						2	DT22