


SCHEMA ÚT - JIH

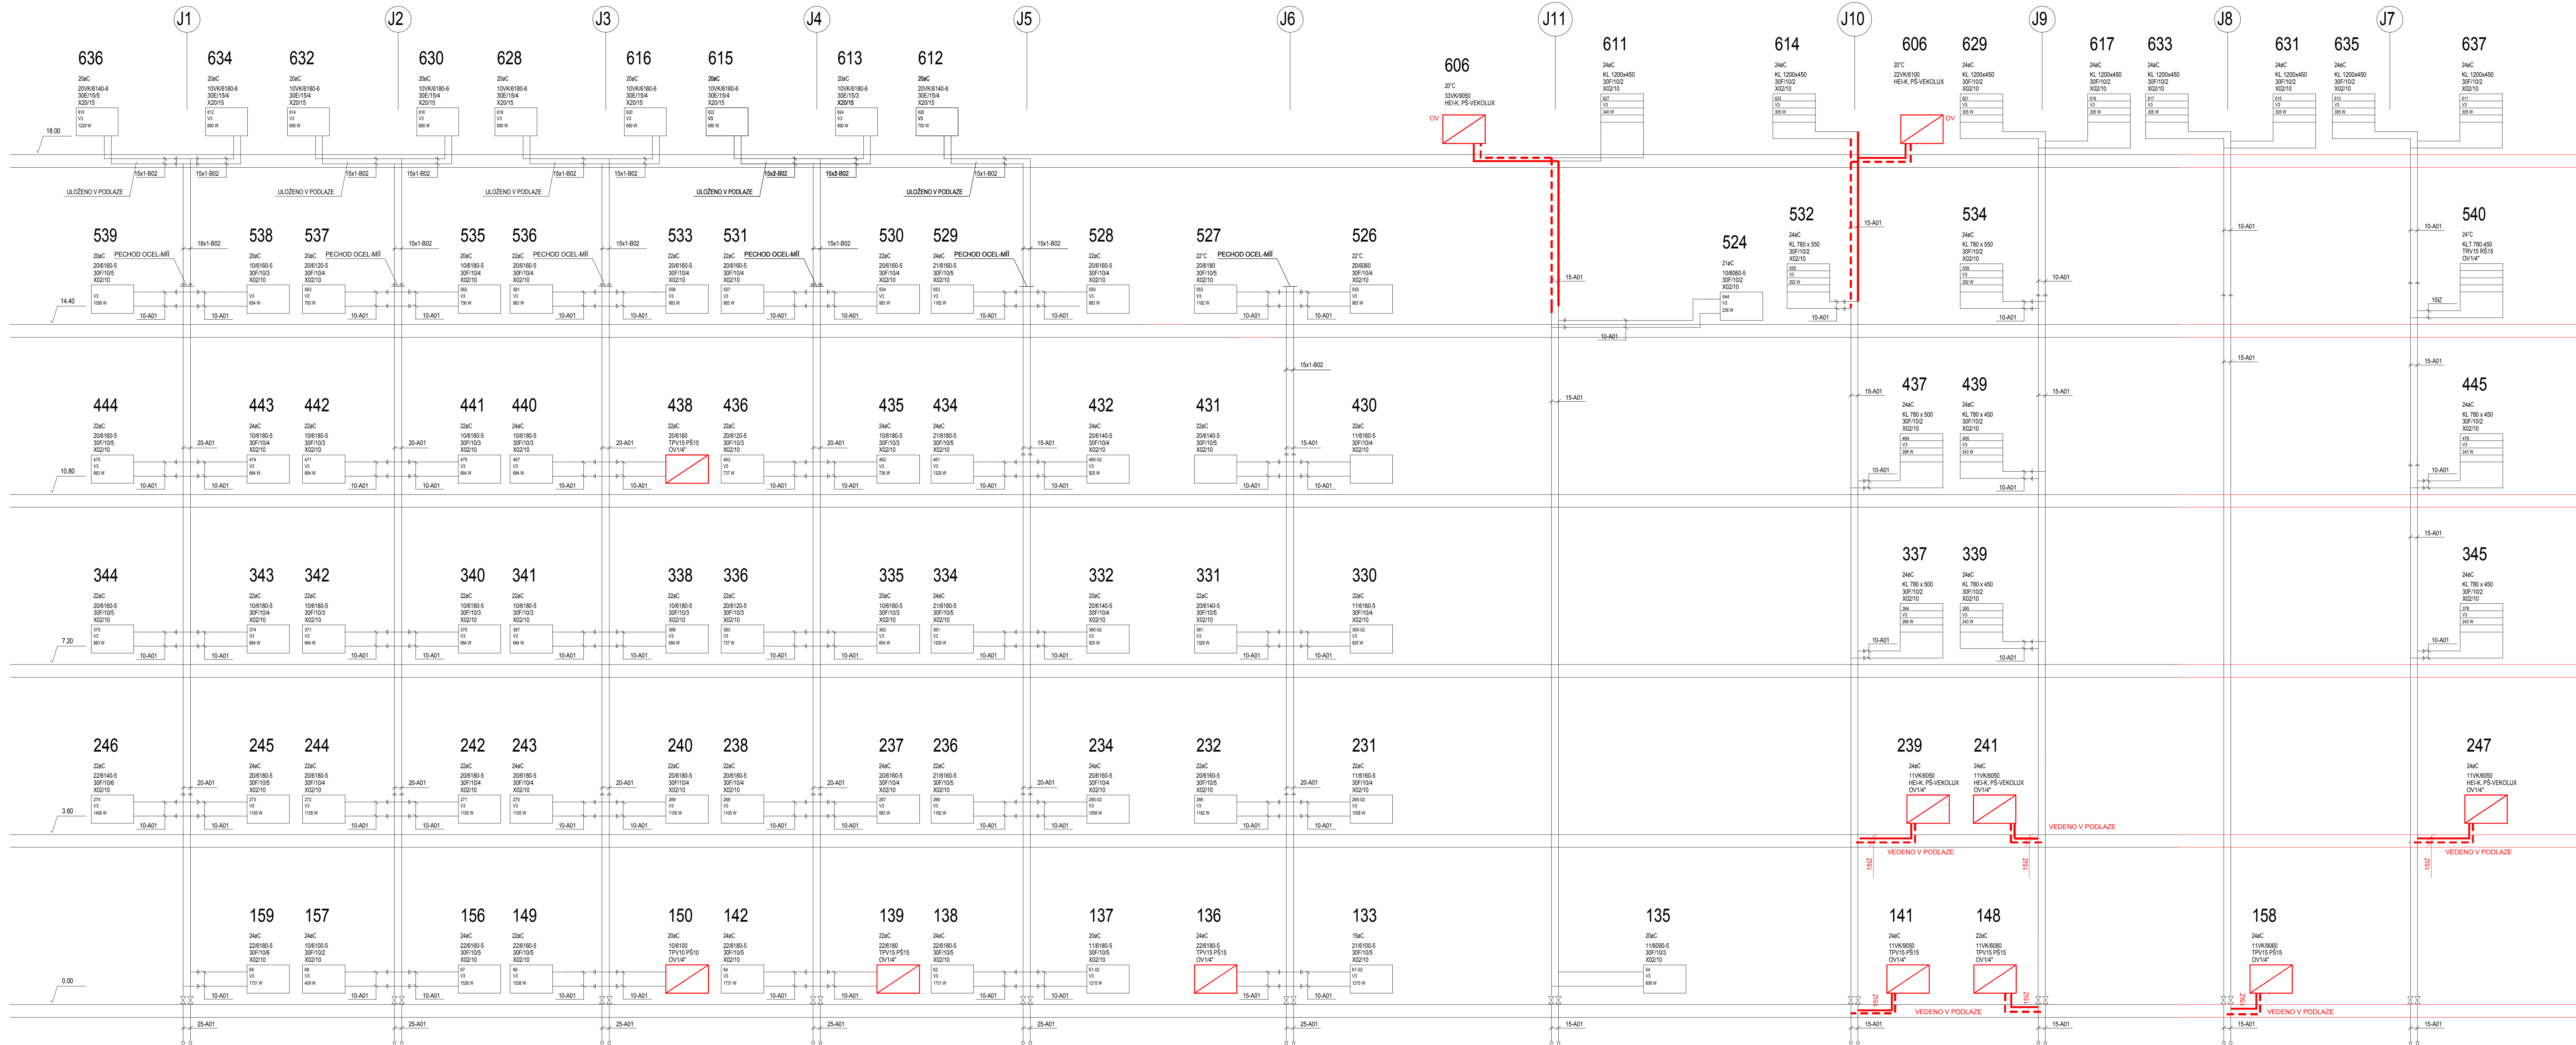

LEGENDA

	TOPNÁ VODA - NABÍDKA 70C	TRV	REGULAČNÍ VENTIL ROVNÝ "EMBEER" S TERMOSTAT HLAVICÍ "N"
	TOPNÁ VODA - ZPĚTNÁ 50C	RS	UPOVĚŘENÁ A REGULÁČNÍ NADATOROVÉ ŠROUBENÍ ROHOVÉ "REGULAT" S VYPLOUDEM
	POUŠTĚNÍ POTRUBÍ	TPV	REGULAČNÍ VENTIL PRÁMY "EMBEER" S TERMOSTAT HLAVICÍ "N"
	SPAD POTRUBÍ	PŠ	UPOVĚŘENÁ A REGULÁČNÍ NADATOROVÉ ŠROUBENÍ PRÍMÉ "REGULAT" S VYPLODEM
	STOUPAVÝ OT	HEB 4340 - K	TERMOSTATOVÁ HLAVICE ŘEŠENÍ "N"
		PŠ-VKOLIKU	REGULAČNÍ ŠROUBENÍ S HLAVICOVÝM KONEKTOREM PRO KOMPAKTNÍ NABÍDKU TĚLESA "NOROD"
	KK		KULOVÝ KONEKTOR "GACOMINI" R050
	F		FILTR ZÁVŮVOD "POTRUBNÍ" TYP EMS
	ADV		AUTOMATICKÝ OUVZDUŠKOVAČ VENTIL "GACOMINI" R08
	OV		OUVZDUŠKOVAČ VENTIL V 4320
	VK		KULOVÝ VYPLOUSTĚČÍ KONEKTOR "GACOMINI" R08
	YK		TERMOHEM. ROZŠÍŘEN 0 - 120 C
	M		MANOMETR. ROZŠÍŘEN 0 - 250 PSI
	ZK		ZPĚTNÁ HLAVKA "SLUKA"

TRV	RADIÁTOROVÝ VENTIL ROKOVÝ "HEIMEIER" S THERMOSTAT. HLAVICI "K"
RŠ	UZAVÍRAČ A REGULÁČNÍ RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ ROKOVÝ "REGULUS" - HEIMEIER S VYPÚSTENÍM
TPV	RADIÁTOROVÝ VENTIL PŘÍMÝ "HEIMEIER" S THERMOSTAT. HLAVICI "K"
PŠ	UZAVÍRAČ A REGULÁČNÍ RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PŘÍMÉ "REGULUS" - HEIMEIER S VYPÚSTENÍM
HEI 4340 -K	THERMOSTATICKÁ HLAVICE HEIMEIER TPV "K"
PŠ-VEKOLUX	VEKOLUX ŠROUBENÍ S KULOVÝMI KOKHOUTY PRO KOMPAKTNÍ VENTILOVÁ TĚLESA "KORADO"

POZNÁMKA

NOVÝ HORIZONTÁLNÍ ROZVOD TOPNÉ VODY V OBJEKTU JE VEDEN V PODLAŽE.
ROZVOD BUDE TEPELNĚ OIZOLOVAN TEPELNOU IZOLACÍ - TEPELNĚ IZOLAČNÍ
TRUBICE V ŠÍŘE DLE DIMENZE POTRUBÍ.
ROZVOD V TECHNICKÉ MÍSTNOSTI JE VEDEN POD STROPEM.
ROZVOD BUDE TEPELNĚ OIZOLOVAN IZOLACÍ "PAROC".

příjemce	smlou	IDP/přijemce	sml.přijemce	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Nějtýl Javův Grigoriya 2424 39701 Písek email: nj@projekci.cz tel.: +420 387 311 111			
NĚJTÝL JAVŮV	NĚJTÝL JAVŮV	KD 1011315431	INGARCH PROKOP				
DU	C BÚDEJOVICE	M01 (0) A 3	C BÚDEJOVICE				
investor:	NĚMOCNICE ČESKÉ BUDEJOVICE	NA 01 (0) A 3	C BÚDEJOVICE				
STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU U NĚMOCNICE ČESKÉ BUDEJOVICE							
p.č.1261, 12471/71, 12471/71, k.ú. České Budějovice 7							
D.1.4.2 - TYP VYTÁPĚNÍ							
údajná výkonnost				dátum	03/2019	časová cena	12 A4
				objem	ZDS		
				měřička	1.50		
				zám. číslo	030-2018		
				termín platby			
				bank. dat.			
SCHEMA ÚT - JIH				D.1.4.2.7			