



Systém 1, FOC130062E1

- na základě se osadí jednotky VRF, hmotnost 3x 350 = 1050 kg
- základ deska, - otvrdlová stěna výšce, - zděno
připojení
hmotnost celkem 4200 kg

Vnější kondenzační jednotky SCN102N6S
pro chlazení místností 2 330,3 3474,4 240

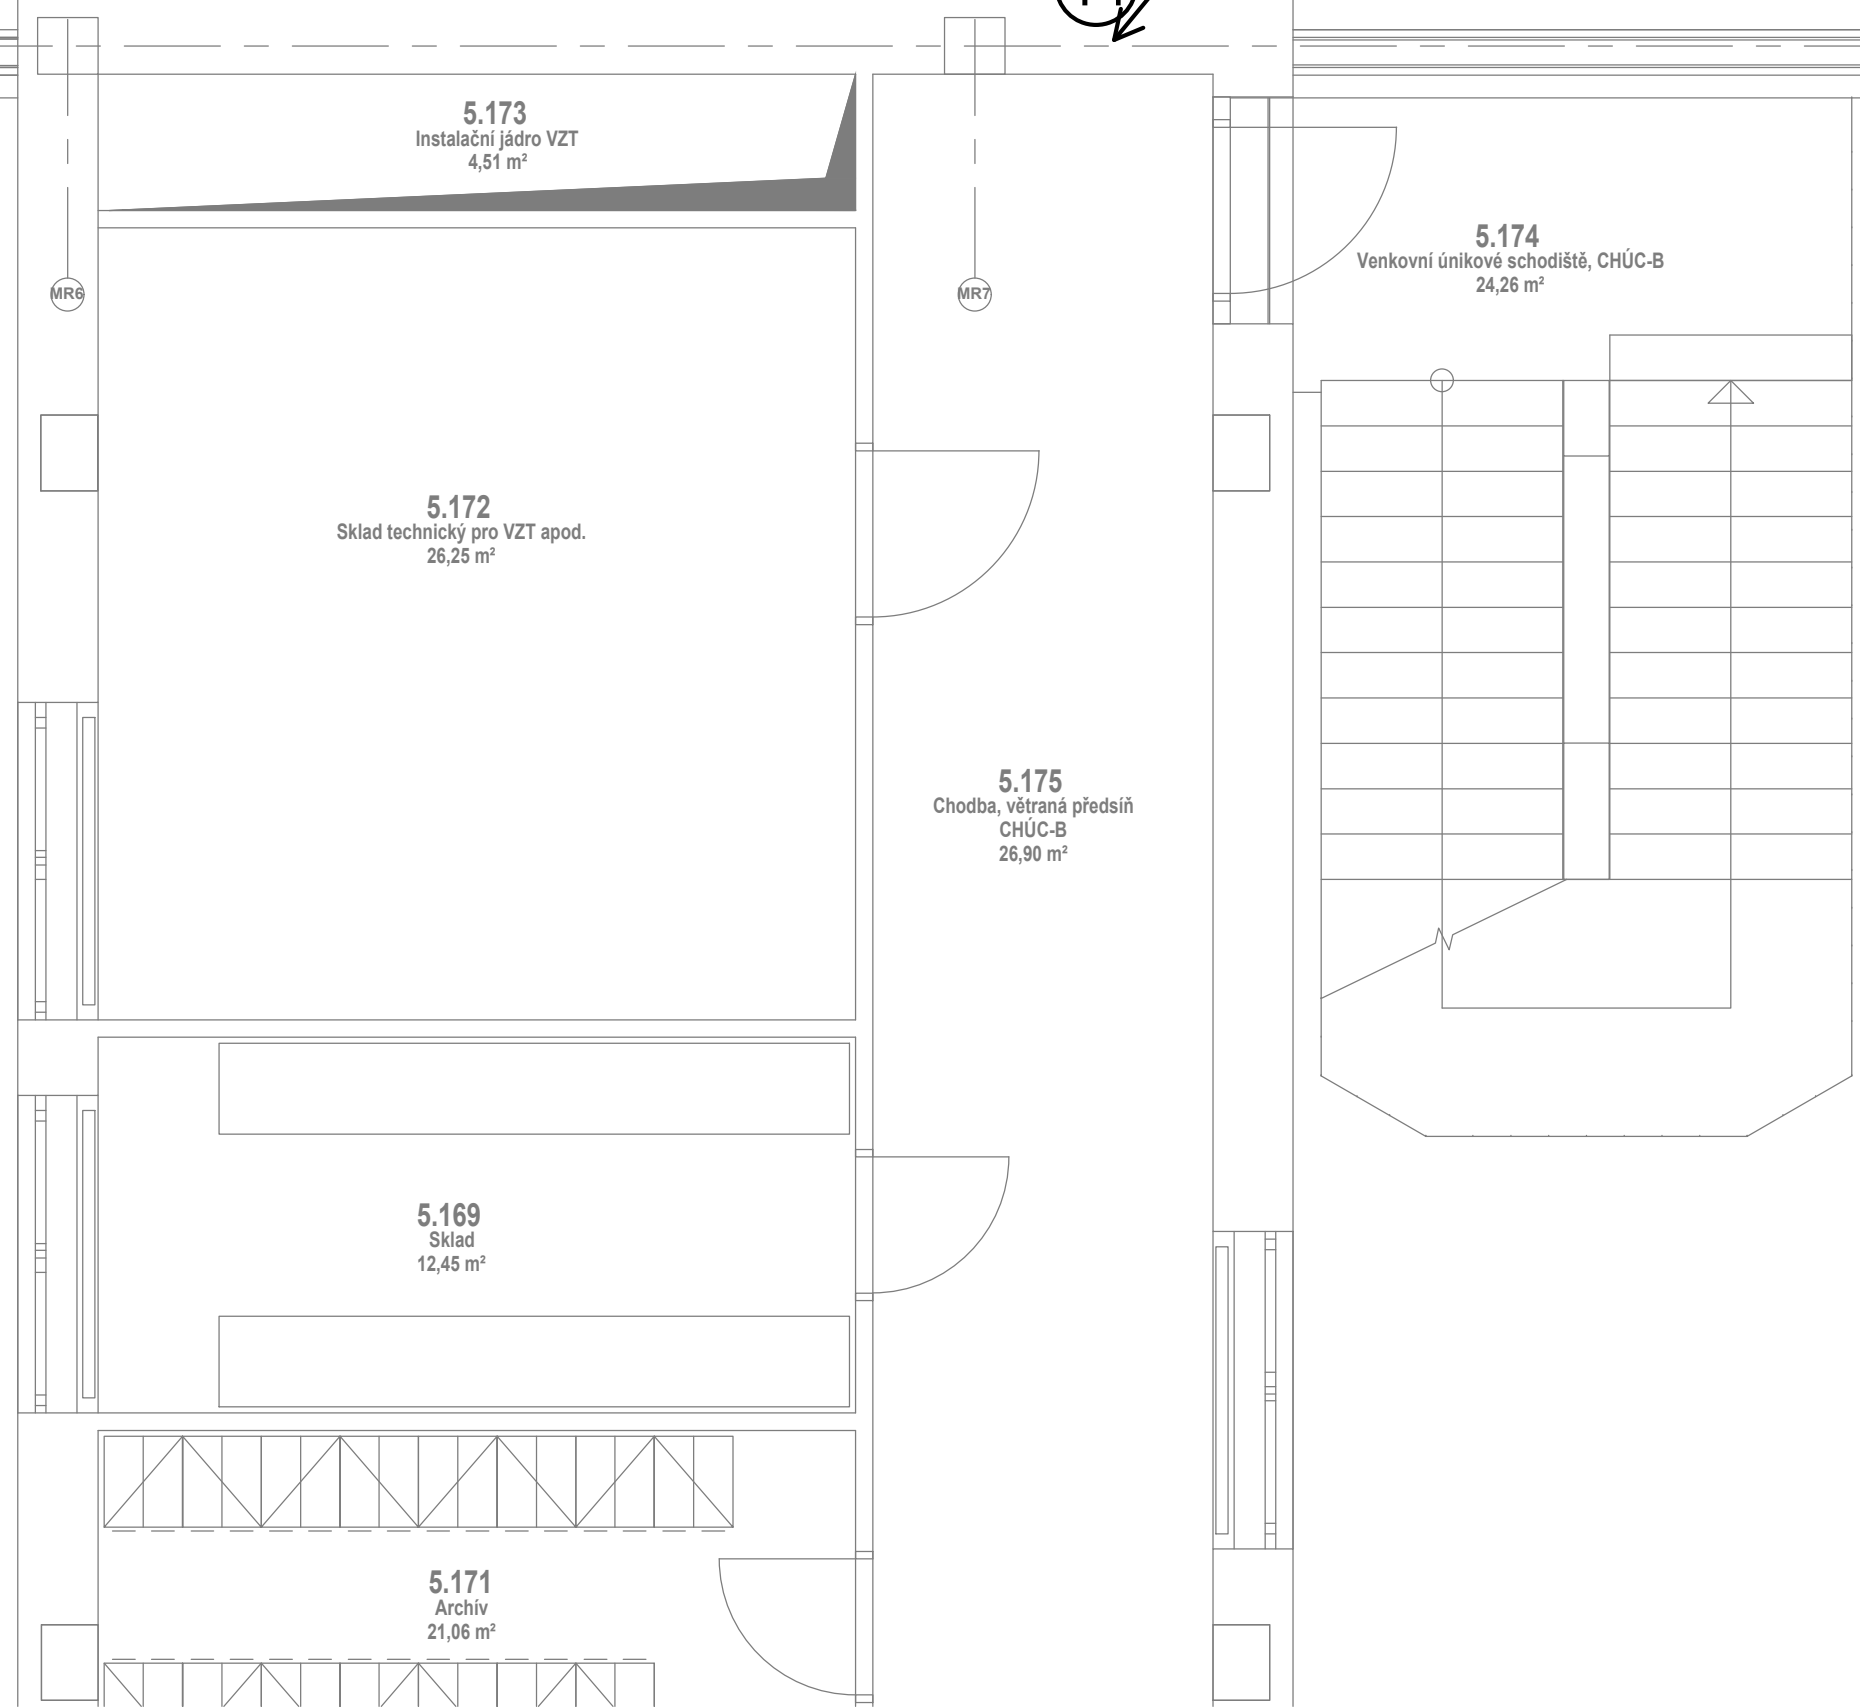

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ		INVESTOR		OBJEDVATEL		VYKRESLIL	
		Nemocnice České Budějovice a.s.		Ing. J. Pupa		Ing. J. Pupa	
B. Němcové 585/54, 370 01 Č. Budějovice		České Budějovice		České Budějovice		České Budějovice	
NACE		SO 08 Nástavba nad pavilonem CH 1		VYKRESLIL		VYKRESLIL	
Nemocnice České Budějovice, a.s.		I. ETAPA		Č. VYKRESLIL		Č. VYKRESLIL	
VÝKRES		1.4.4. CHLÁZENÍ VRF - PŘÍRYSK 5.NP		1/2019		6	
STUPEŇ		PS		MĚŘITEL		1/2019	
PS		PS		MĚŘITEL		1/2019	