


PŮDORYS 2.NP - OPTIMALIZACE VYUŽITÍ STÁV. RADIATORŮ

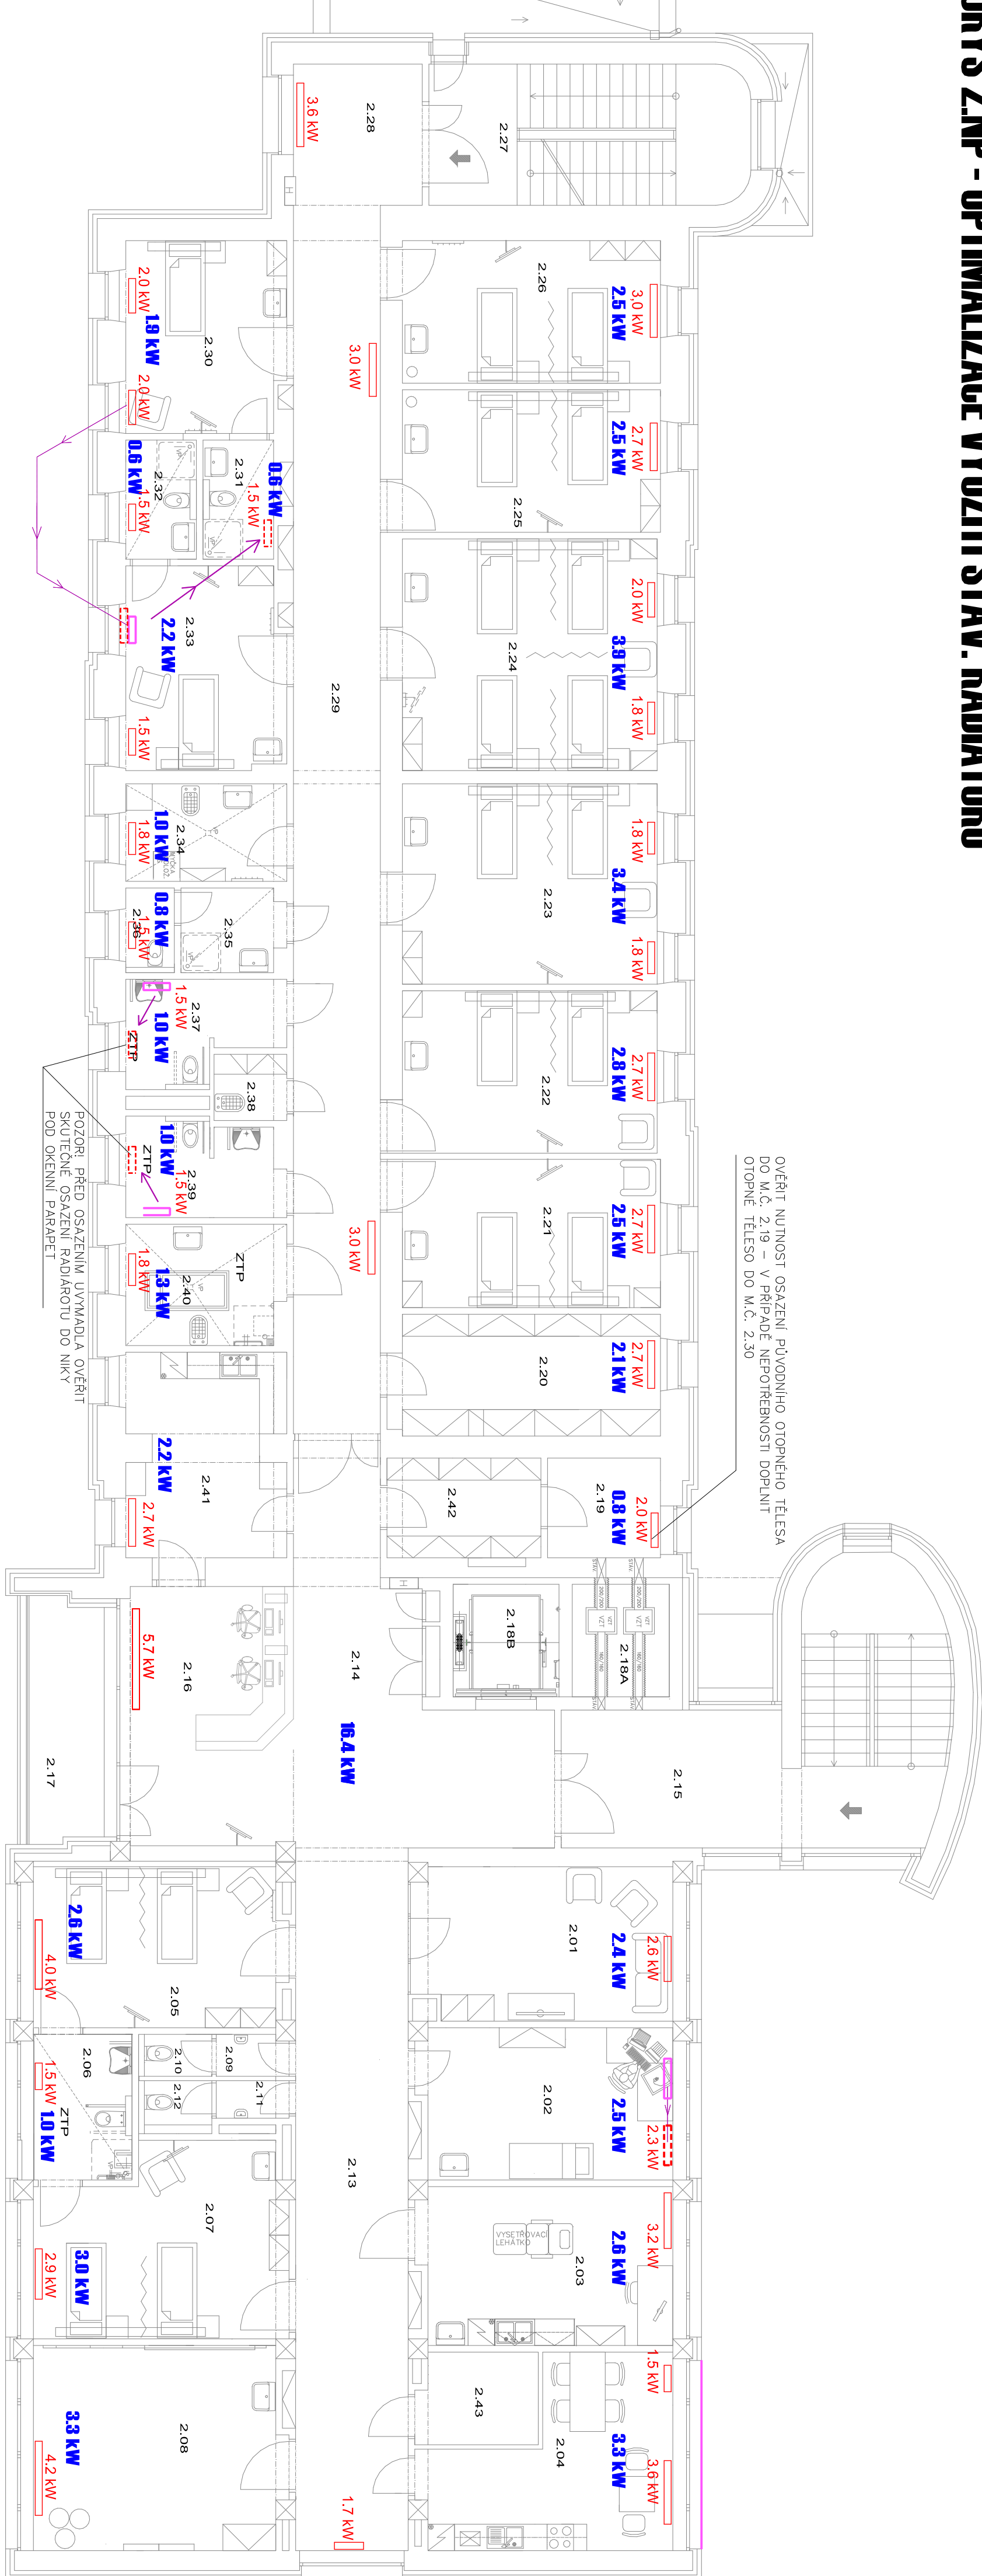

LEGENDA

- 3.8 kW** AKTUALNÍ VÝKON STÁVAJÍCÍCH RADIATORŮ NA NOVÉ NAVRŽENOU DISPOZICI VČETNĚ PŘÍPADNÉ ZAMĚNY RADIATORŮ
- 3.6 kW** POŽADOVANÝ VÝKON RADIATORŮ NA MÍSTNOST (DLE M3, STAVU KČÍ ATD.) DOPLNĚNÍ RADIATORŮ / VYMĚNA /
- NOVÉ UMÍSTĚNÝ RADIATOR (PŮVODNÍ MÍSTO BEZ RADIATORU)
- RADIATOR, KTERÝ BUDE PRESUNUTÝ NA NOVÉ MÍSTO
- VŠECHNY RADIATORY BUDOU DEMONTOVÁNY, USKLADNĚNÝ A NÁSLEDNĚ OSAZENÝ NA NOVÁ MÍSTA A KOTVY, VČETNĚ NOVÉHO NÁTERU VŠECHNY RADIATORY BUDOU OSÁZENY TERMOSTATICKOU HLAVICÍ

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²
2.01	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	20.00
2.02	STANČNÍ SEŠTRA	19.15
2.03	VŠETŘOVNA	20.35
2.04	DENNÍ MÍSTNOST SEŠTER	20.90
2.05	POKOJ Č.1 – KLIENŤ	20.05
2.06	SOCIÁLNÍ ZARÍZENÍ –KLIENŤ –271	7.35
2.07	POKOJ Č.2 – KLIENŤ	23.15
2.08	TĚLOCVÍČNA / SKLAD	25.55
2.09	UMÝVÁRNA –NÁŠTĚVY	1.50
2.10	WC – NÁŠTĚVY	1.60
2.11	UMÝVÁRNA – PERSOÁL	1.40
2.12	WC – PERSOÁL	2.00
2.13	CHODBA	40.60
2.14	CHODBA	27.00
2.15	CHODBA	36.30
2.16	RECEPCE	22.80
2.17	BALKÓN	10.70
2.18a	VZDUCHOTECHNICKÁ ŠACHTA	5.76
2.18b	VÝTAHOVÝ PROSTOR	5.76
2.19	ROZVODNA – SLABOPROUDÉ SYST.	5.60
2.20	SKLAD ZOBRAVOTNICKÉHO MAT.	16.55
2.21	POKOJ Č.3 – KLIENŤ	20.00
2.22	POKOJ Č.4 – KLIENŤ	21.70
2.23	POKOJ Č.5 – KLIENŤ	26.65
2.24	POKOJ Č.6 – KLIENŤ	30.75
2.25	POKOJ Č.7 – KLIENŤ	19.30
2.26	POKOJ Č.8 – KLIENŤ	19.30
2.27	SCHODISTOVÝ PROSTOR *	23.20
2.28	PŘEDSÍŇ	9.35
2.29	CHODBA	61.65
2.30	POKOJ Č. 9 – KLIENŤ	15.60
2.31	SOCIÁLNÍ ZARÍZENÍ – KLIENŤ	4.30
2.32	SOCIÁLNÍ ZARÍZENÍ – KLIENŤ	4.30
2.33	POKOJ Č.7 – KLIENŤ	6.35
2.34	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	8.05
2.35	SPRCHA – KLIENŤ	4.20
2.36	WC – KLIENŤ	1.90
2.37	WC ŽENY – ZTP – KLIENŤ	7.40
2.38	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	2.45
2.39	WC MUŽI – ZTP – KLIENŤ	7.45
2.40	BEZBARÉNOVÁ KOPELNA-KLIENŤ	9.75
2.41	PŘÍPRAVNA LEKŮ	16.75
2.42	SKLAD	7.70
2.43	SKLAD CHODITEK	5.60

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. arch. Ivana Gannarová	Ing. Jan Gannar
MÍSTO:	Nemocnice Jindřichův Hradec - pavilon A, k.J. Jindřichův Hradec
INVESTOR:	Nemocnice Jindřichův Hradec, U nemocnice 380/III, 377 38
AKCE :	STAVEBNÍ ÚPRAVY 2.NP - 3.NP PAVILONU "A"
	PŘESTAVBA DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ NA LDN
	D.1.1. ARCHITEKTIONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - 2. ČÁST - 2.NP
OBSAH :	MĚŘÍTKO
	PŮDORYS 2.NP - OPTIMALIZACE VYUŽITÍ STÁV. RADIATORŮ
	1:100
	0.1.1b.10.

ATELIER G+G+S. P. O.
Nádražní 569/II
377 01 J. Hradec
tel/fax 384 321 088
e-mail:info@ateliergg.cz